



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Maria Rafaela Pinho de Souza Santos Setor: MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA  
CPF : 02720115177 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 17/05/2004

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :2E81C4A3CFC20AAB344624A179E51FD6  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :756083


CPF :027.201.151-77  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :17/05/2004  
Motivo :Retorno ao Trabalho  
Repouso :14h  
Data do Exame : 29/07/2025

Paciente :Maria Rafaela Pinho de Souza Santos  
Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 21 anos  
Setor :MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

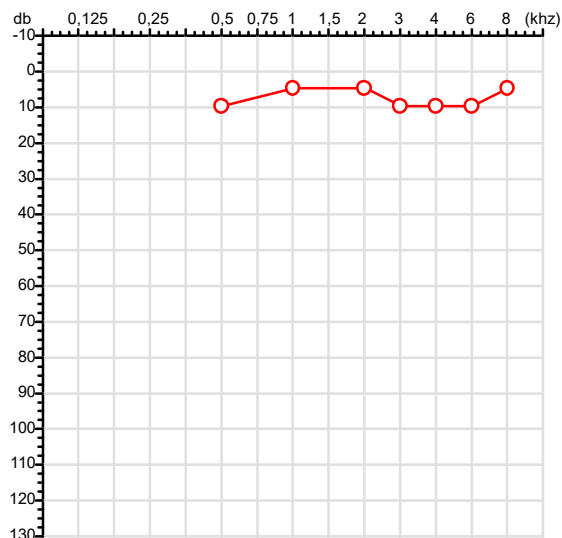

## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda

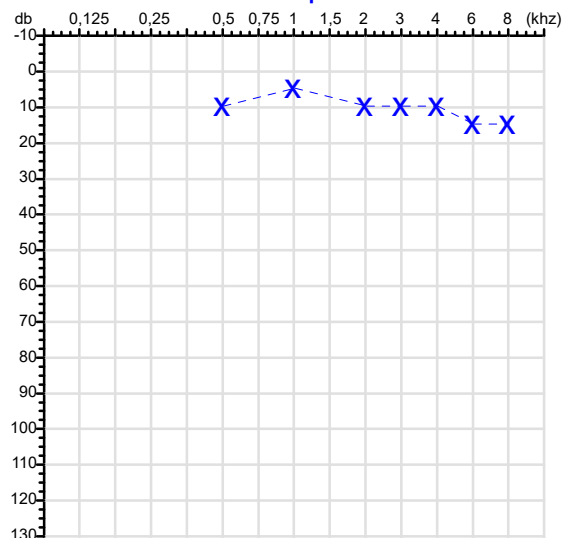

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1 | 2  | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|----|---|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4982835F1531AED1A9DBB2755139FD3F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Maria Rafaela Pinho de Souza Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:250729145451      Data:29/07/2025  
Paciente:Maria Rafaela Pinho de Souza Santos  
Nasc.:17/05/2004   RG :-      CPF:02720115177  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=652211927370230349586000061824>

