



CPF :034.601.011-05	Paciente :Francisco Reinaldo de Sousa Santos	RG :031063772006-1/SESP MA
CNPJ :39.292.635/0001-45	Razão :SAMS ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :13/12/1988	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :PEDREIRO	
Data do Exame : 29/07/2025		

Orelha Direita

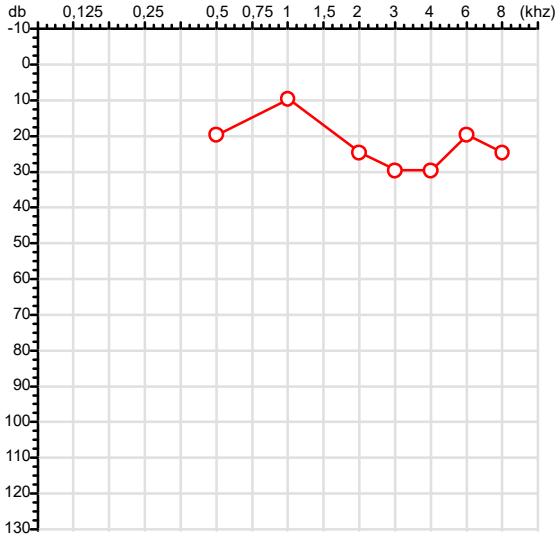

Audiometria

Orelha Esquerda

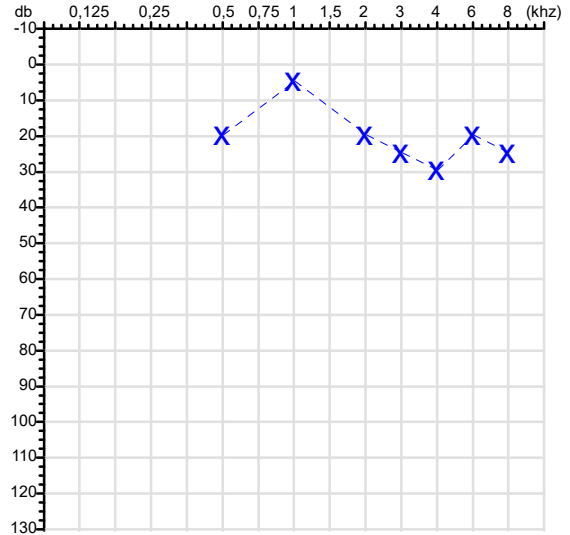

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	25	30	30	20	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	5	20	25	30	20	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	25	18	30	30	20	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	5	20	15	25	30	20	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :FF9D498233B9621922ABA3F2DDB66A83
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Reinaldo de Sousa Santos
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024