



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Dayane Leite Balesteiro da Silva Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 00472524135 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 19/03/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D23552DAA498362537E2473D23C82B6E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :756525

CPF :004.725.241-35
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :19/03/1994
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 31/07/2025

Paciente :DAYANE LEITE BALESTEIRO DA SILVA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 31 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR

RG :/

Orelha Direita

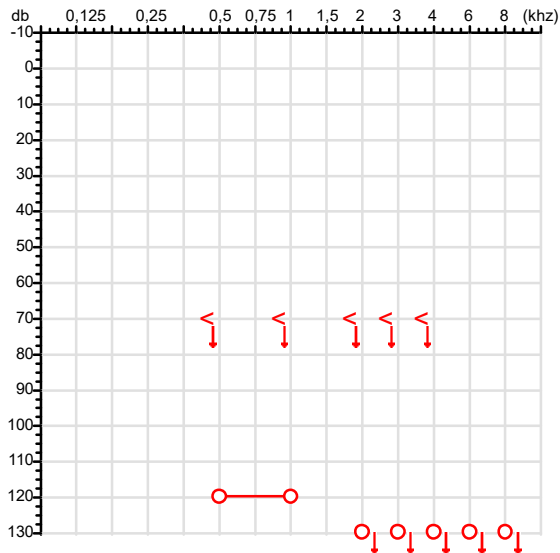

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	120	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	120	120	AUS	123	AUS	AUS	AUS	130


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

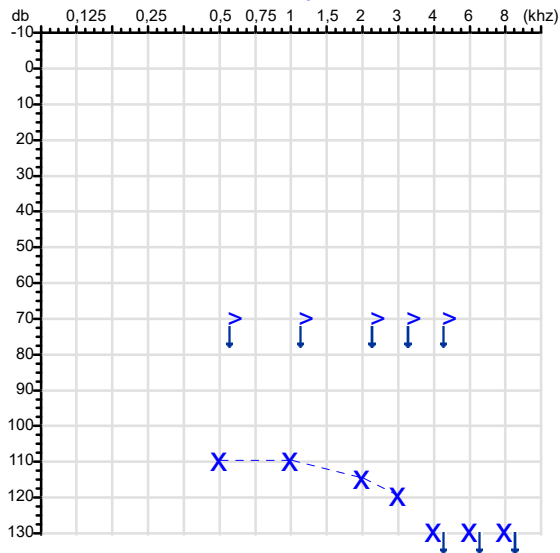

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	110	110	115	120	AUS	AUS	AUS

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	110	110	115	112	120	AUS	AUS	127

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9BFB8E6640EFC401E87E614A9B7005BD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayane Leite Balesteiro da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 542237	Paciente: Dayane Leite Balesteiro da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 31/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00472524135	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 18:01

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,40	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	30,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.870/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,5%	4.053/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	51,5%	4.053/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,3%	181/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,9%	71/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	37,4%	2.943/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,9%	622/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	277.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,34%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNPJ: 08.555.142/0001-00