



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Benvindo Goncalves Dos Santos Setor: MANUTENCAO
CPF : 24596973172 Cargo: INSPETOR DE MANUTENCAO MECANICA
RG : 27921549 / SSP/MT Nascimento: 29/03/1954

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :40E9DF3CA08364F1265B6C8B0D4488BD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :756564


CPF :245.969.731-72
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :29/03/1954
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 31/07/2025

Paciente :BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 71 anos
Setor :MANUTENCAO
Função :INSPETOR DE MANUTENCAO MECANICA

RG :27921549/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

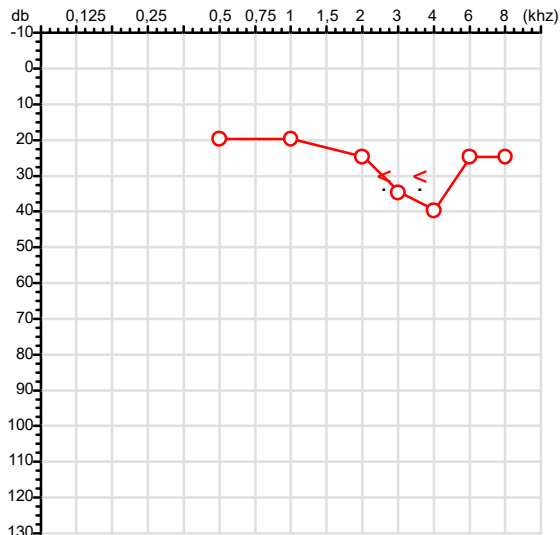

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	35	40	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	40	25	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

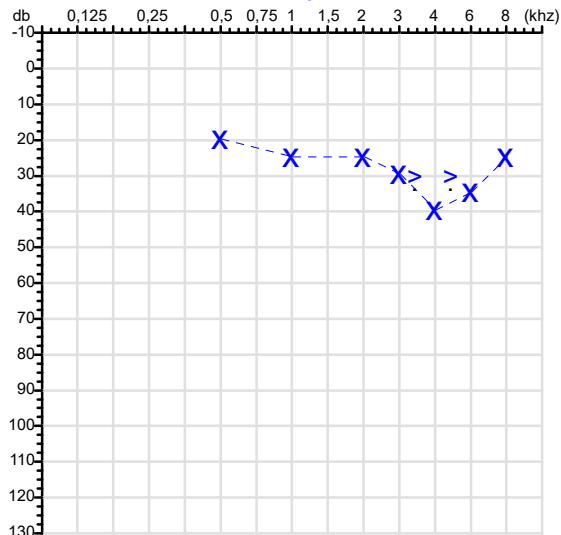

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	30	40	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	30	40	35	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F53F8BFD62F4ECB1C7CDD8C57F9A05B6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Benwinda Goncalves Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

Nome	BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS		ID1	756564	Sexo	Masculino	Idade	71,3	Peso (kg)	76,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/03/1954	--	BMI (kg/m2)	24,8	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	8
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:53	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,88	3,72	77		
FEV1	L	2,65	2,85	93		
FEV1/FVC%	%	92,0	76,8	120		
FEV1/Vcmax%	%	92,0	76,8	120		

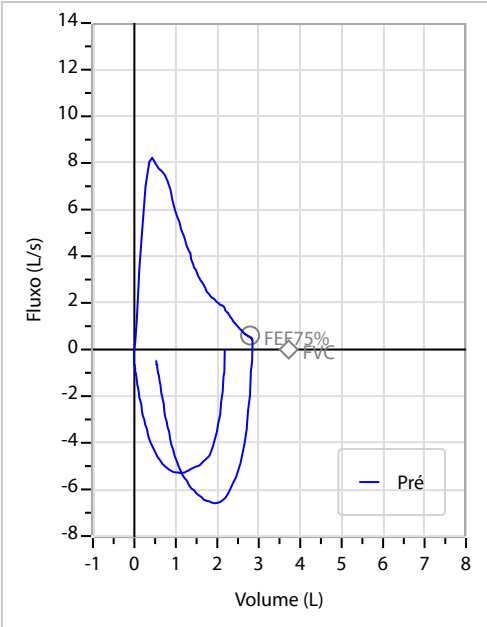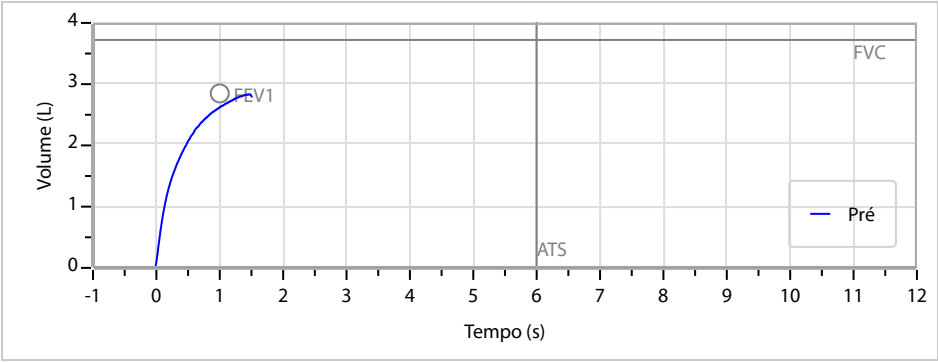

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,0% e um valor FVC de 2,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 542297	Paciente: Benvindo Goncalves dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 71 (A)
Atendido em: 31/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 24596973172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 18:09

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,68	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.390/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	44,8%	2.863/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	44,8%	2.863/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	0,6%	38/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,8%	51/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	46,6%	2.978/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,2%	460/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	177.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNPJ: 08.555.142/0001-00

Protocolo :2507310942139

Data:31/07/2025

Paciente:BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS

Nasc.:29/03/1954 RG :27921549-SSP/MT

CPF:24596973172

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.


OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

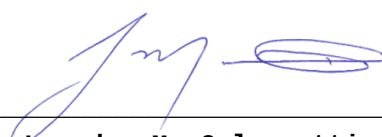

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=885632037643488059975258311445>

