

Exame n.º :756748


CPF :032.802.961-02
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :10/03/1973
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 31/07/2025

Paciente :Zelia Regina Oliveira da Costa Santos
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :MIUDO- (EMBALAGEM PRIMARIA E SEGUNDARIA)
Função :AJUDANTE GERAL I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

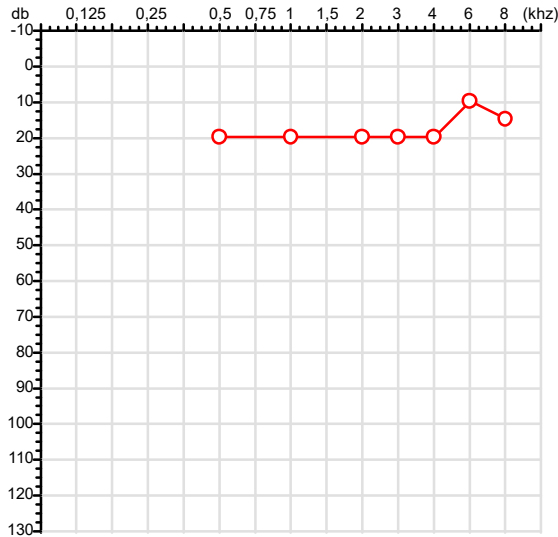

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	10	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	10	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

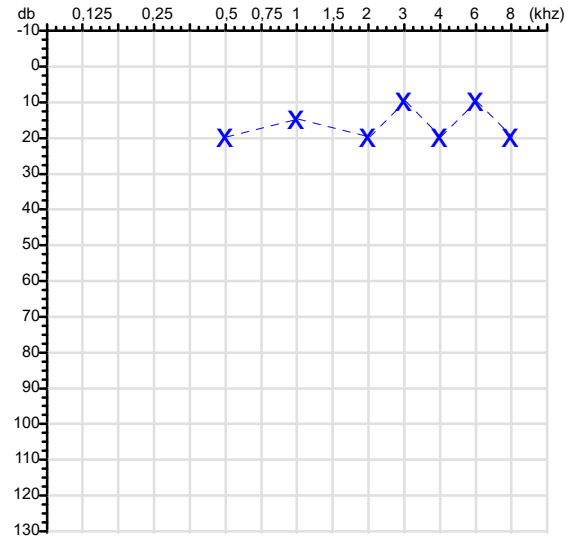

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	10	20	10	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	10	20	10	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :BB4317BD94CFF158D2FC64F1DDF98F98
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Zelia Regina Oliveira da Costa Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 542527	Paciente: Zelia Regina Oliveira da Costa Santos	Sexo: Feminino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 31/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03280296102	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 18:21

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,57	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.140/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,4%	4.835/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,4%	4.835/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	163/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	16/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	31,9%	2.597/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,5%	529/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	287.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,1	15,0 a 17,9%


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498



Cod.: 542527	Paciente: Zelia Regina Oliveira da Costa Santos	Sexo: Feminino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 31/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03280296102	Convênio: Hismet

BETA-HCG (SORO)**Negativo**

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 18:55

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A

VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 - A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 - DUM duvidosa - dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
- 3 - A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 - Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:

- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES

O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.

Histórico de Resultados

Negativo

13/03/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964