
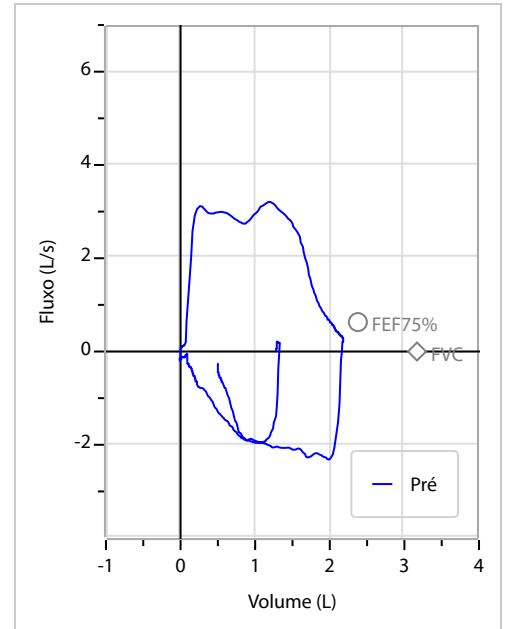


Nome	Martinho da Silva		ID1	756863	Sexo	Masculino	Idade	63,4	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	159,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/02/1962	--	BMI (kg/m2)	27,7	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	7	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	16:52	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,20	3,17	69	█
FEV1	L 2,06	2,51	82	█
FEV1/FVC%	% 93,7	79,2	118	█
FEV1/Vcmax%	% 93,7	79,2	118	█

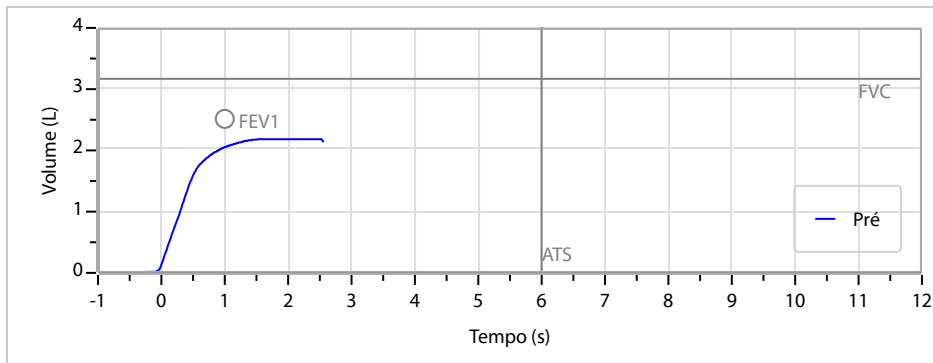


Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,20 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CPF :298.555.941-34	Paciente :MARTINHO DA SILVA	RG :370653/SSP/MT
CNPJ :26.291.379/0001-20	Razão :ORION2 COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	
Nascimento :15/02/1962	Idade : 63 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :ARMADOR	
Data do Exame : 31/07/2025		

Orelha Direita

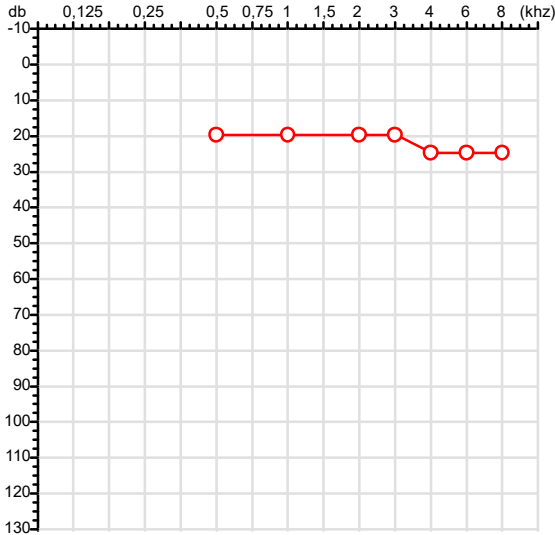

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

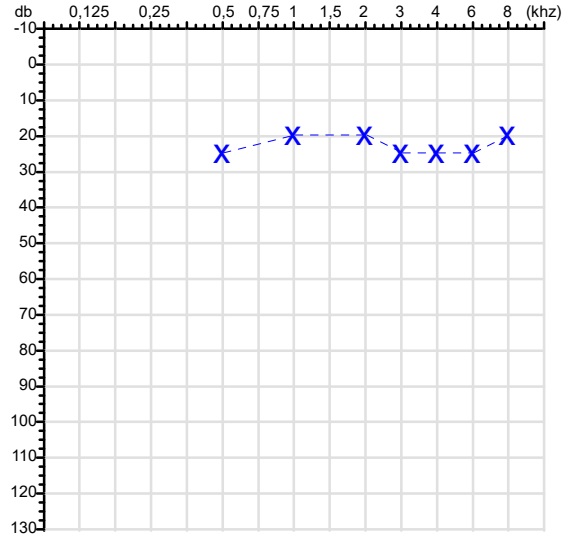

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C1276FDCEA4BF92E7A3AE5FE26021CEB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Martinho da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024