



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Jonathan Robson de Mello Souza Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 04958374159 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 28/08/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :DDEF27F8576EE01AD047FD7B8FF27B3B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :756925

CPF :049.583.741-59
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :28/08/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/08/2025

Paciente :Jonathan Robson de Mello Souza
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 33 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

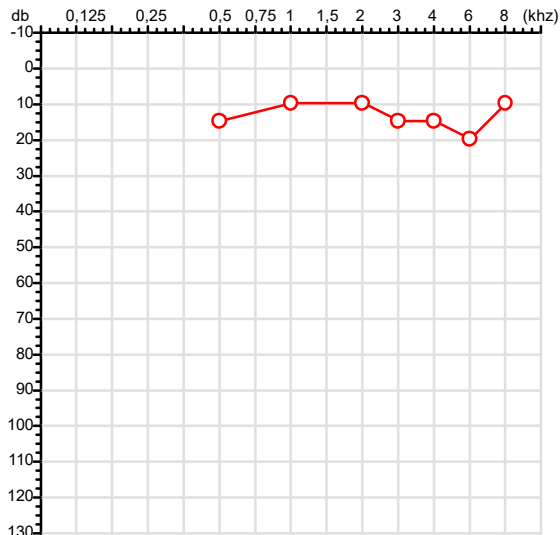

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

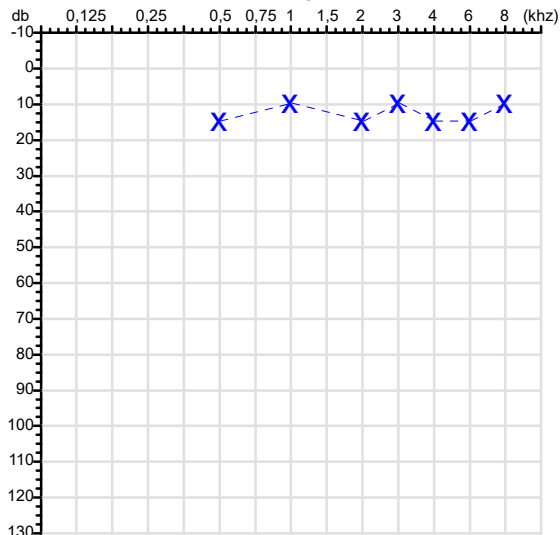

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :068FF93FAFD0B7C0A0652276A965D65E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jonathan Robson de Mello Souza

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	JONATHAN ROBSON DE MELLO SOUZA		ID1	756925	Sexo	Masculino	Idade	33,9	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/08/1991	--	BMI (kg/m2)	23,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:22	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,53	4,57	99	
FEV1	L	4,28	3,80	113	
FEV1/FVC%	%	94,4	83,3	113	
FEV1/Vcmax%	%	94,4	83,3	113	

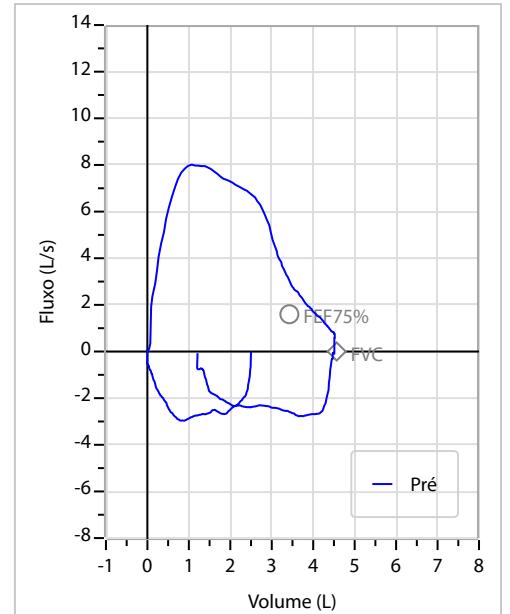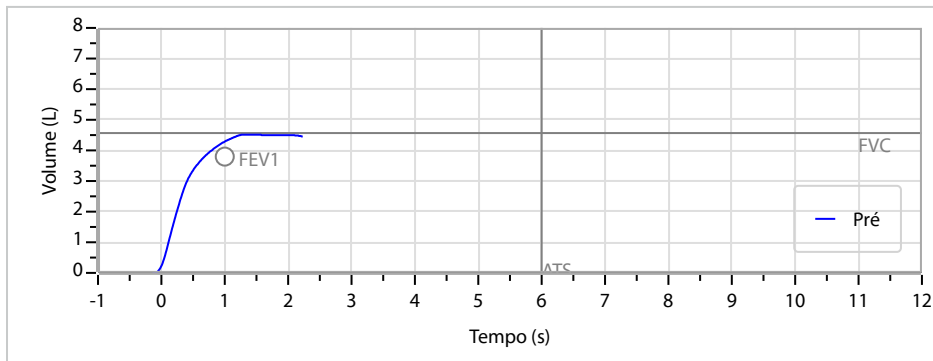

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,4% e um valor FVC de 4,53 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 542611	Paciente: Jonathan Robson de Mello Souza	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 01/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04958374159	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/08/2025 Liberado em: 01/08/2025 16:04

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,12	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.920/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,5%	3.075/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,5%	3.075/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	79/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,6%	1.210/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,7%	526/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	205.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNPJ: 08.555.142/0001-00