

Exame n.º :757543


CPF :006.094.691-18
CNPJ :53.193.433/0001-77
Nascimento :29/01/1986
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/08/2025

Paciente :Rafael Siqueira da Silva
Razão :CONCREMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Idade : 39 anos
Setor :PRODUCAO
Função :PRODUCAO DE PRE MOLDADO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

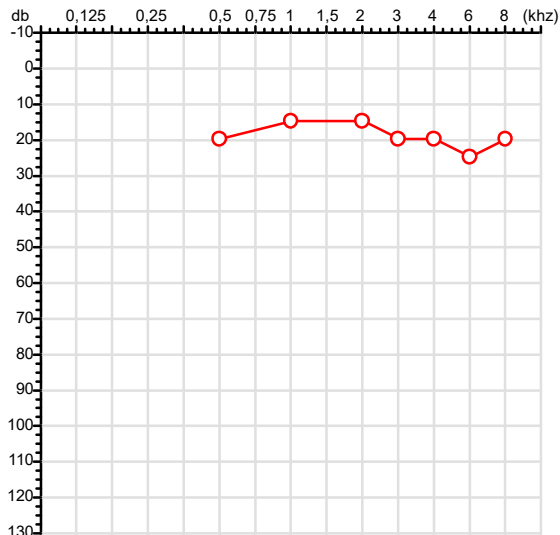

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

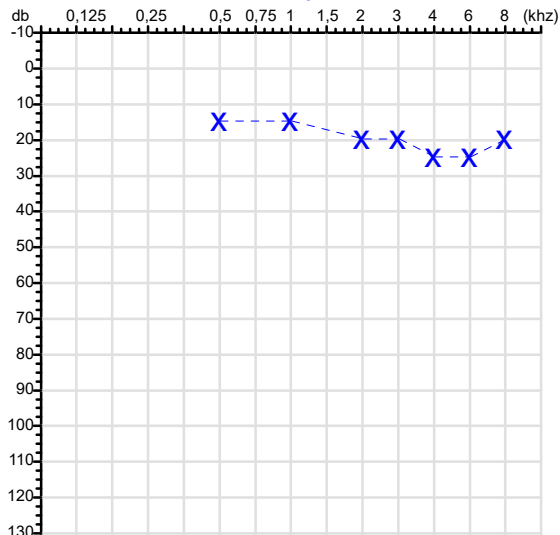

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9D1FE64881C7E724AFB7EEC86C67783F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Rafael Siqueira da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:757543

Primeiro Nome:Rafael Siqueira da S

Sobrenome:


Data:04/08/2025

Data de nascimento:29/01/1986

Sexo :Macho

Peso (kg):70.0

Altura (cm):185.0

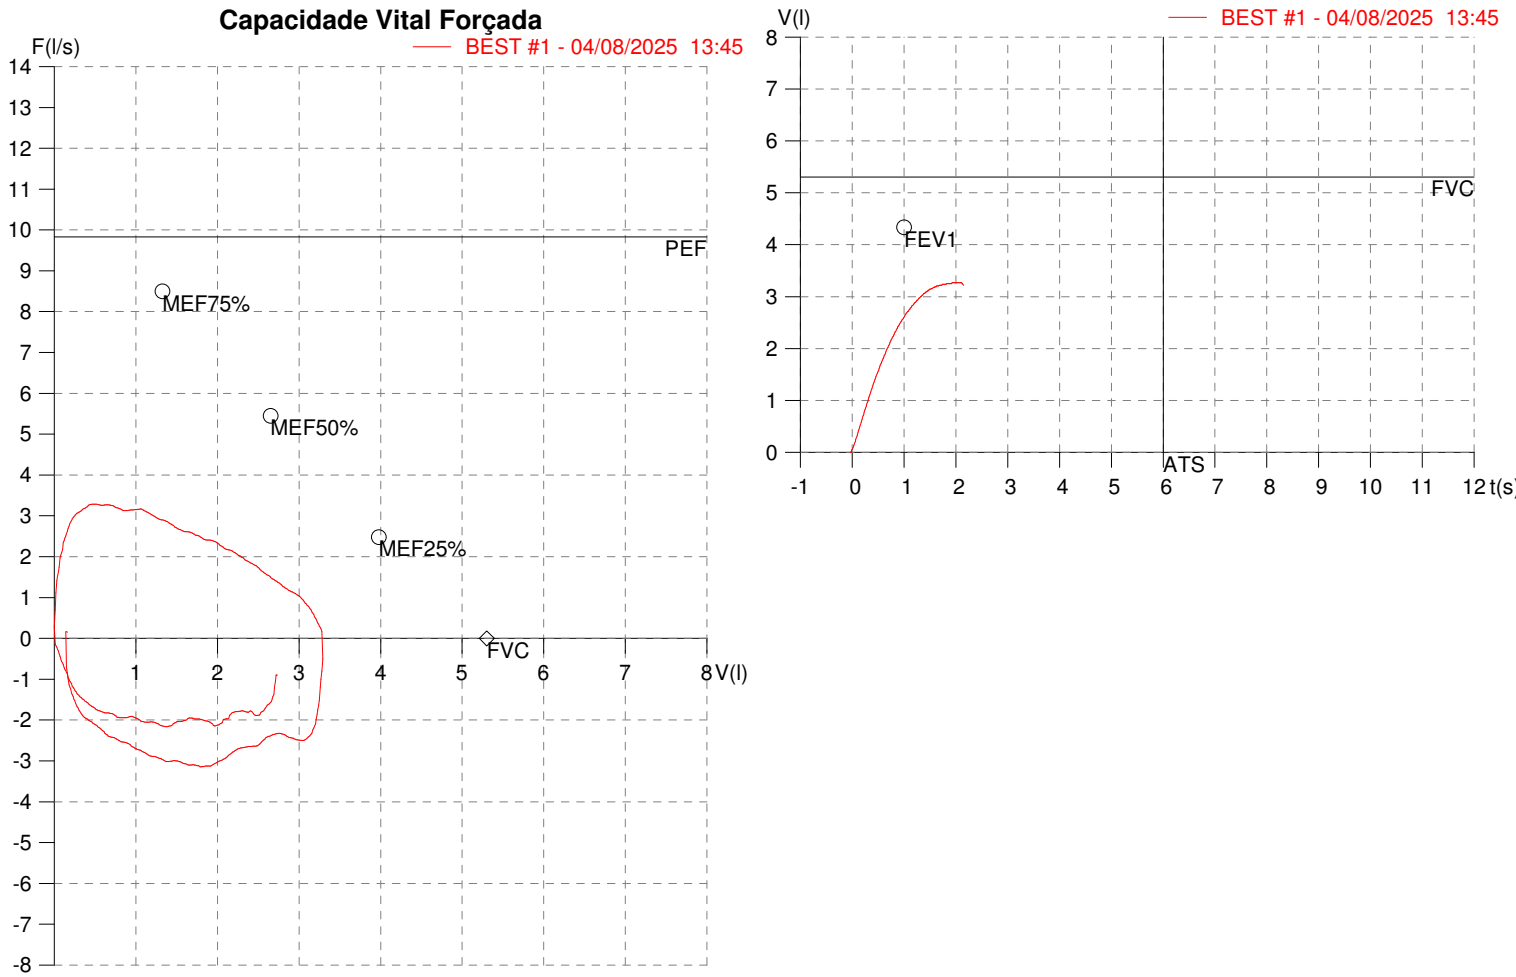

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.30	3.30	62.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.30	3.30	62.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.33	2.60	60.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.83	3.29	33.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.15	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.2	78.9	98.4
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.61	2.50	54.1
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.50	3.16	37.1
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.45	2.60	47.7
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	1.79	72.3
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	589.9	197.2	33.4

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 04/08/2025

Protocolo : 2508041611269

Data : 04/08/2025

Paciente : Rafael Siqueira da Silva

Nasc. : 29/01/1986 RG : -

CPF : 00609469118

Exame : RX COLUNA CERVICAL AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM C5 A C7.
CALCIFICAÇÃO NA TOPOGRAFIA DO LIGAMENTO LONGITUDINAL ANTERIOR EM C5-C6 E C6-C7.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=597152315392535150836007396996>

