

Cod.: 543103	Paciente: Job Martins Ferreira	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 05/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05680394162	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/08/2025 Liberado em: 05/08/2025 14:41

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,57	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.320/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,9%	4.165/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,9%	4.165/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	132/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	30,5%	2.233/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,0%	732/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	263.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,6	15,0 a 17,9%



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121


Exame n.º :757617

CPF :056.803.941-62
CNPJ :43.260.623/0001-06
Nascimento :26/03/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/08/2025

Paciente :Job Martins Ferreira
Razão :CP COMPRESSORES LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :MECANICO INDUSTRIAL

RG :26376849/MT

Orelha Direita

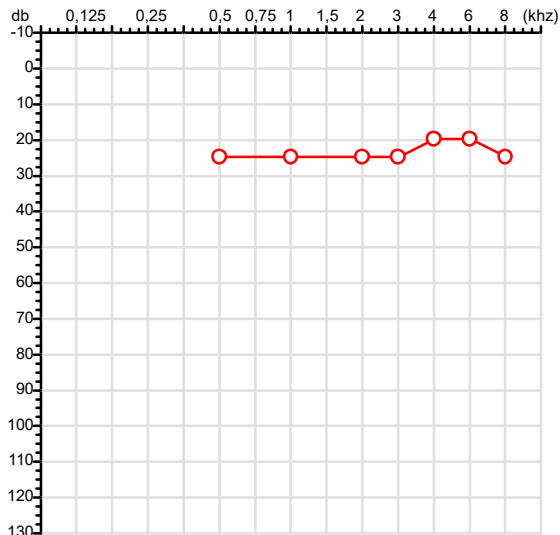

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	25	25	20	20	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	25	25	25	20	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

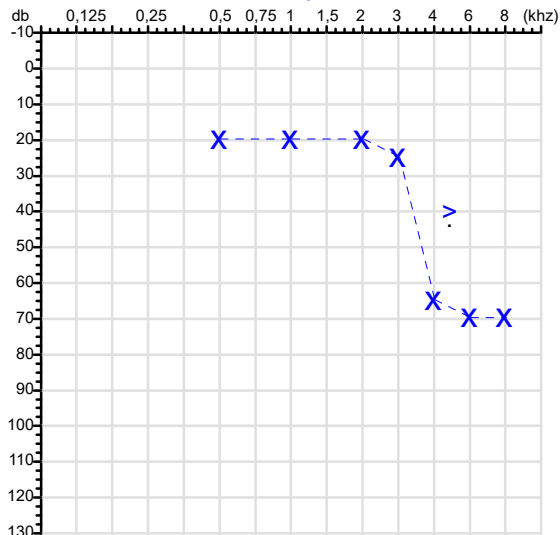

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	65	70	70

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	65	70	53

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :FA289C3E43C63F4C3C7BB17A066B74F6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Job Martins Ferreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43260623000106 Fantasia : CP COMPRESSORES
Razão Social : CP COMPRESSORES LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES (LOT N.º 1750 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78144662

Funcionário

Nome : Job Martins Ferreira Setor: GERAL
CPF : 05680394162 Cargo: MECANICO INDUSTRIAL
RG : 26376849 / MT Nascimento: 26/03/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 5 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura : 4A9B05E6AD47DF4B29CF0E56F86C8A34
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>