



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30433852000133 Fantasia : NEW LINE SERVICOS
Razão Social : CUIABA TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
Endereço : AV TANCREDO DE ALMEIDA NEVES N.º 696 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78065230

Funcionário

Nome : Ilton Profeta da Cruz Setor: OPERACIONAL
CPF : 85921920134 Cargo: ATENDENTE DE ALARME JUNIOR
RG : / Nascimento: 09/01/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :B98DE22779287330309BF4F4E408112A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :757906


CPF :859.219.201-34
CNPJ :30.433.852/0001-33
Nascimento :09/01/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/08/2025

Paciente :Ilton Profeta da Cruz
Razão :CUIABA TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
Idade : 52 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :ATENDENTE DE ALARME JUNIOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

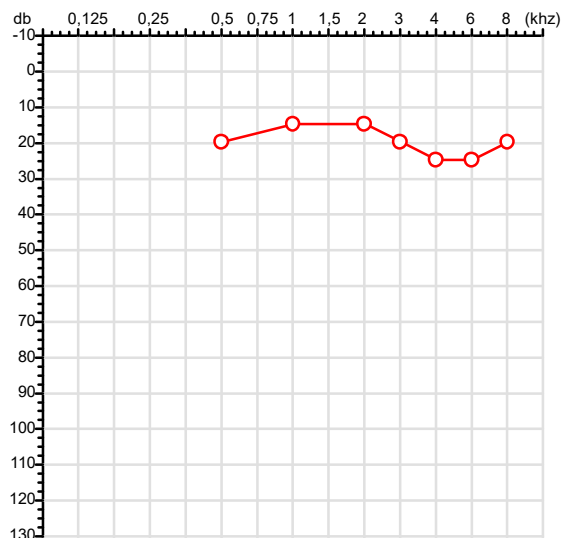

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

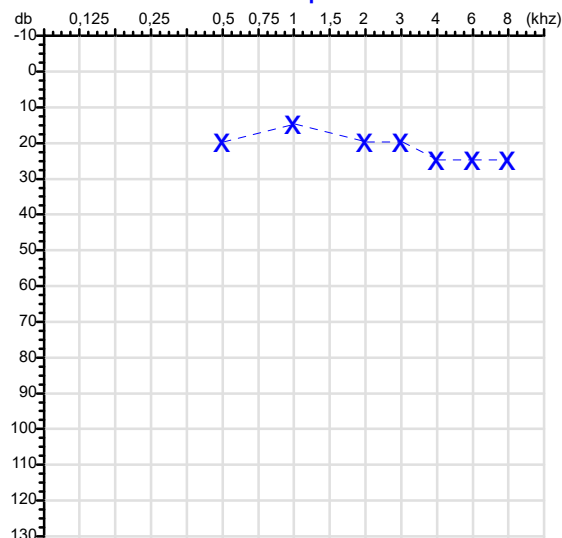

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A4D4C4193EEF350BE6D5F21AF8D416EE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ilton Profeta da Cruz*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024