



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35449749000103 Fantasia : VELVET HAIR LOUNGE
Razão Social : VELVET HAIR LOUNGE BELEZA E ESTETICA LTDA
Endereço : PC SANTOS DUMONT N.º 59 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045230

Funcionário

Nome : Antonio Silva Evangelista Setor: ATENDIMENTO
CPF : 03394440105 Cargo: MANOBRISTA
RG : / Nascimento: 30/03/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :2050D989D6704D68310363CE64843835
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :758131


CPF :033.944.401-05
CNPJ :35.449.749/0001-03
Nascimento :30/03/1999
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/08/2025

Paciente :Antonio Silva Evangelista
Razão :VELVET HAIR LOUNGE BELEZA E ESTETICA LTDA
Idade : 26 anos
Setor :ATENDIMENTO
Função :MANOBRISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

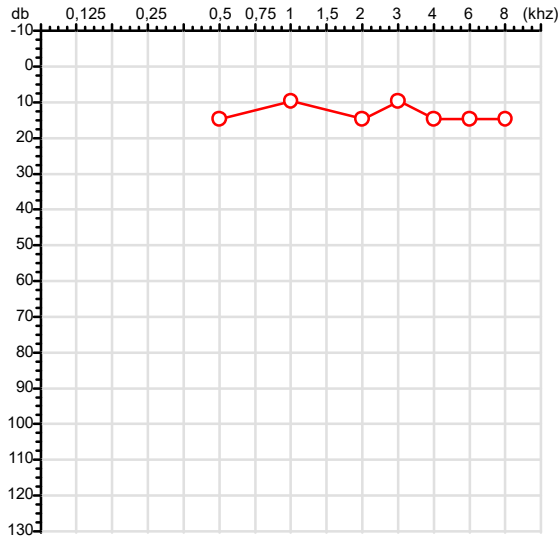

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9CCF667D41007BD39A43882B885C06C6


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Antonio Silva Evangelista*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

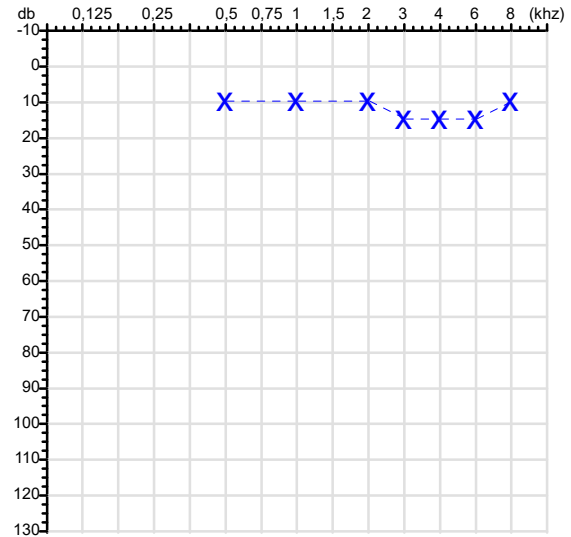

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)