



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186 Fantasia : BR PAVING
Razão Social : BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78108000

Funcionário

Nome : Lucas Santos Salvador Setor: CAMPO GERAL
CPF : 10318090155 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 15/07/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1


Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 6 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

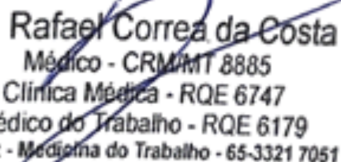

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :6B8011D21841AFC1A5B2F84584C769DA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :103.180.901-55	Paciente :Lucas Santos Salvador	RG :/
CNPJ : 15.264.721/0001-86	Razão :BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	
Nascimento :15/07/2003	Idade : 22 anos	
Motivo :Demissional	Setor :CAMPO GERAL	
Reposuo :14h	Função :AJUDANTE	
Data do Exame : 06/08/2025		

Orelha Direita

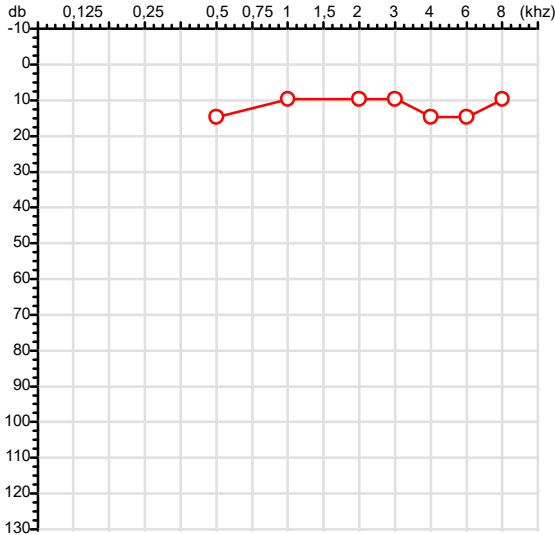

Audiometria

Orelha Esquerda

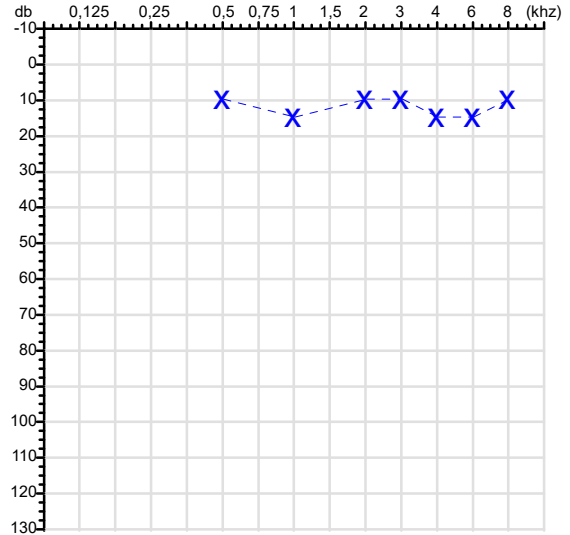

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2FB88D35CADBC9A2D696207F67B058B4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Santos Salvador



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Nome	Lucas Santos Salvador		ID1	758204	Sexo	Masculino	Idade	22,0	Peso (kg)	77,00	Altura (cm)	180,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/07/2003	--	BMI (kg/m ²)	23,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	15:35	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,75	5,26	90	
FEV1	L 4,15	4,47	93	
FEV1/FVC%	% 87,4	85,8	102	
FEV1/Vcmax%	% 87,4	85,8	102	

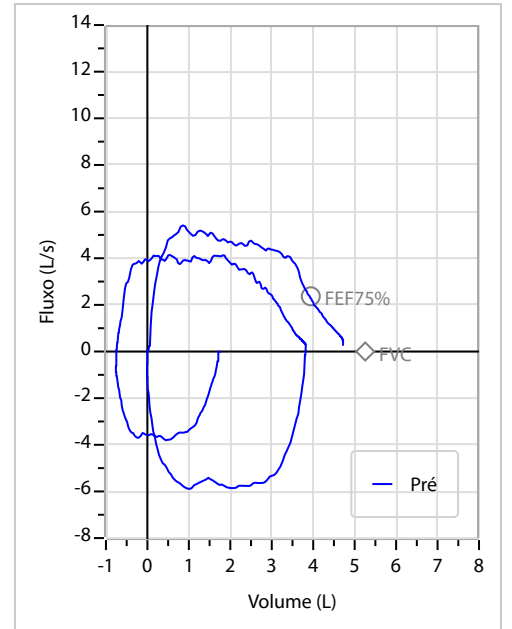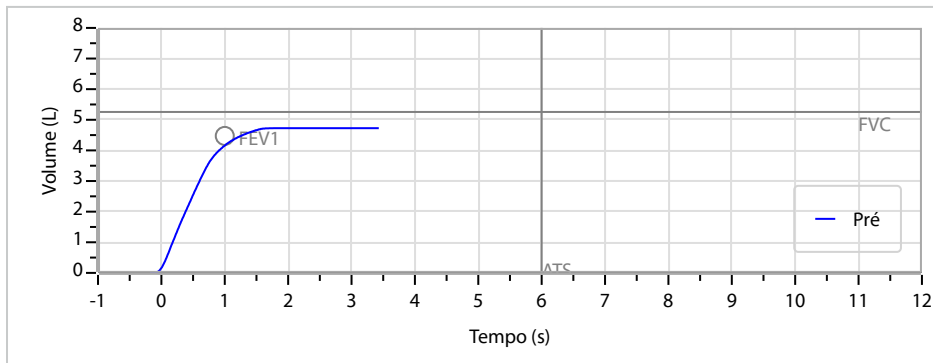

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,4% e um valor FVC de 4,75 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo:2508061607269

Data:06/08/2025

Paciente:Lucas Santos Salvador

Nasc.:15/07/2003 RG :-

CPF:10318090155

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=597539390690104800583081825867>

