

Exame n.º :758241


CPF :070.708.939-57
CNPJ :10.914.514/0001-06
Nascimento :05/10/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/08/2025

Paciente :Driely Lima Santos Lopes Pinheiro
Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA
Idade : 33 anos
Setor :GHE 06.1 - CONTROLE DE QUALIDADE
Função :SUPERVISOR DO CONTROLE DA QUALIDADE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

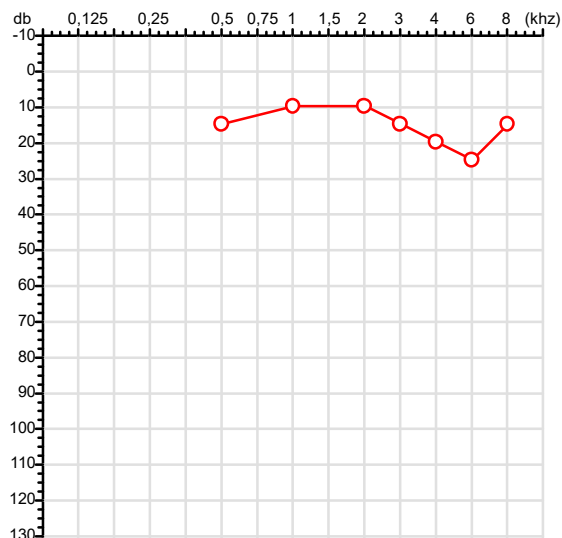

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

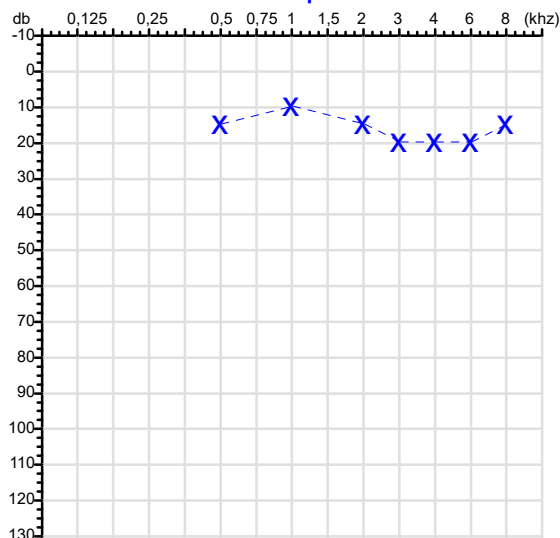

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6BE38FADFF0DFDD464E32FEBFEAC06B4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Driely Lima Santos Lopes Pinheiro*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 543570	Paciente: Driely Lima Santos Lopes Pinheiro	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 07/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07070893957	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 07/08/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: **Amostra negativa**

PROTOZOÁRIOS: **Amostra negativa**

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

	20/04/2023	04/04/2024	06/09/2024
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.123

Cod.: 543570	Paciente: Driely Lima Santos Lopes Pinheiro	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 07/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07070893957	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/08/2025 Liberado em: 07/08/2025 12:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,22	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.300/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,6%	3.840/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	52,6%	3.840/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,3%	241/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	51/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,4%	2.511/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,0%	657/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	340.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662