

IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 WHT5



		NACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEU	JMOCONIOSE - OIT 2011
Nome: KETHELYN FREITAS	PASINATO	RG: NÃO INFORMADO	Sexo: FEMININO
Nascimento: 21/10/1995 29 a. 9 m.	CPF : 042.361.031-76	Controle: 1754599526	Data exame: 07/08/2025
Empresa: IMAGGI CLINICA DE F	RADIOLOGIA E DIAG POR In	ndicação: NÃO INFORMADO Função	: NAO INFORMADO
Raio-X digital: [X] Sim [] Nã	0	Leitura em negatoscópio: [] Sim	[X] Não
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [Comentár			(finalizar a leitura) (passe para a seção 2)
2A - Alguma anormalidade de par	ênquima consistente de com pn	eumoconiose? [] Sim (complete 2 [] Não (passe para	
2B - Pequenas	opacidades	2C - Grandes op	pacidades
A) Formas e tamanhos b) Zo	nas C) Profusão	0 [] A[]	B[] C[]
Primárias Description Primárias Description <t< th=""><th>E 0/-[] 0/0[] 0/1[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]</th><th></th><th></th></t<>	E 0/-[] 0/0[] 0/1[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]		
3A - Alguma anormalidade pleura	I consistente com pneumoconio	se? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)	
3B - Placas [] Sim [] Não		
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[] D[] E[] O[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]	D[] A[] B[] C[]
Frontal 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]	E[] A[] B[] C[]
Diafragma 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
Outros locais 0[] D[] E[]	> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3
3C - Obliteração do seio	0[]D[]E[]		
3D - Espessamento pleural	[] Sim [] Não		
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]	D[] A[] B[] C[]
Frontal 0[] D[] E[] O[] D[] E[]	O[] E[] 1[] 2[] 3[]	E[] A[] B[] C[]
		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (f	inalizar leitura)	
4B - Símbolos: (*) od: Necessário	um comentário.		
aa at ax bu ca cg cn	co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa	pb pi px ra rp tb od
ca = Câncer cg = Nódulos não pneumo tamanho do coração cp = Cor pulmona Calcificações em casca de ovo fr = I Faveolamento id = Borda diafragmátic doenças pa = Atelectasia laminar pb Atelectasia redonda rp — Pneumocon	conióticos calcificados cn = Calcificaç le cv = Cavidade di = Distorção sigr Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou la mal definida ih = Borda cardíaca la — Banda(s) parenquimatosa(s) pi	apical significativo ax = Coalescência de ção de pequenas opacidades pneumoconió ificativa de estrutura intratorácica ef = De consolidada(s) hi = Aumento de gângl mal definida kl = Linhas septais (kerley = Espessamento pleural de cisura(s) inter	ticas co = Anormalidade de forma e errame pleural em = Enfisema es = ios hilares e/ou mediastinais ho =) me = Mesotelioma od = Outras
4C - Comentários:			

Belo Horizonte, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 10:31:09

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo Blanchesed Médico CRM 95422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



Protocolo:2508071114499 Data:07/08/2025

Paciente: KETHELYN FREITAS PASINATO

Nasc.:21/10/1995 RG:- CPF:04236103176

Exame: RX TORAX PA / PERFIL

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 07/08/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 07/08/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) KETHELYN FREITAS PASINATO 758315 Feminino 29,7 45,00 158,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 21/10/1995 18,0 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA**

						09:06	GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score			
FVC	L	2,81	3,28	86	•		6_	
FEV1	L	2,73	2,82	97			0-	
FEV1/FVC%	%	97,0	86,2	113	•		-	
FEV1/Vcmax%	%	97,0	86,2	113			4_	
4-							_	
						FVC	জ 2_	
3-		9	FEV1			FVC	Pluxo (L/s)	FEF75%
Volume (L)		-/-					문 -	
Volu							0-)
1_						— Pré	- \	
0	/					ATS	-2-	
-1	0	1	2	3	4 5	6 7 8 9 10 11 12		— Pré
					Ter	npo (s)		
							-1 0 1	2 3 4
							Volu	me (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,0% e um valor FVC de 2,81 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:			
ASSIIIdluid:			





Exame n.º:758315

CPF:042.361.031-76 CNPJ:16.850.879/0002-81 Nascimento: 21/10/1995

Motivo :Periódico Repouso:14h

Data do Exame : 07/08/2025


Paciente: KETHELYN FREITAS PASINATO


RG:/ Razão : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO


Idade: 29 anos Setor : GERAL

Função: FISCAL DE CAMPO

Orelha Direita 0.25 0,5 0,75 1 1,5







Médias Tritonais										
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13		

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :4EF36A5EB79B661C6F16FD5FE3D0D431 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


CRFa/5-5297-8

Kethelyn Freitas Pasinato

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 14995581000153 Fantasia: AGUAS CUIABA S.A

Razão Social : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Endereço : PRACA FLORIANO N.º 51 Complemento : ANDAR 17

Cidade / UF: RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 20031050

Funcionário

Nome: Kethelyn Freitas Pasinato Setor: GERAL

 CPF:
 04236103176
 Cargo:
 FISCAL DE CAMPO

 RG:
 /
 Nascimento:
 21/10/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/15 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :9C5E801F997781491B1BBF81C9B57050 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

TESTE DE ISHIHARA (cores)

Qual N° você vê na imagem ?

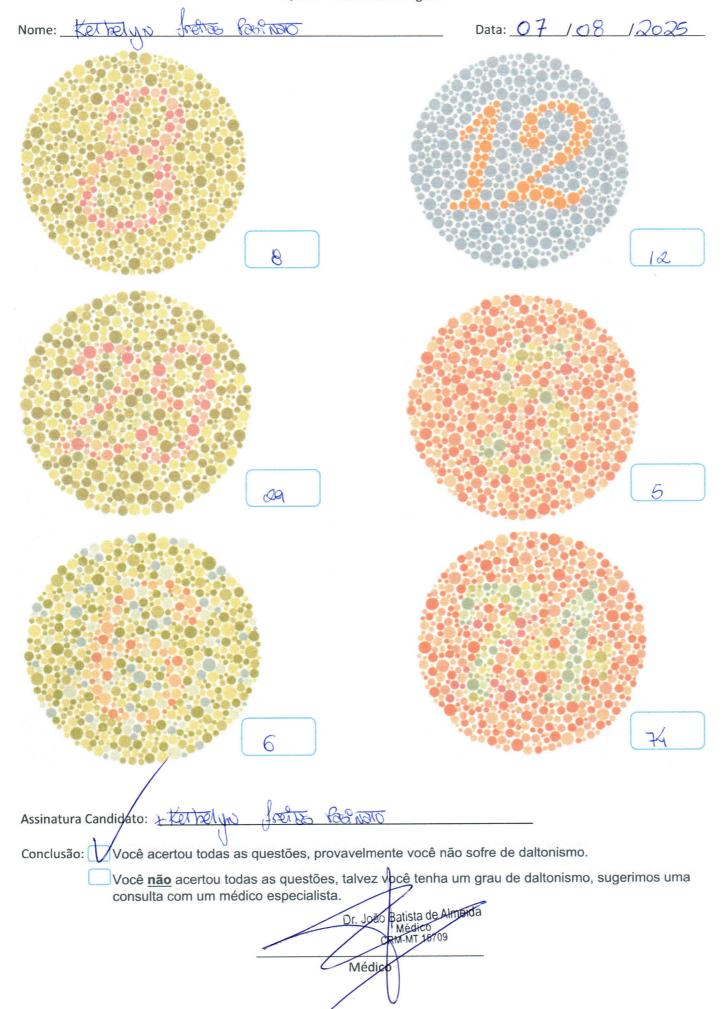



Protocolo:2508071107579 Data:07/08/2025

Paciente: KETHELYN FREITAS PASINATO

Nasc.:21/10/1995 RG:- CPF:04236103176

Exame: RX COLUNA LOMBAR AP/P

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

