



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Reysell Ruston Arruda Nobre Setor: FORCA - PARTE ATIVA - FORCA
CPF : 04989124189 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 10/10/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B45E2F8C32F33E709FBD366198A51DE2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :758551


CPF :049.891.241-89
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :10/10/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/08/2025

Paciente :REYSELL RUSTON ARRUDA NOBRE
Razão :TRAEEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 27 anos
Setor :FORCA - PARTE ATIVA - FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

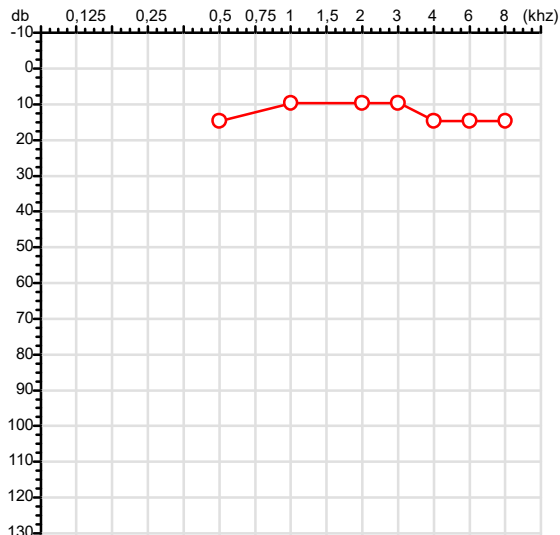

Orelha Esquerda

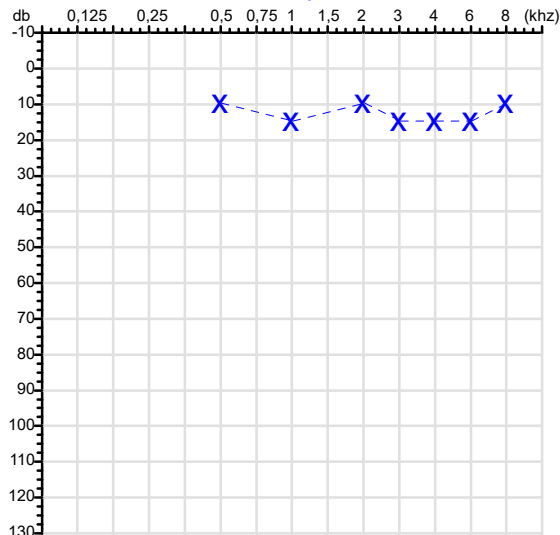

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :90BB3596053A96705F4227524911DEFF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Reysell Ruston Arruda Nobre*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	REYSELL RUSTON ARRUDA NOBRE		ID1	758551	Sexo	Masculino	Idade	27,8	Peso (kg)	129,00	Altura (cm)	184,0
Agrupamento	--	D.O.B.	10/10/1997	--	BMI (kg/m2)	38,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:21	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,69	5,49	85	
FEV1	L	4,66	4,57	102	
FEV1/FVC%	%	99,4	83,8	119	
FEV1/Vcmax%	%	99,4	83,8	119	

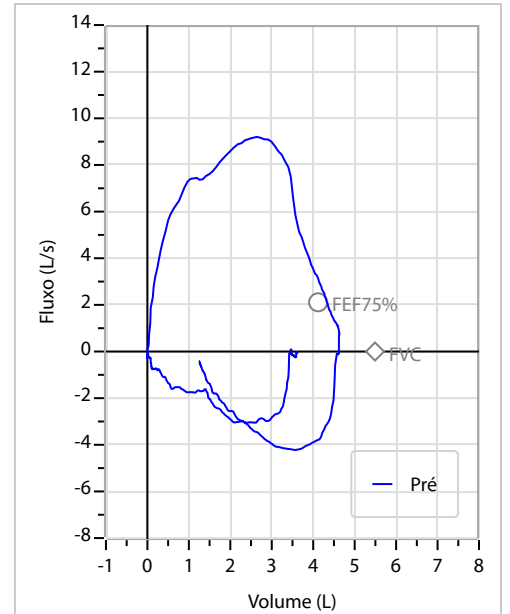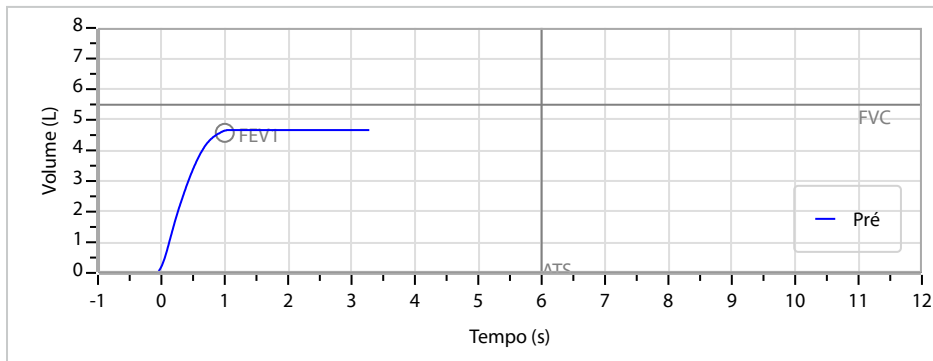

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,4% e um valor FVC de 4,69 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 543823	Paciente: Reysell Ruston Arruda Nobre	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 08/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04989124189	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/08/2025 Liberado em: 08/08/2025 12:17

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,64	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	11.310/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,2%	7.940/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	70,2%	7.940/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	136/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	45/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,1%	2.386/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	803/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	189.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo : 25080808451647

Data : 08/08/2025

Paciente : REYSELL RUSTON ARRUDA NOBRE

Nasc. : 10/10/1997 RG : -

CPF : 04989124189

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=845878953889212264941299260140>



Protocolo : 25080808570247

Data : 08/08/2025

Paciente : REYSELL RUSTON ARRUDA NOBRE

Nasc. : 10/10/1997 RG : -

CPF : 04989124189

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=771734556997682123577801263929>

