



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 758707

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 36.111.589/0001-42

Fantasia : MAICON MOURA SILVA

Razão Social : MAICON MOURA SILVA

Endereço : R J N.º 02

Complemento : QUADRA06 LOTE 02

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.095-100

Funcionário

Nome : Maicon Moura Silva

Setor: GERAL

CPF : 031.272.251-64

Cargo: ASSISTENTE TECNICO

RG : 19808330 / SSPMT

Nascimento: 09/06/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
295	08/08/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de agosto de 2025

Maicon Moura Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=758707>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 758707

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 36.111.589/0001-42

Fantasia : MAICON MOURA SILVA

Razão Social : MAICON MOURA SILVA

Endereço : R J N.º 02

Complemento : QUADRA06 LOTE 02

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.095-100

Funcionário

Nome : Maicon Moura Silva

Setor: GERAL

CPF : 031.272.251-64

Cargo: ASSISTENTE TECNICO

RG : 19808330 / SSPMT

Nascimento: 09/06/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
295	08/08/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de agosto de 2025

Maicon Moura Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=758707>



Exame n.º :747992


CPF :031.272.251-64
CNPJ :36.111.589/0001-42
Nascimento :09/06/1990
Motivo :Complementar
Repouso :14h
Data do Exame : 24/06/2025

Paciente :MAICON MOURA SILVA
Razão :MAICON MOURA SILVA
Idade : 35 anos
Setor :GERAL
Função :ASSISTENTE TECNICO


RG :19808330/SSPMT

Audiometria

Orelha Direita

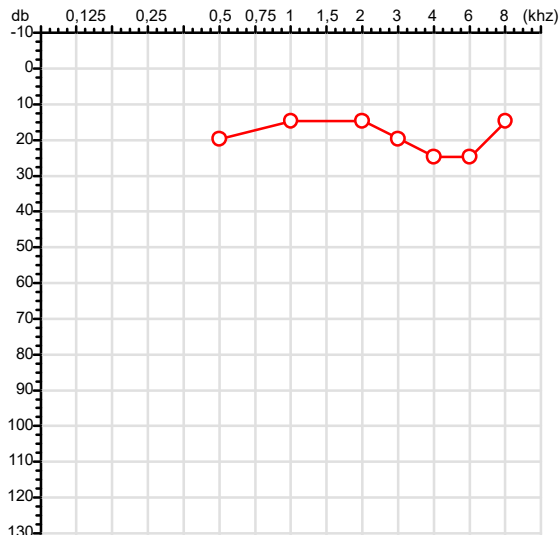

Orelha Esquerda

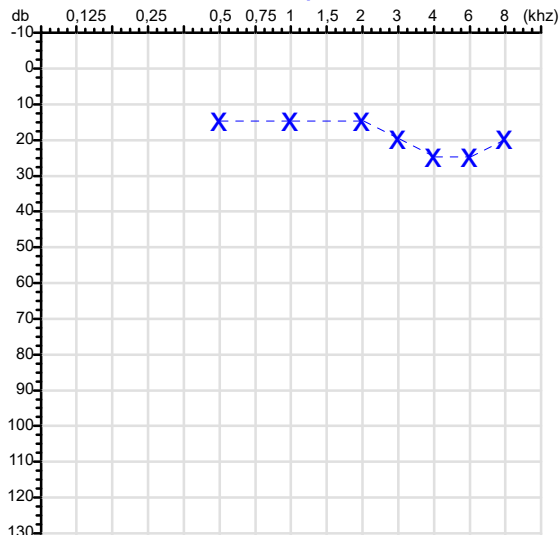

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AE5952CCECE5B6E2041327A6C118B50F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Maicon Moura Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024