



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Amanda Luiza Reis Pedroso Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 07042276140 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 15/06/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de agosto de 2025

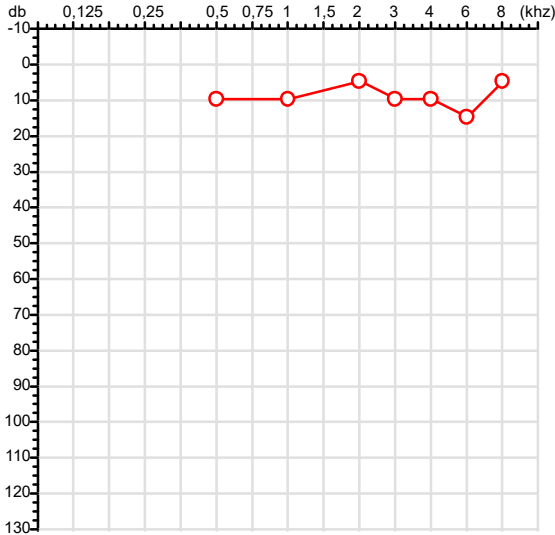
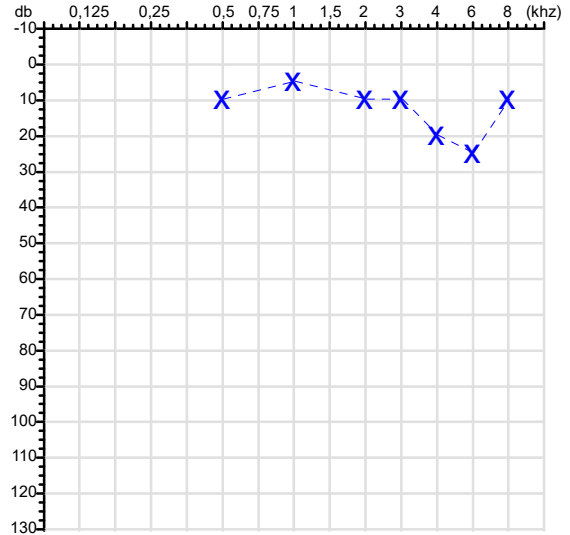
Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :29645E6E268CE4598D4C48CF9531ED0F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :070.422.761-40	Paciente :AMANDA LUIZA REIS PEDROSO	RG :/
CNPJ :24.764.706/0001-98	Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Nascimento :15/06/2004	Idade : 21 anos	
Motivo :Periódico	Setor :LABORATORIO VIA SECA	
Repouso :14h	Função :AUXILIAR DE LABORATORIO	
Data do Exame : 11/08/2025		

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	5	10	10	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	20	25	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	5	8	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	20	25	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C91C9109B8330DFDA83242F3421B50DB
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Amanda Luiza Reis Pedrosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 544128	Paciente: Amanda Luiza Reis Pedroso	Sexo: Feminino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 11/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07042276140	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 11:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,08	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	78,7	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.470/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,3%	3.907/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,3%	3.907/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,3%	321/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	82/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,7%	2.517/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	8,6%	642/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	533.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,44%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	8,5	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada com nova amostra.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662