



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Manoel da Conceicao Santos Setor: OPERACIONAL
CPF : 86690395596 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 01/12/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :93C038E25EA32928B322D094C409769F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759006

CPF :866.903.955-96
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :01/12/1999
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/08/2025

Paciente :Manoel da Conceicao Santos
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 25 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

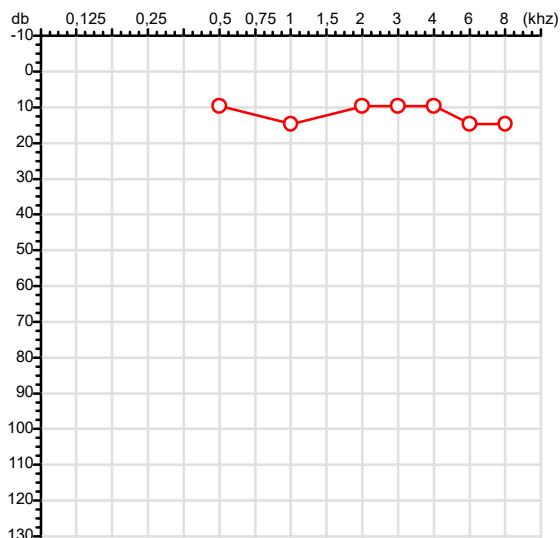

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	10	10	15	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	10	10	15	12


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

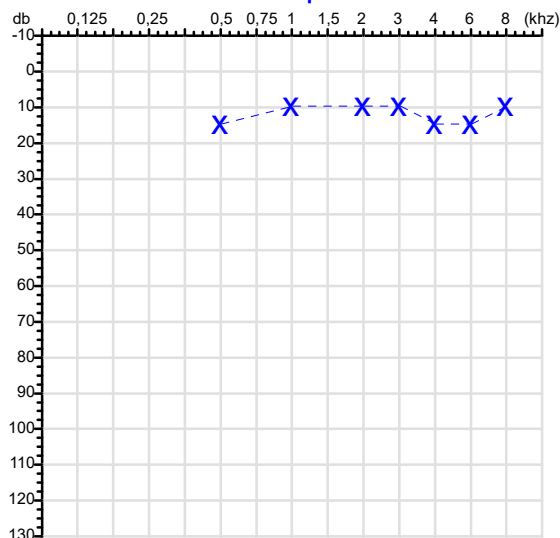

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E9E8E416814A0FDB7456CE5A18AEA2C1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Manoel da Conceicao Santos

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 756006
Primeiro Nome: MANOEL DA CONCEICAO
Sobrenome:
Data: 11/08/2025

Data de nascimento: 01/12/1999
Sexo : Macho
Peso (kg): 54.0
Altura (cm): 160.0

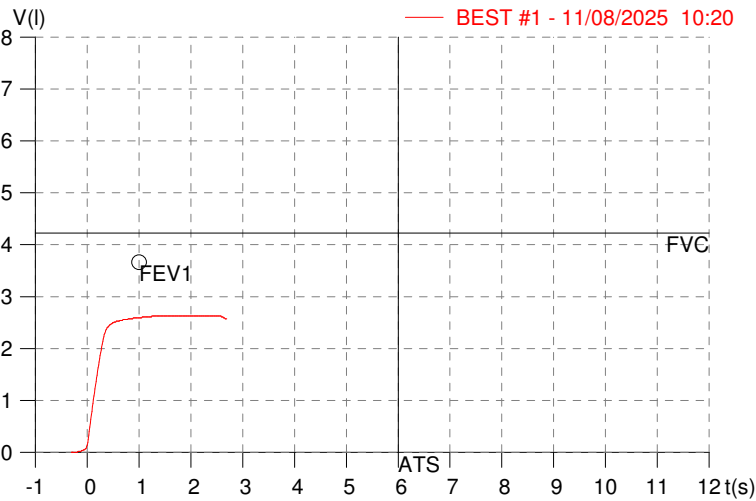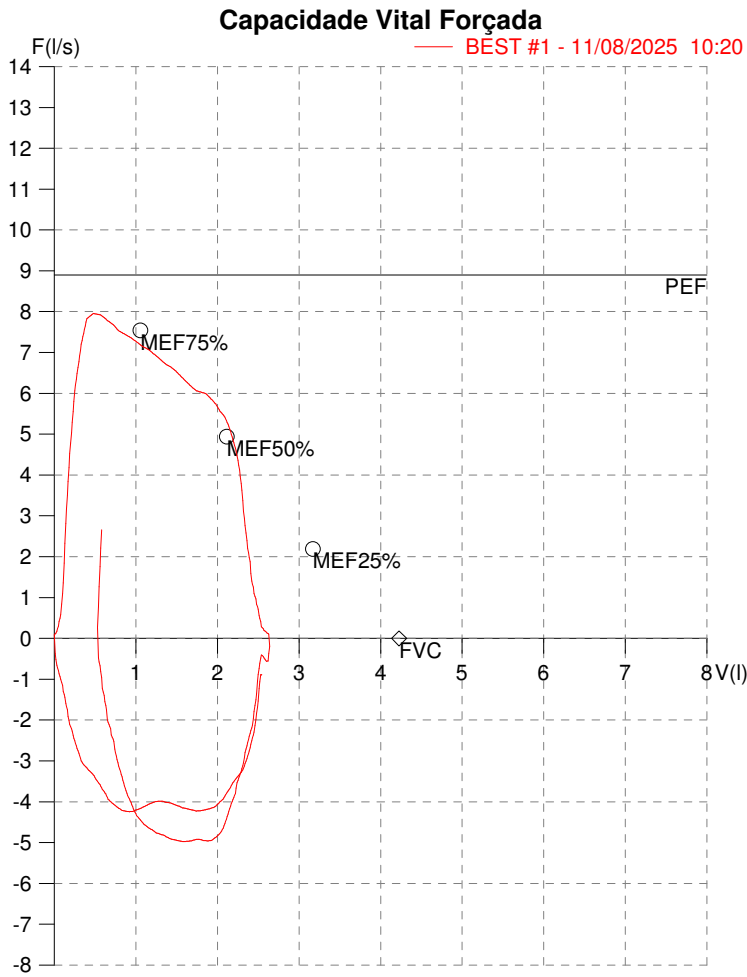

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	2.65	62.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	2.65	62.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.66	2.61	71.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.90	7.95	89.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.98	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.7	98.6	119.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.73	6.70	141.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.54	7.69	101.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.94	6.72	136.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	5.73	262.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	533.9	477.2	89.4

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 11/08/2025

Protocolo : 25081112412347

Data : 11/08/2025

Paciente : MANOEL DA CONCEICAO SANTOS

Nasc. : 01/12/1999 RG : -

CPF : 86690395596

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=836072043779481698252417042534>

