

Exame n.º :759143


CPF :073.881.411-38
CNPJ :10.395.411/0001-87
Nascimento :12/11/1996
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/08/2025

Paciente :Joerme Ribeiro da Silva
Razão :CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Idade : 28 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AJUDANTE DE MOTORISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

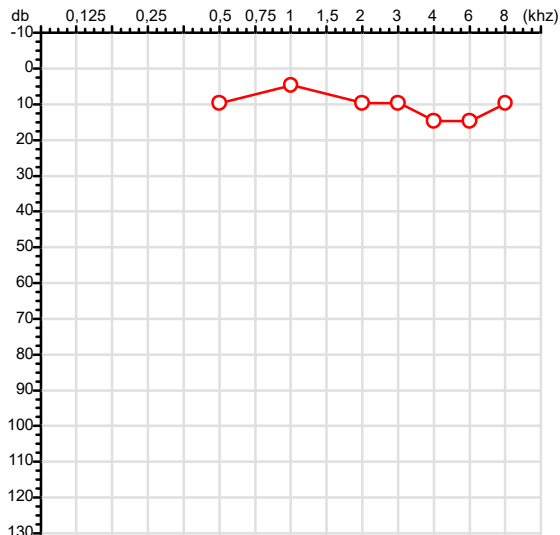

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

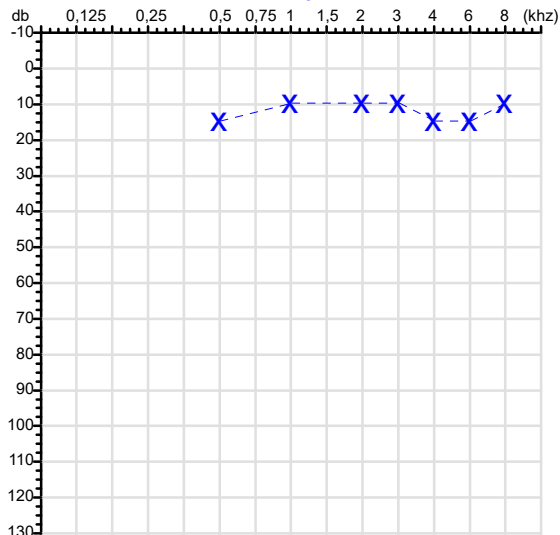

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D61D90CD539664A8167500395D346332

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joerme Ribeiro da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 759143
Primeiro Nome: Joerme Ribeiro da Si
Sobrenome:
Data: 11/08/2025

Data de nascimento: 12/11/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 175.0

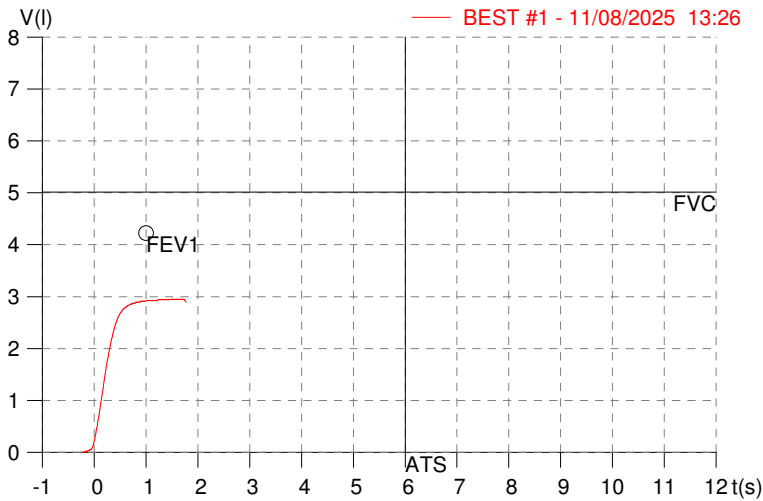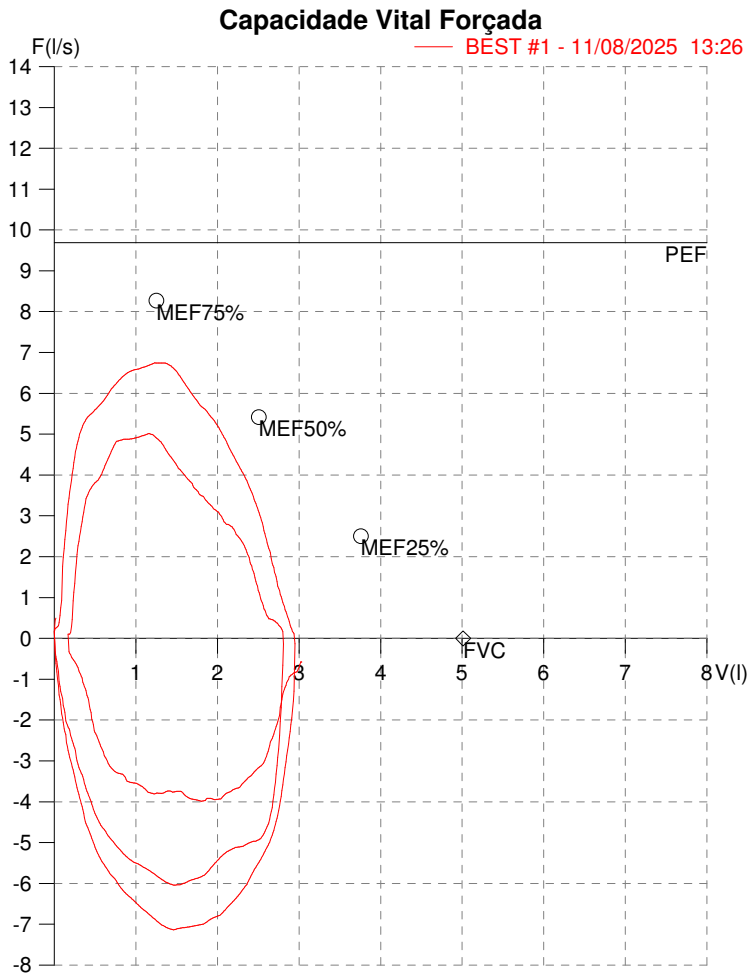

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.01	2.96	59.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.01	2.96	59.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.22	2.93	69.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	6.75	69.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.14	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.2	98.8	120.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.89	5.95	121.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.27	6.26	75.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.41	6.54	120.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	4.31	172.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.5	404.7	69.6

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 11/08/2025

Protocolo : 2508111544029

Data : 11/08/2025

Paciente : Joerme Ribeiro da Silva

Nasc. : 12/11/1996 RG : -

CPF : 07388141138

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=367742724702025946774224797141>

