

Exame n.º :759346


CPF :044.647.321-94
CNPJ :21.074.555/0001-58
Nascimento :27/06/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2025

Paciente :WILLIAN BRUNO PEREIRA DE MAGALHAES
Razão :3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :SUPERVISOR DE LOGISTICA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

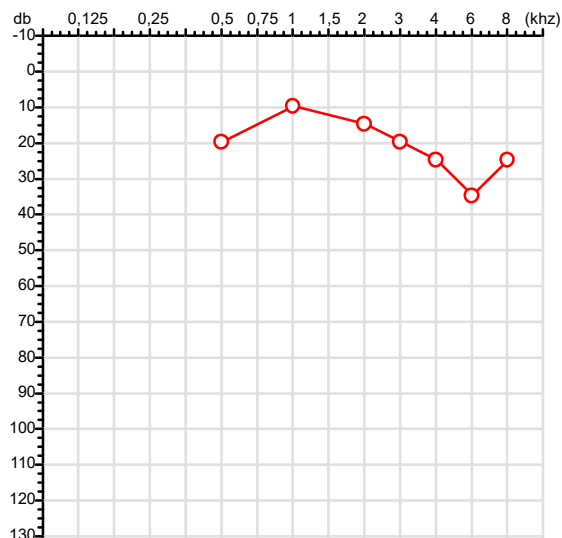

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

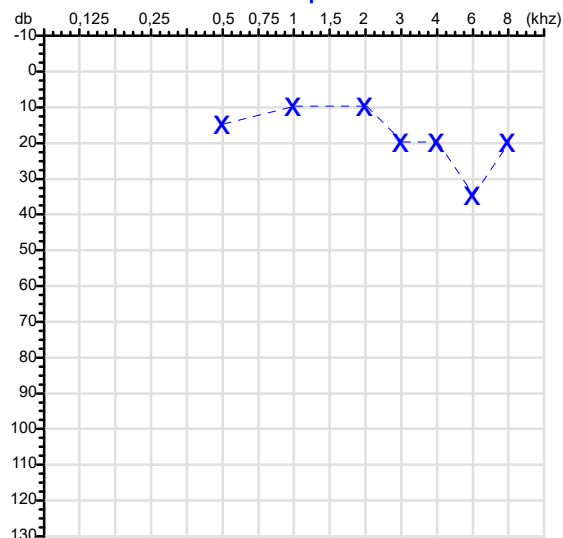

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	20	20	35	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	20	20	35	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A0CF8108DC58442740FF4461C143B8F6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Willian Bruno Pereira de Magalhaes*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 544456	Paciente: Willian Bruno Pereira de Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04464732194	Convênio: Hismet

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

" O "

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 13:56

Positivo

Valores de Referência:



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662