



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Nilton Carvalho Viana Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 48263729149 Cargo: FARMACEUTICO (A)
RG : 672853 / SSP/MT Nascimento: 13/04/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :17BDD3CD48761629C55AC034022514AB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :759368

CPF :482.637.291-49
CNPJ :24.764.706/0001-98
Nascimento :13/04/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2025

Paciente :Nilton Carvalho Viana
Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Idade : 54 anos
Setor :LABORATORIO VIA SECA
Função :FARMACEUTICO (A)

RG :672853/SSP/MT

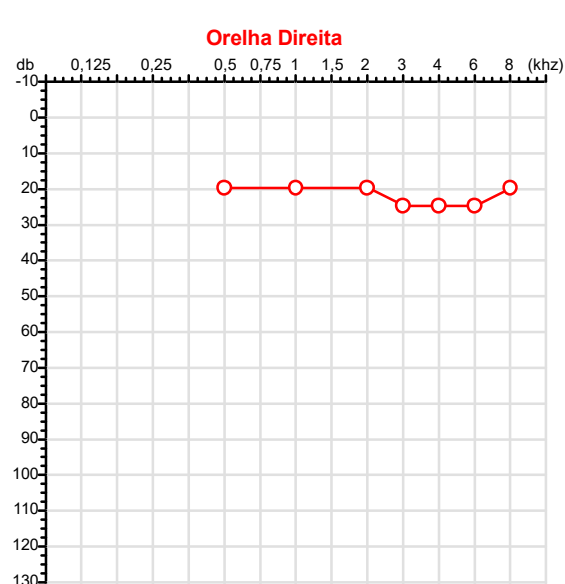

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

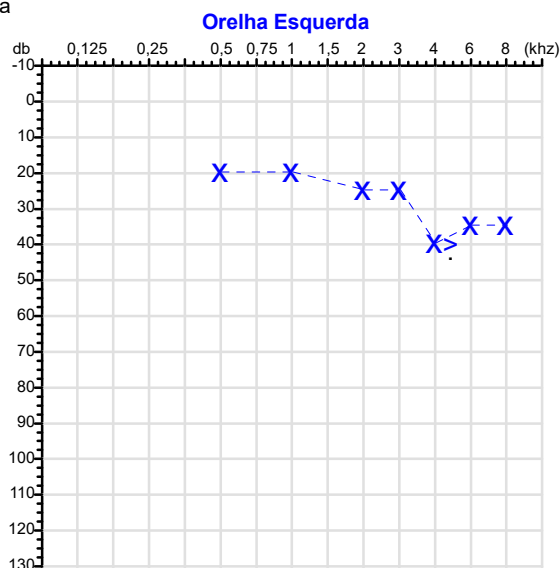

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	40	35	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	40	35	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B900861282BC66862A523330BA36F17A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nilton Carvalho Viana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 544467	Paciente: Nilton Carvalho Viana	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48263729149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 15:28

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,33	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	6.810/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,2%	4.304/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,2%	4.304/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	191/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	27/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,5%	1.668/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,1%	620/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	282.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,350%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542