



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 32935587000117 Fantasia : HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO
Razão Social : HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Endereço : RUA JOAQUIM MURTINHO N.º 379 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020290

Funcionário

Nome : Steffany Silva de Mello Setor: LABORATORIO DE CAPSULA
CPF : 07574262128 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO I
RG : / Nascimento: 24/09/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :207C04E630A9410C7762023CBC6CD996
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759582

CPF :075.742.621-28
CNPJ :32.935.587/0001-17
Nascimento :24/09/2006
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/08/2025

Paciente :Steffany Silva de Mello
Razão :HYGIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Idade : 18 anos
Setor :LABORATORIO DE CAPSULA
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO I

RG :/

Orelha Direita

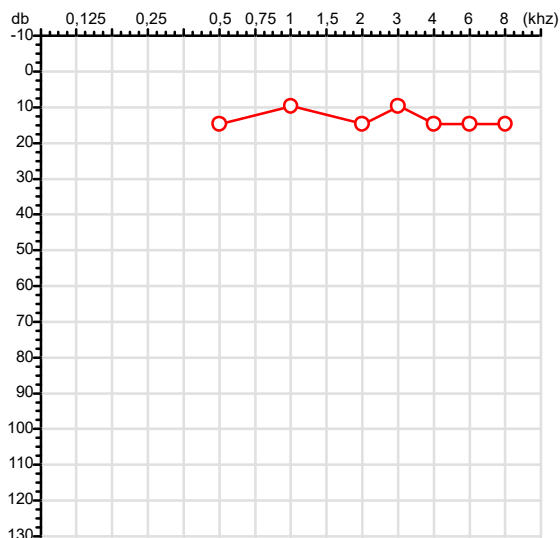

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

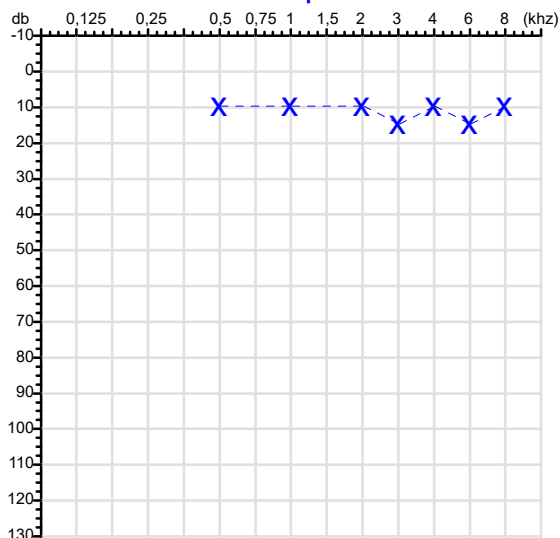

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8F9797B8D1628DB60B4DC00811640F0A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Steffany Silva de Mello

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 544627	Paciente: Steffany Silva de Mello	Sexo: Feminino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 13/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07574262128	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/08/2025 Liberado em: 13/08/2025 16:35

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,51	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,1	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.910/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,1%	4.833/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	61,1%	4.833/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,1%	87/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,5%	40/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	30,3%	2.397/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,0%	554/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	253.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,26%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662