



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Silbene da Silva Freitas Setor: OPERACIONAL
CPF : 04770202164 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 13/01/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 41C7909BA7285994BAC3EF31D8AA3A2D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :759838


CPF :047.702.021-64
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :13/01/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/08/2025

Paciente :Silbene da Silva Freitas
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 31 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

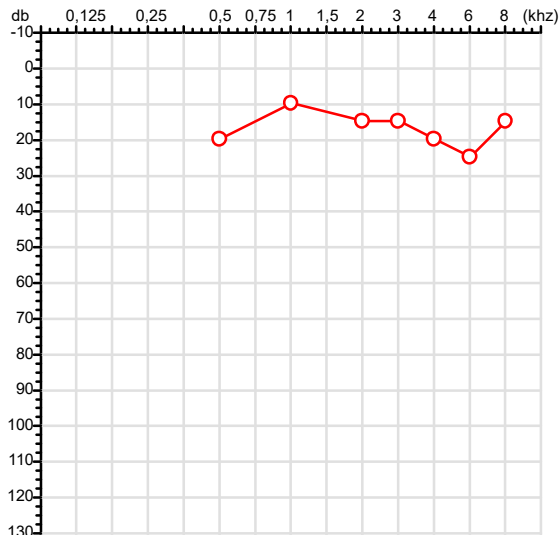

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

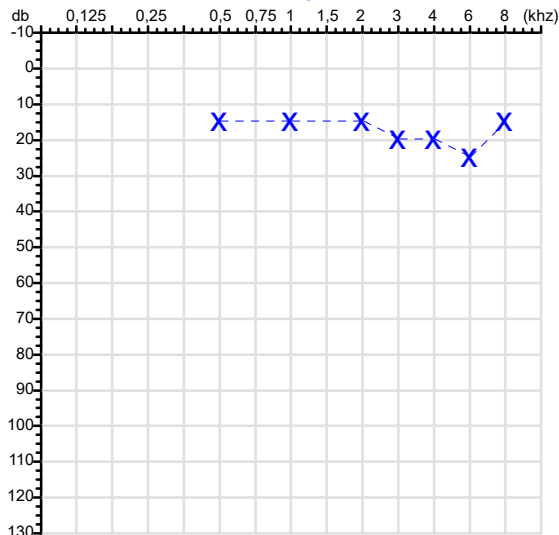

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C79FC2ADECCA1D76C9C34D2A62C4E634
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Silbene da Silva Freitas

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	SILBENE DA SILVA FREITAS		ID1	759838	Sexo	Feminino	Idade	31,5	Peso (kg)	82,00	Altura (cm)	164,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/01/1994	--	BMI (kg/m2)	30,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

07:40

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,94	3,56	83		
FEV1	L	2,78	3,03	92		
FEV1/FVC%	%	94,7	85,4	111		
FEV1/Vcmax%	%	94,7	85,4	111		

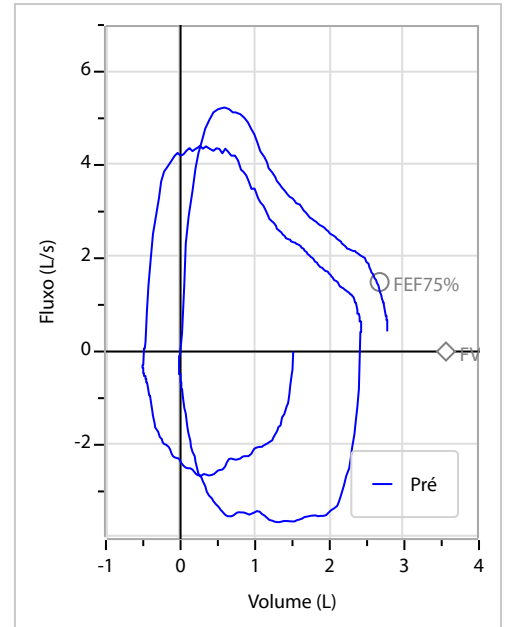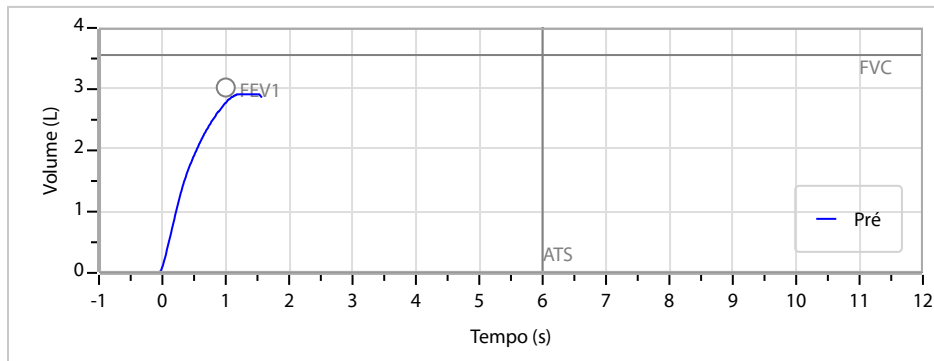

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,7% e um valor FVC de 2,94 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____