



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Francisco de Aquino Silva Setor: APOIO  
CPF : 61266189394 Cargo: AUXILIAR GERAL  
RG : / Nascimento: 09/10/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : 090C3A8D43D949B4A4CC438ABADB2287  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :760566

CPF :612.661.893-94  
CNPJ :02.837.996/0001-10  
Nascimento :09/10/1992  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :FRANCISCO DE AQUINO SILVA  
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 32 anos  
Setor :APOIO  
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

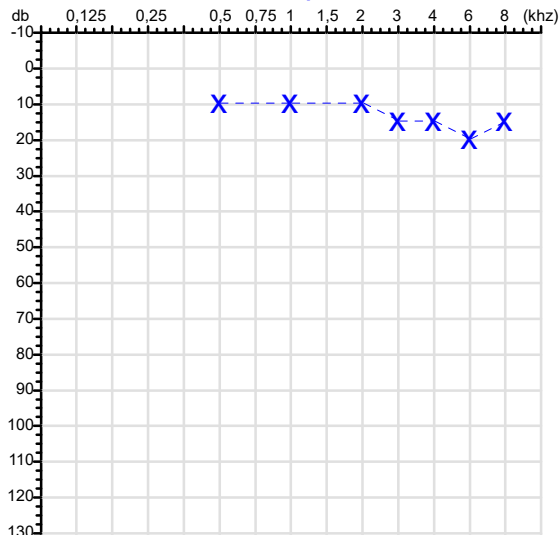

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 17 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :592735E89A0970F26823AC403ECA33CD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
*Francisco de Aquino Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                           |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|---------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | FRANCISCO DE AQUINO SILVA |        | ID1        | 760566 | Sexo        | Masculino | Idade   | 32,8 | Peso (kg)               | 72,00 | Altura (cm) | 170,0 |
| Agrupamento | --                        | D.O.B. | 09/10/1992 | --     | BMI (kg/m2) | 24,9      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                        | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 09:15                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                                                                           |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,29</b> | 4,46 | 74     |  |  |
| FEV1        | L | <b>3,02</b> | 3,72 | 81     |  |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>91,7</b> | 83,7 | 110    |  |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>91,7</b> | 83,7 | 110    |  |  |

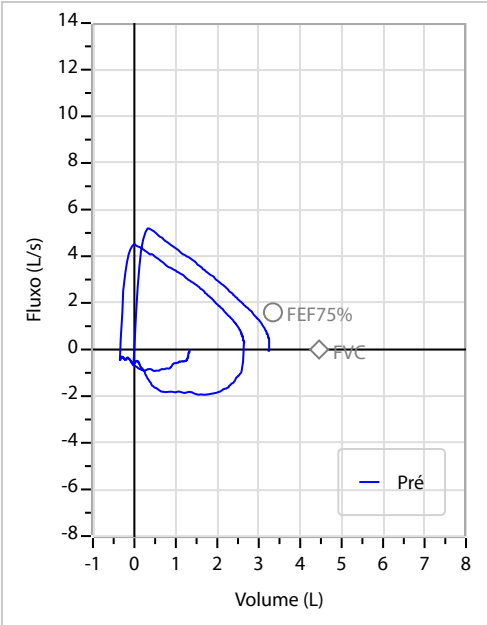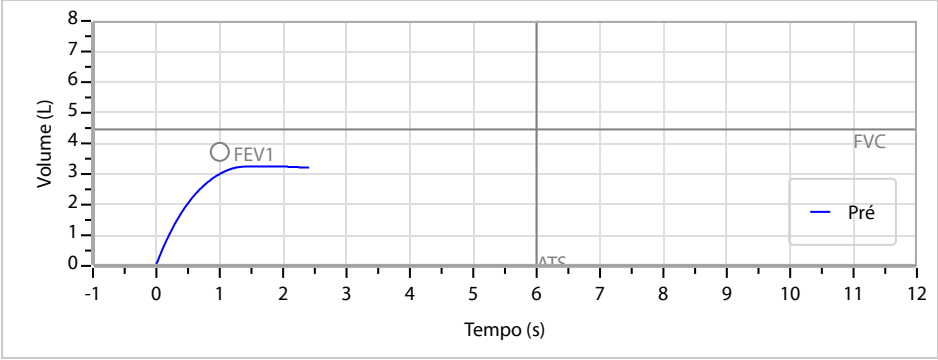

**Interpretação**  
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,29 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo:25081810303247

Data:18/08/2025

Paciente:FRANCISCO DE AQUINO SILVA

Nasc.:09/10/1992 RG :-

CPF:61266189394

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=898057818982919492606782010937>

