



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Jonh Andrenson da Silva Macedo Setor: OPERACIONAL - ELETRICA
CPF : 01761310356 Cargo: ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 07/04/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :5469C26C0B0540F1E28E66540FE53F05
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :760567

CPF :017.613.103-56
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :07/04/1985
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :Jonh Andrenson da Silva Macedo
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 40 anos
Setor :OPERACIONAL - ELETRICA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Orelha Direita

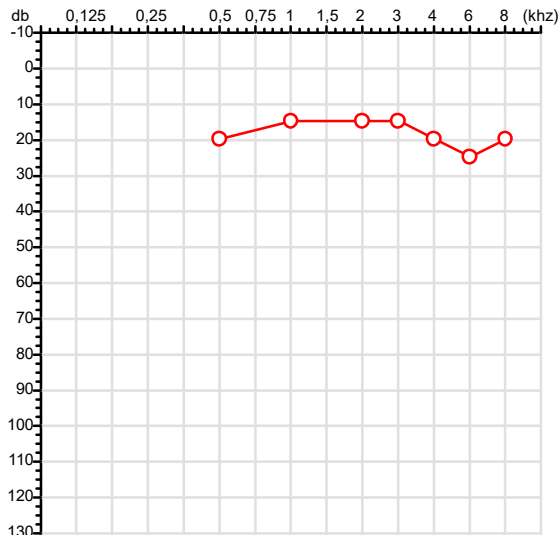

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

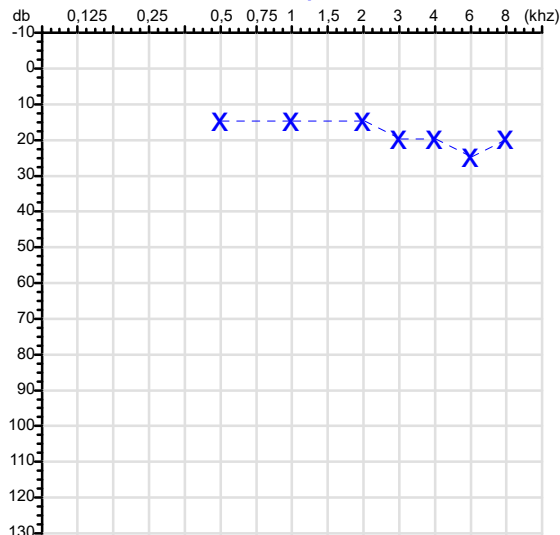

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :78165B4F45F21C8DBF24F248A57FC6AA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jonh Andrenson da Silva Macedo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	JONH ANDRENSON DA SILVA MACEDO		ID1	730567	Sexo	Masculino	Idade	40,3	Peso (kg)	105,00	Altura (cm)	161,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/04/1985	--	BMI (kg/m2)	40,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	2	Cig/Dia	1
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
09:10	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,37	3,80	89		
FEV1	L	3,35	3,15	106		
FEV1/FVC%	%	99,3	82,9	120		
FEV1/Vcmax%	%	99,3	82,9	120		

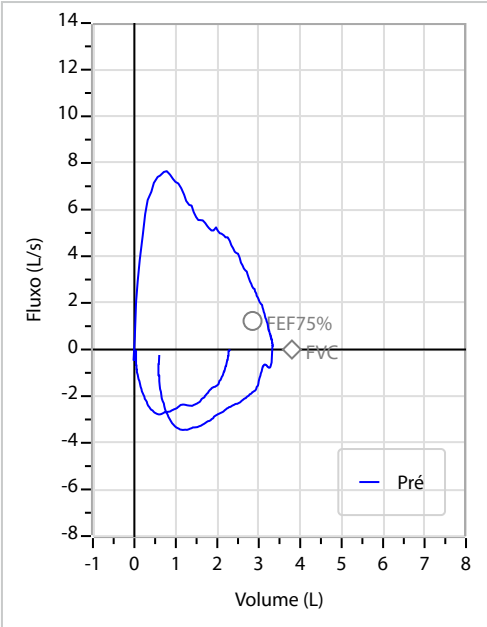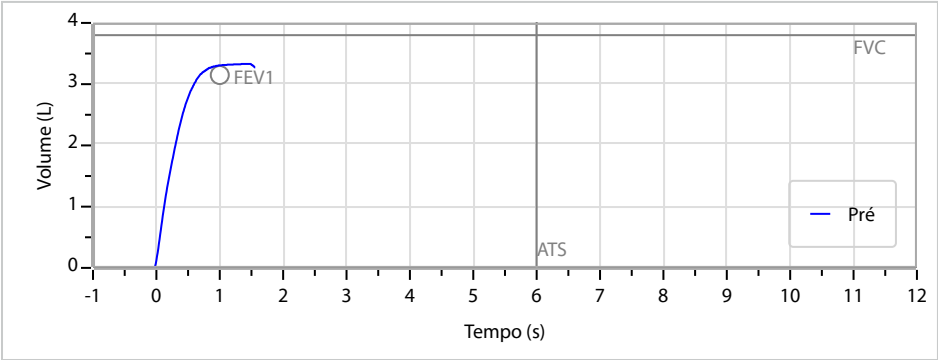

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,3% e um valor FVC de 3,37 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo:25081810260347

Data:18/08/2025

Paciente:JONH ANDRENSON DA SILVA MACEDO

Nasc.:07/04/1985 RG :-

CPF:01761310356

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=395598727290221816989336861737>

