



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 48670776000145 Fantasia : CONSORCIO VIA PARECIS
Razão Social : CONSORCIO VIA PARECIS
Endereço : RODOVIA ARQUITETO HELDER N.º 1200 Complemento : KM 3.5 AREA DE EXP SETOR OESTE
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Francisco Wallex Santos da Silva Setor: APOIO
CPF : 63130093397 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 20/02/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :6BD3F180E8583FF90D917C760A326837
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :760568


CPF :631.300.933-97
CNPJ :48.670.776/0001-45
Nascimento :20/02/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :Francisco Wallex Santos da Silva
Razão :CONSORCIO VIA PARECIS
Idade : 22 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

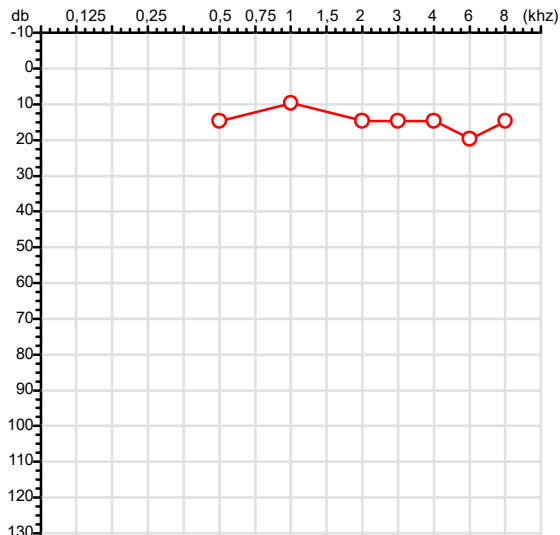

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :91ED6F1F2379F6566295A66E9B0C669A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Francisco Wallex Santos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

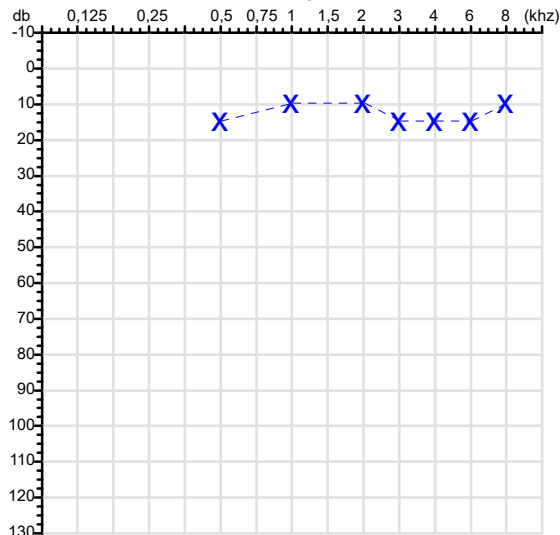

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	FRANCISCO WALLEX SANTOS DA SILVA		ID1	760568	Sexo	Masculino	Idade	22,4	Peso (kg)	73,00	Altura (cm)	171,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/02/2003	--	BMI (kg/m2)	25,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:12	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,74	4,65	102		
FEV1	L	2,61	3,99	65		
FEV1/FVC%	%	55,0	86,4	64		
FEV1/Vcmax%	%	55,0	86,4	64		

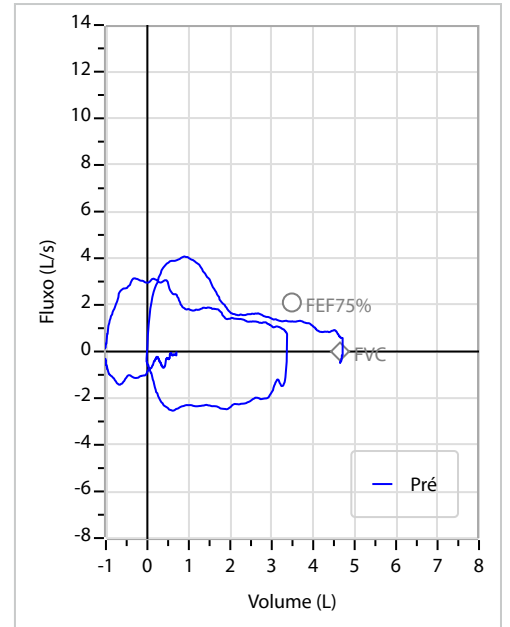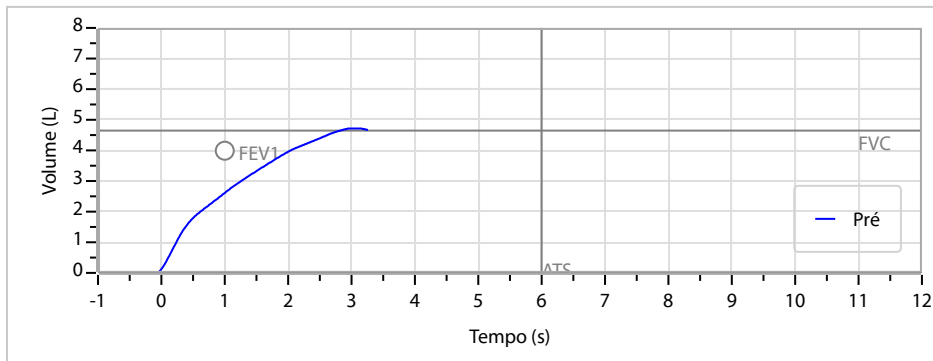

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 55,0% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 4,74 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____

Protocolo:2508181029309

Data:18/08/2025

Paciente:FRANCISCO WALLEX SANTOS DA SILVA


Nasc.:20/02/2003 RG :-

CPF:63130093397

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

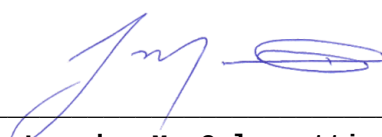

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=806884266814150849624719804440>

