



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Nome : Paulo de Aquino Silva | Setor: APOIO           |
| CPF : 61833534344            | Cargo: AUXILIAR GERAL  |
| RG : /                       | Nascimento: 17/12/1997 |

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :5E3697D943BF1B998A22D2488D2087BE  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :760589

CPF :618.335.343-44  
CNPJ :02.837.996/0001-10  
Nascimento :17/12/1997  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :PAULO DE AQUINO SILVA  
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 27 anos  
Setor :APOIO  
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

## Orelha Direita

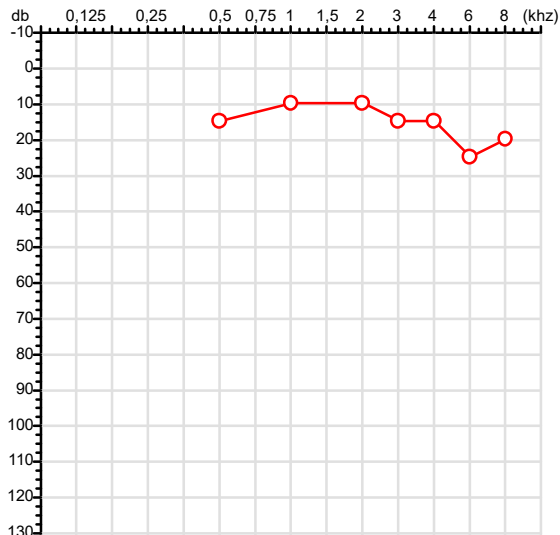

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 20 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

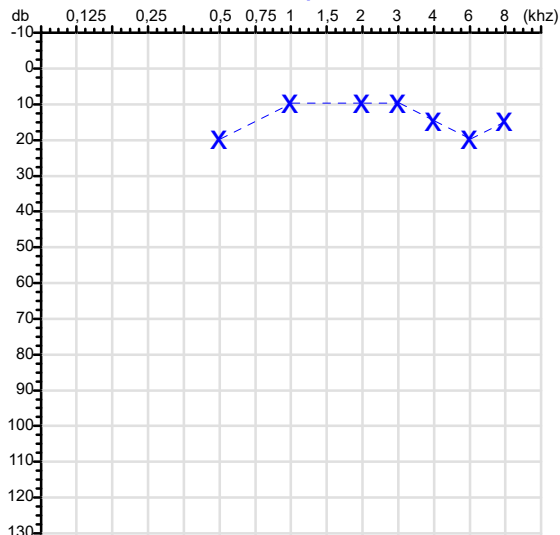

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 10 | 10 | 13 | 10 | 15 | 20 | 15 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EF4784474744D6F60E14E97051F34523

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Paulo de Aquino Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

|             |                       |        |            |        |             |           |         |            |                         |       |             |       |
|-------------|-----------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | PAULO DE AQUINO SILVA |        | ID1        | 760589 | Sexo        | Masculino | Idade   | 27,6       | Peso (kg)               | 61,00 | Altura (cm) | 168,0 |
| Agrupamento | --                    | D.O.B. | 17/12/1997 | --     | BMI (kg/m2) | 21,6      | Fumante | Ex-fumante | Anos de Tabag...        | 5     | Cig/Dia     | 5     |
| Técnico     | --                    | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --         | Outros/Não Especificado |       |             |       |

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| 09:39                         | GLI              | SENTADO          |

|             | Meas.  | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L 3,28 | 4,41 | 74     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L 1,16 | 3,74 | 31     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % 35,4 | 85,0 | 42     | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % 35,4 | 85,0 | 42     | <div><div></div></div> |

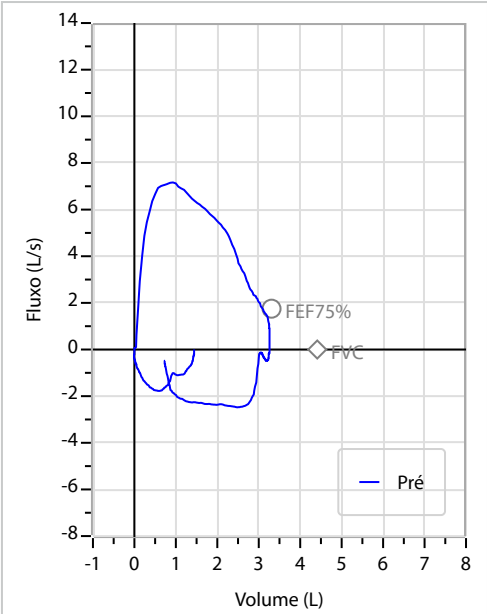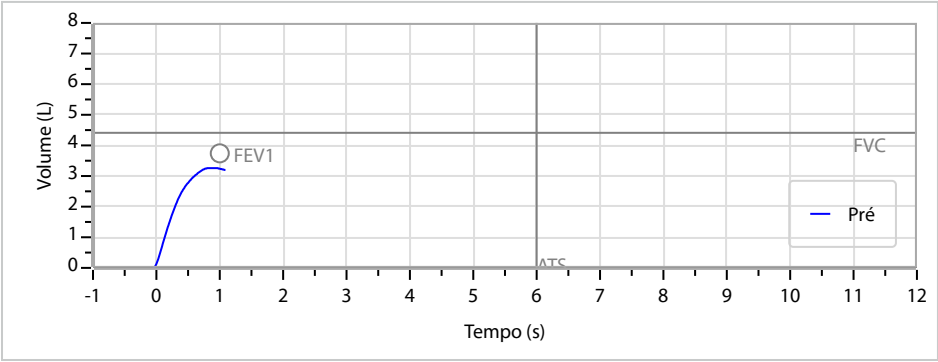

**Interpretação**  
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 35,4% e um valor FVC de 3,28 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo : 25081810523147

Data : 18/08/2025

Paciente : PAULO DE AQUINO SILVA

Nasc. : 17/12/1997 RG : -

CPF : 61833534344

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=532366867132214731444769338562>

