



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nome : Samuel Rocha Santos | Setor: APOIO           |
| CPF : 63040197347          | Cargo: AUXILIAR GERAL  |
| RG : /                     | Nascimento: 27/04/2003 |

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :ECCA5E17AD5B1C68130B3C2B875827EF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :760590


CPF :630.401.973-47  
CNPJ :02.837.996/0001-10  
Nascimento :27/04/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :Samuel Rocha Santos  
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 22 anos  
Setor :APOIO  
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

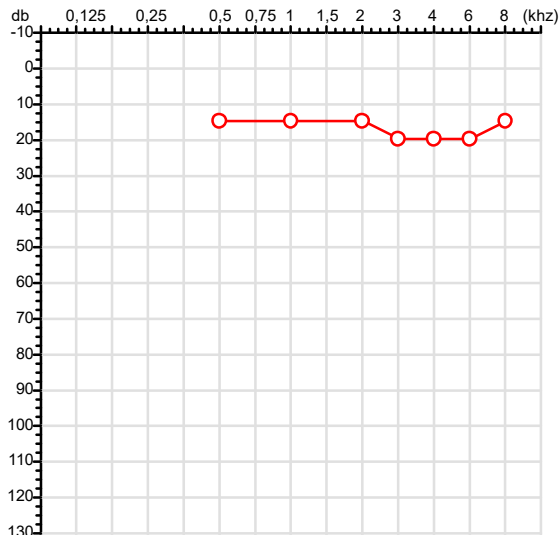

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

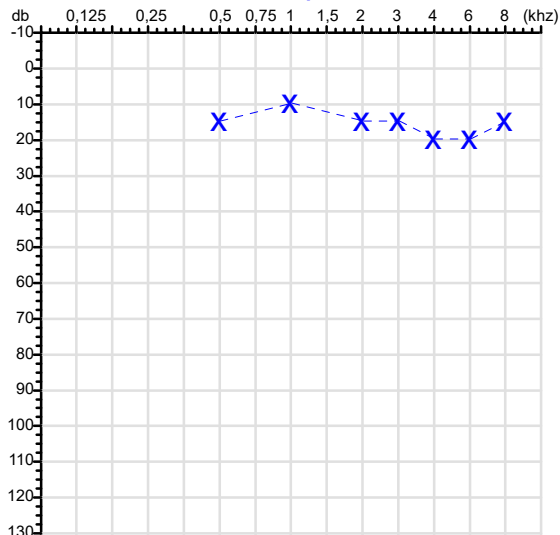

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7B04BE244A40AEF2CFB1C03B39073398

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Samuel Rocha Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

|             |                     |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|---------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | SAMUEL ROCHA SANTOS |        | ID1        | 760590 | Sexo        | Masculino | Idade   | 22,3 | Peso (kg)               | 60,00 | Altura (cm) | 167,0 |
| Agrupamento | --                  | D.O.B. | 27/04/2003 | --     | BMI (kg/m2) | 21,5      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 3     | Cig/Dia     | 20    |
| Técnico     | --                  | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| 09:50                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | <b>4,07</b> | 4,39 | 93     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>3,77</b> | 3,79 | 99     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>92,6</b> | 86,8 | 107    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>92,6</b> | 86,8 | 107    | <div><div></div></div> |  |

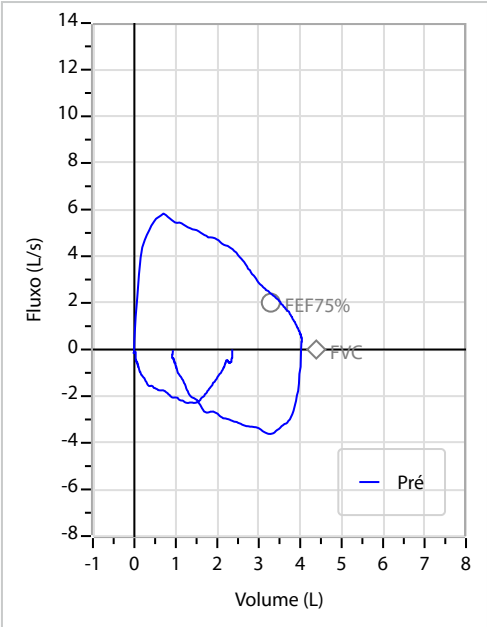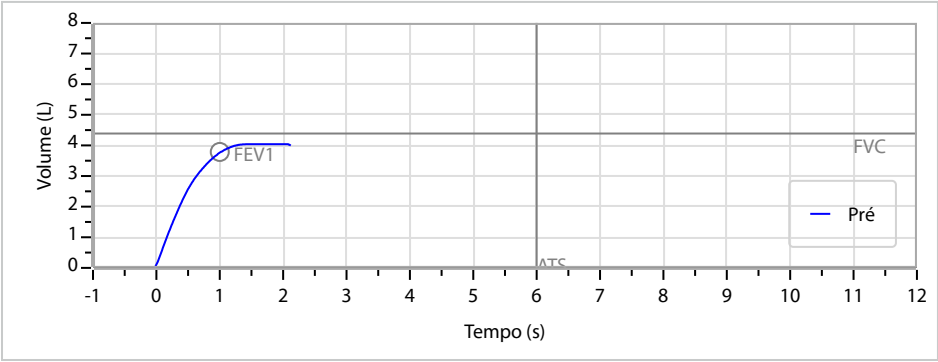

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,6% e um valor FVC de 4,07 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo :25081811073347

Data :18/08/2025

Paciente :SAMUEL ROCHA SANTOS

Nasc. :27/04/2003 RG :-

CPF :63040197347

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=029346429468217480776727557984>

