



CPF :000.231.476-28	Paciente :Luiz Gustavo de Castro	RG :/
CNPJ : 10.914.514/0001-06	Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA	
Nascimento :30/04/1977	Idade : 48 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 07.1 - COMPRAS	
Reposuo :14h	Função :ANALISTA DE SUPRIMENTOS	
Data do Exame : 19/08/2025		

Audiometria

Orelha Direita

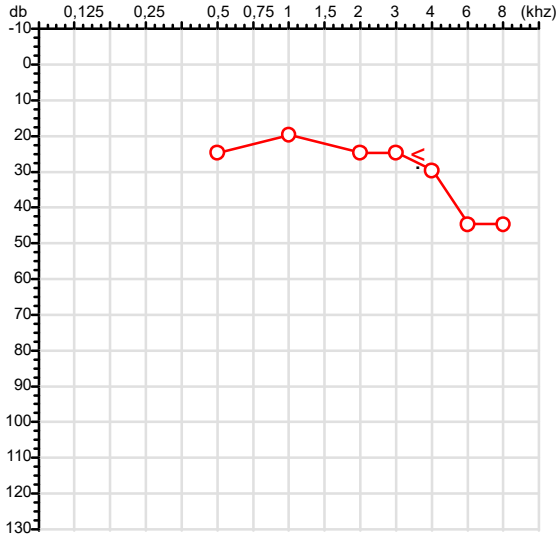

Orelha Esquerda

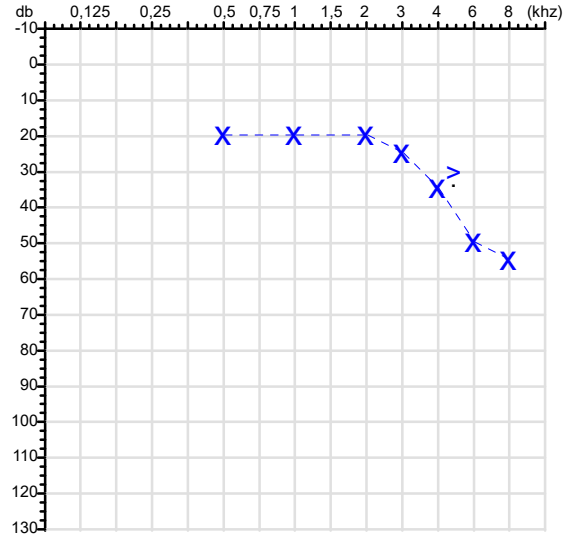

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	30	45	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	50	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	25	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	30	45	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	50	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :231489E21E1EFB802CE6579820A2C80F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Luiz Gustavo de Castro*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025