


Exame n.º :761147

CPF :023.988.111-74
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :16/04/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/08/2025

Paciente :Claudinei Santos Oliveira
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 38 anos
Setor :GERAL
Função :PEDREIRO/ AZULEJISTA

RG :17190282/SSP/MT

Orelha Direita

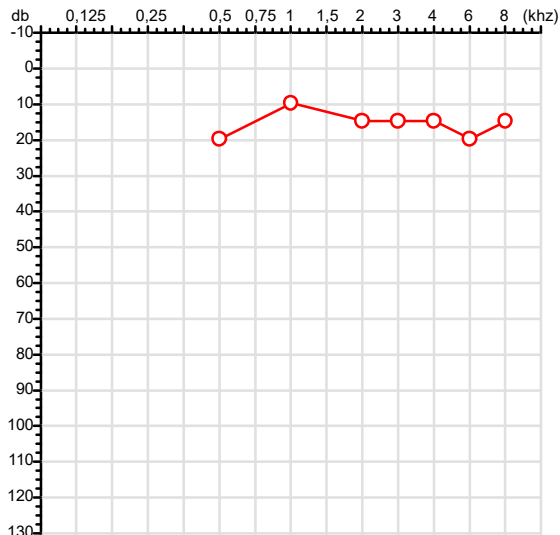

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

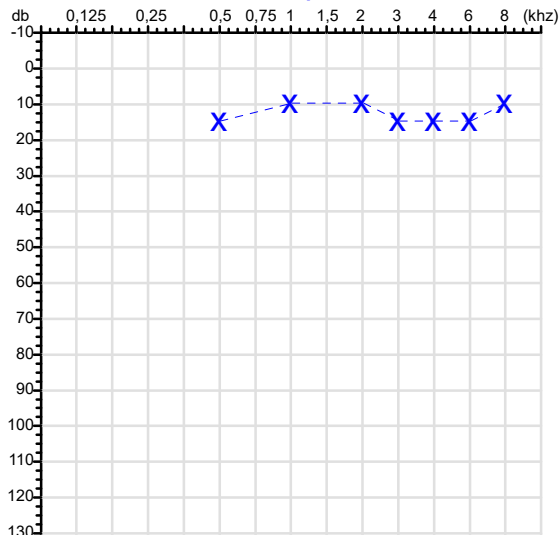

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CF6DD4A8E9D562BA2E3290065846570F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Claudinei Santos Oliveira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	CLAUDINEI SANTOS OLIVEIRA		ID1	761147	Sexo	Masculino	Idade	38,3	Peso (kg)	71,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/04/1987	--	BMI (kg/m2)	23,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:43	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,99	4,69	85	
FEV1	L	1,90	3,84	49	
FEV1/FVC%	%	47,6	82,2	58	
FEV1/Vcmax%	%	47,6	82,2	58	

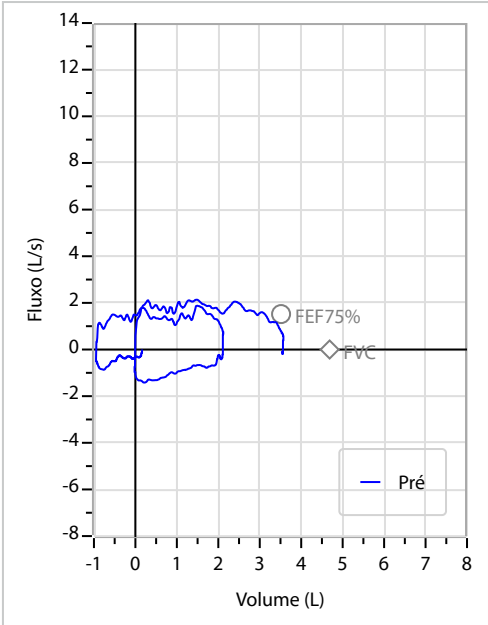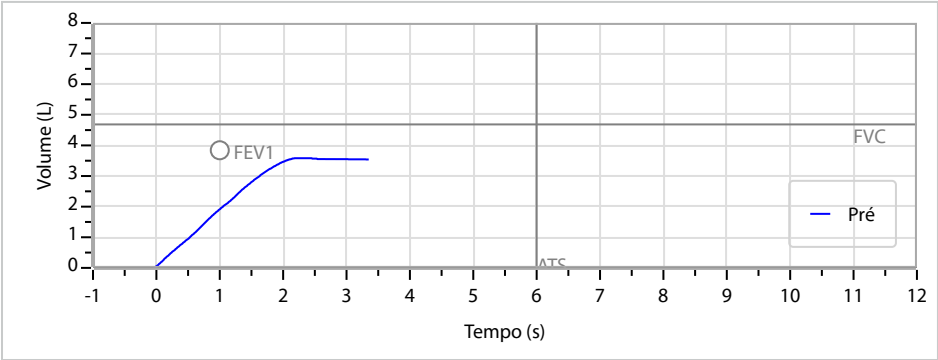

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 47,6% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,99 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____