



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Lindomar Rodrigues da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 04615002483 Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
RG : 16862147 / SSP/PB Nascimento: 14/02/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :474AD68F74B138ADA642956E40F8F325
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :761163

CPF :046.150.024-83
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :14/02/1982
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/08/2025

Paciente :LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 43 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :OPERADOR DE ESCAVADEIRA

RG :16862147/SSP/PB

Orelha Direita

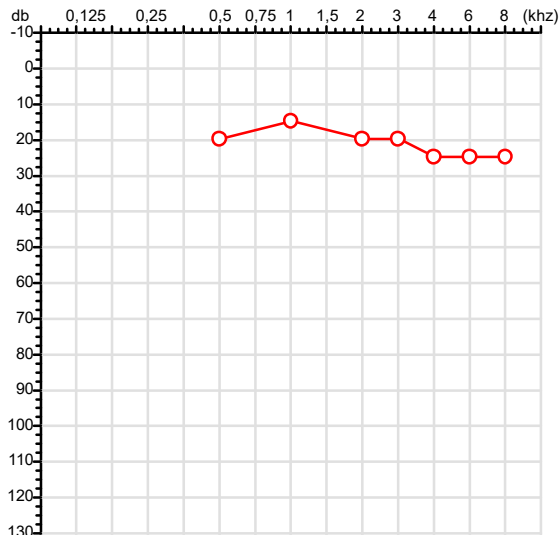

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

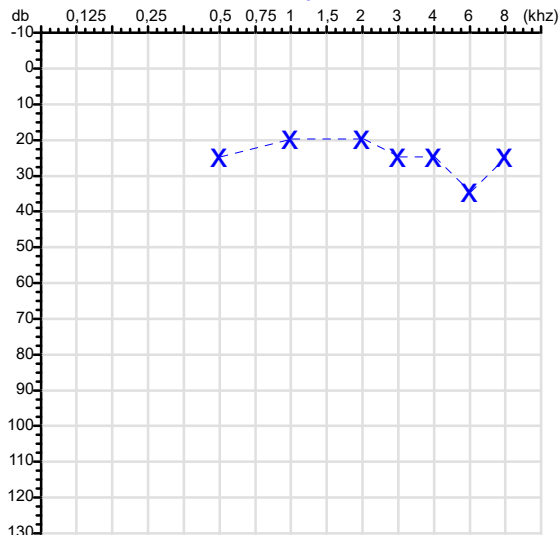

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :07A35BCF023B2B6493288ED83F6FAAE9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Lindomar Rodrigues da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA			ID1	761163	Sexo	Masculino	Idade	43,5	Peso (kg)	107,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/02/1982	ID2	--	BMI (kg/m2)	34,9	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico				Classe 2	--	Etnia					
	--						--	Outros/Não Especificado					

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:47	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,55	4,58	77		
FEV1	L	3,26	3,71	88		
FEV1/FVC%	%	91,9	81,2	113		
FEV1/Vcmax%	%	91,9	81,2	113		

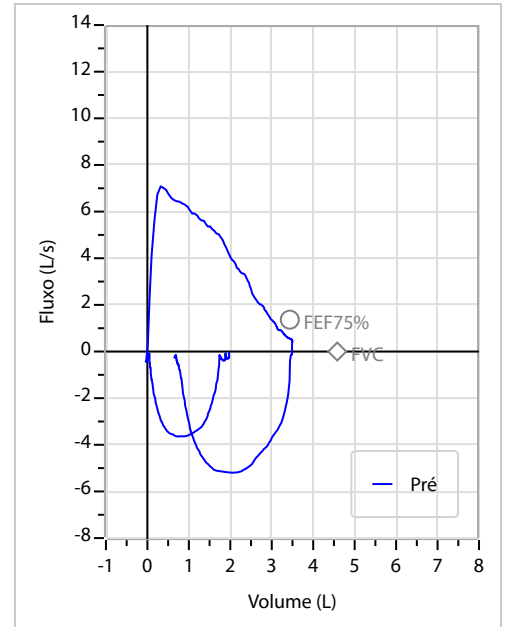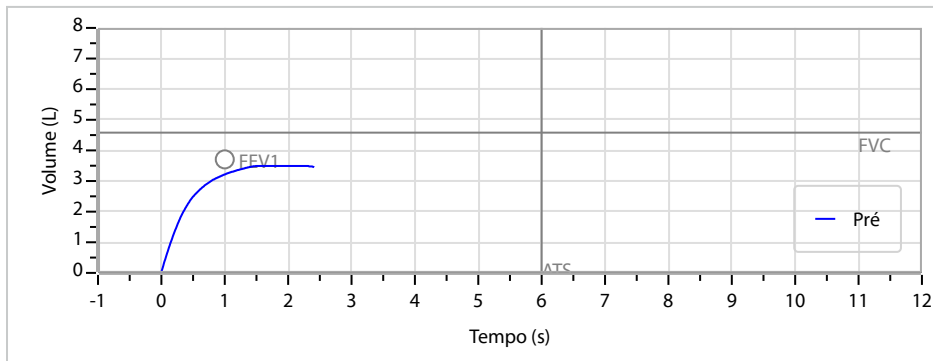

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,55 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____