


Exame n.º :761358

CPF :570.846.371-68 Paciente :Vanderlei Soares de Almeida RG :/
 CNPJ :03.440.373/0001-71 Razão :IDEAL GESTAO AMBIENTAL E RECICLAGEM PLENA DE RESIDUOS LTDA
 Nascimento :08/11/1974 Idade : 50 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :CLASSIFICACAO DE MATERIAIS - IDEAL
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE MAQUINAS
 Data do Exame : 21/08/2025

Audiometria

Orelha Direita

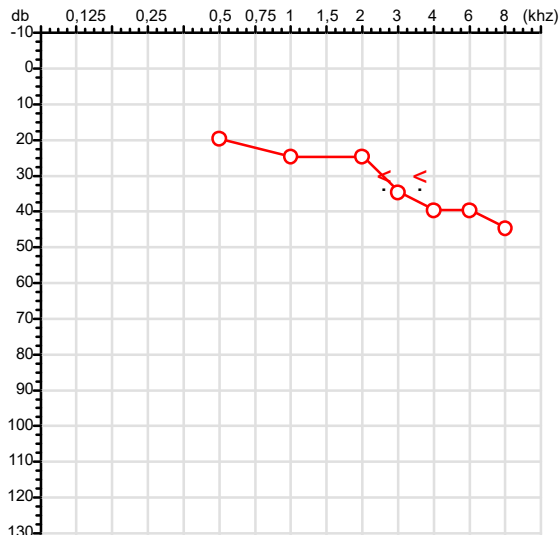

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	35	40	40	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	35	40	40	38

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

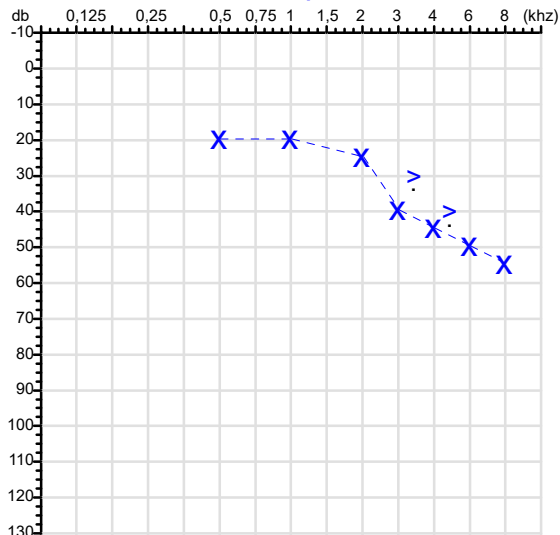

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	45	50	55

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	45	50	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5B952BC6E63BBEE71C6FA308B233EDAC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderlei Soares de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025