



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 0928133000177 Fantasia : RECICLATE
Razão Social : RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
Endereço : R CUIABA (LOT PAMPULHA) N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110735

Funcionário

Nome : Rogerio da Silva Sartori Setor: MOTORISTA
CPF : 02342076126 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 23/12/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : AACDF8880455748B99425A510C62508
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :762205


CPF :023.420.761-26 Paciente :ROGERIO DA SILVA SARTORI RG :/
 CNPJ :09.281.330/0001-77 Razão :RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
 Nascimento :23/12/1986 Idade : 38 anos
 Motivo :Periódico Setor :MOTORISTA
 Repouso :14h Função :MOTORISTA
 Data do Exame : 26/08/2025

Orelha Direita

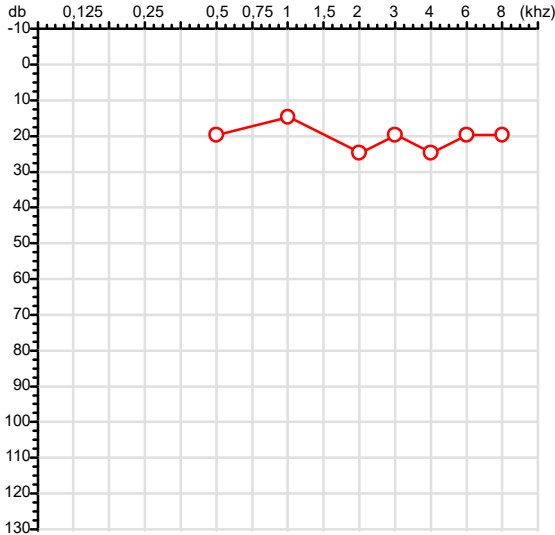

Audiometria

Orelha Esquerda

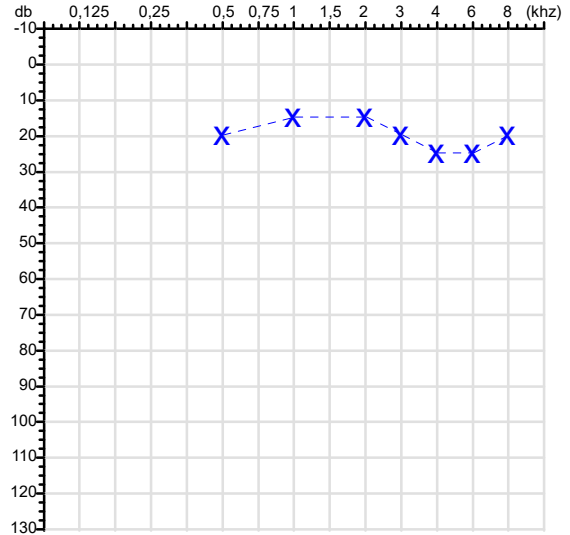

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	25	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	25	20	20	25	20	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T	S.D.T
OD 20 Db OE 20 Db	

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossilabas 25	100%	100%	OD 60 Db OE 55 Db


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6
 Assinatura eletrônica :1A12E70E2E54F731EE7FE9170D481AB4
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rogério da Silva Sartori

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 762205**

Paciente

Nome : ROGERIO DA SILVA SARTORI

CPF : 02342076126

RG : /

Cargo : MOTORISTA

Nascimento : 23/12/1986

Self Report Questionnaire

Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

- | | |
|---|-----------------|
| 1.Tem dores de cabeça freqüentes? | ()Sim (X)Não |
| 2.Tem falta de apetite? | ()Sim (X)Não |
| 3.Dorme mal? | ()Sim (X)Não |
| 4.Assusta-se com facilidade? | ()Sim (X)Não |
| 5.Tem tremores nas mãos? | ()Sim (X)Não |
| 6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)? | ()Sim (X)Não |
| 7.Tem má digestão? | ()Sim (X)Não |
| 8.Tem dificuldade de pensar com clareza? | ()Sim (X)Não |
| 9.Tem se sentido triste ultimamente? | ()Sim (X)Não |
| 10.Tem chorado mais do que o costume? | ()Sim (X)Não |
| 11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias? | ()Sim (X)Não |
| 12.Tem dificuldade para tomar decisões? | ()Sim (X)Não |
| 13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? | ()Sim (X)Não |
| 14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? | ()Sim (X)Não |
| 15.Tem perdido o interesse pelas coisas? | ()Sim (X)Não |
| 16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? | ()Sim (X)Não |
| 17.Tem tido idéias de acabar com a vida? | ()Sim (X)Não |
| 18.Sente-se cansado(a) o tempo todo? | ()Sim (X)Não |
| 19.Tem sensações desagradáveis no estomago ? | ()Sim (X)Não |
| 20.Você se cansa com facilidade? | ()Sim (X)Não |

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 762005
Primeiro Nome: rogerio da silva
Sobrenome: SARTORI
Data: 26/08/2025

Data de nascimento: 23/12/1986
Sexo : Macho
Peso (kg): 103.0
Altura (cm): 178.0

Capacidade Vital Forçada

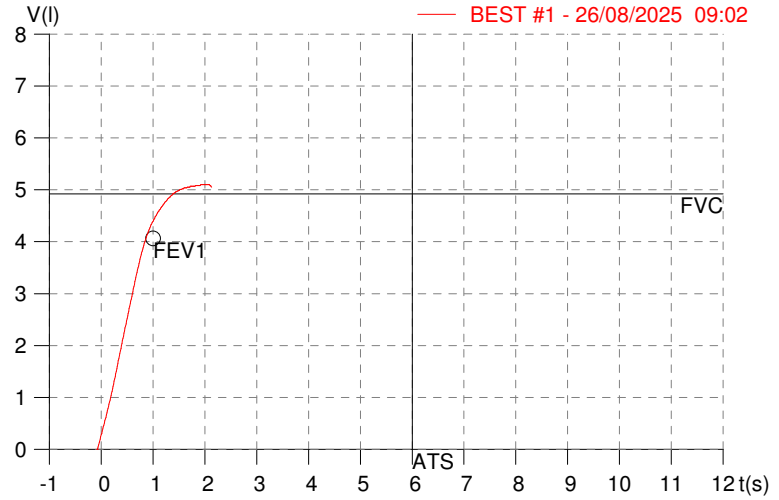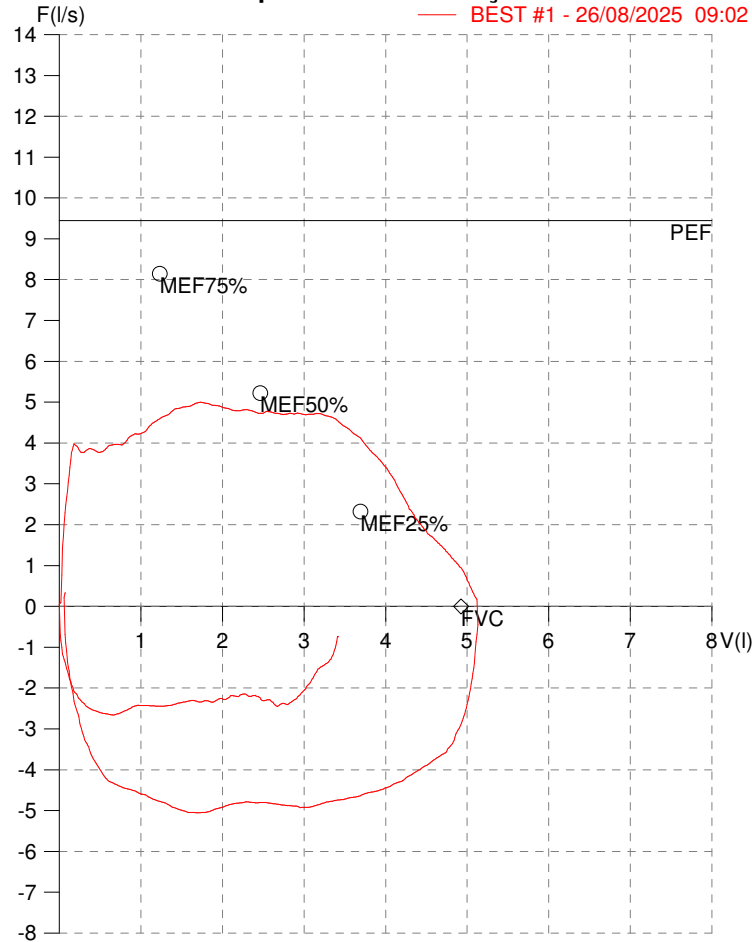

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.92	5.14	104.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.92	5.14	104.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.06	4.41	108.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.45	5.00	53.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.05	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	85.7	106.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.52	4.65	102.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.15	4.65	57.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.22	4.76	91.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	3.76	162.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	566.7	300.2	53.0


Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 26/08/2025

Exame n.º :762205


CPF :023.420.761-26	Paciente :ROGERIO DA SILVA SARTORI	RG :/
CNPJ :09.281.330/0001-77	Razão :RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA	
Nascimento :23/12/1986	Idade : 38 anos	
Motivo :Periódico	Setor :MOTORISTA	
Repouso :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 26/08/2025		

Orelha Direita

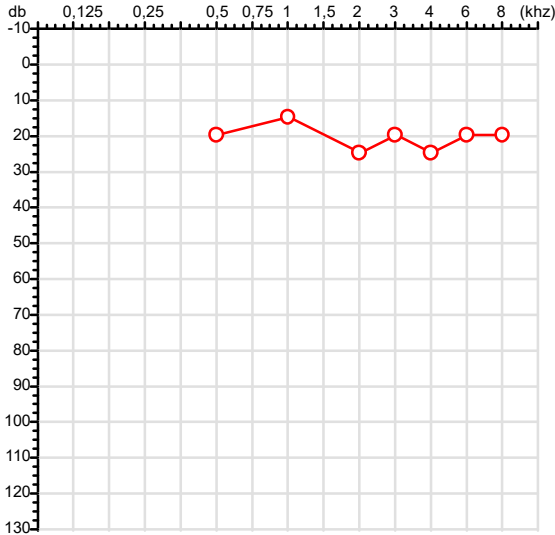

Audiometria

Orelha Esquerda

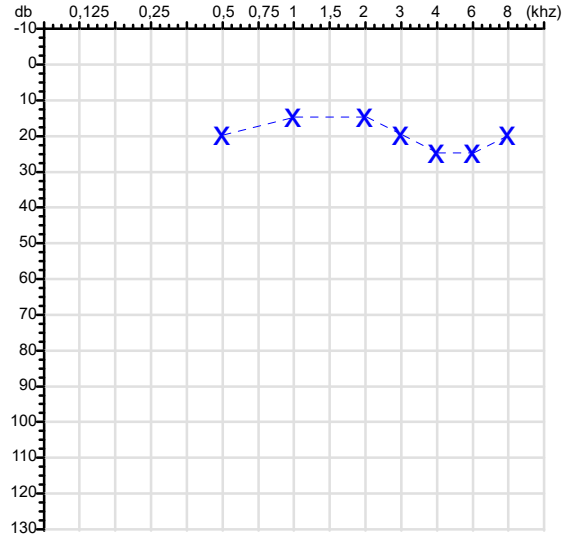

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	25	20	25	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	25	20	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T	S.D.T
OD 20 Db OE 20 Db	

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossilabas 25	100%	100%	OD 60 Db OE 55 Db

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :1A12E70E2E54F731EE7FE9170D481AB4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rogério da Silva Sartori

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025