


Exame n.º :762382

CPF :003.116.861-25
CNPJ :36.915.163/0001-41
Nascimento :21/07/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/08/2025

Paciente :Rogerio Aparecido Costa Felipe
Razão :APOLUS ENGENHARIA EIRELI
Idade : 40 anos
Setor :GERAL
Função :ENCARREGADO DE OBRA

RG :15415007/SSP MT

Orelha Direita

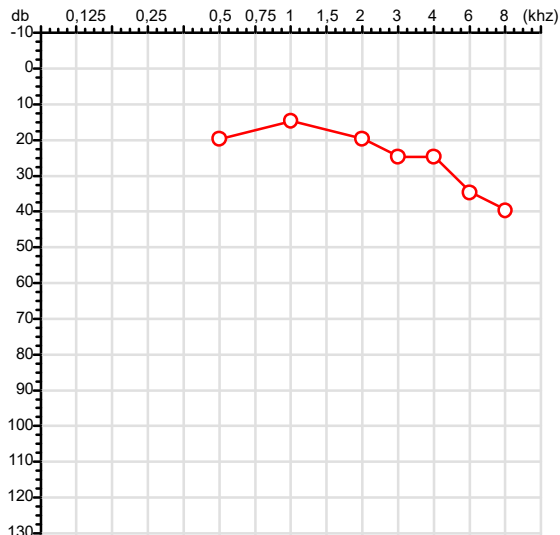

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	35	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

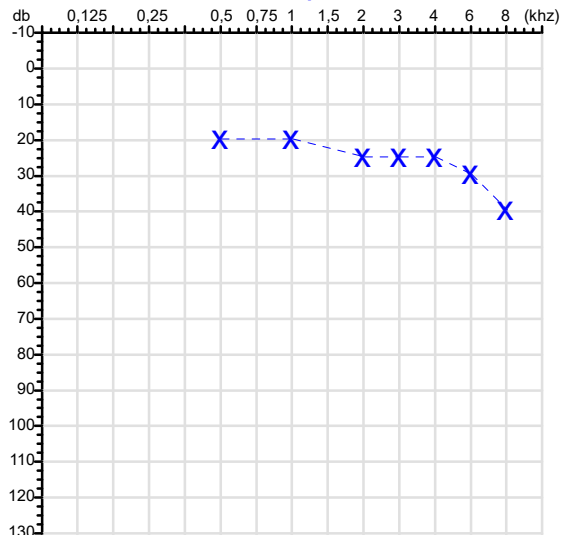

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	25	30	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	25	30	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DD3292CAF8CCB2B206E468E8555DE934

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rogério Aparecido Costa Felipe

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 762382
Primeiro Nome: ROGERO APARECIDO COS
Sobrenome:
Data: 26/08/2025

Data de nascimento: 21/07/1985
Sexo : Macho
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 170.0

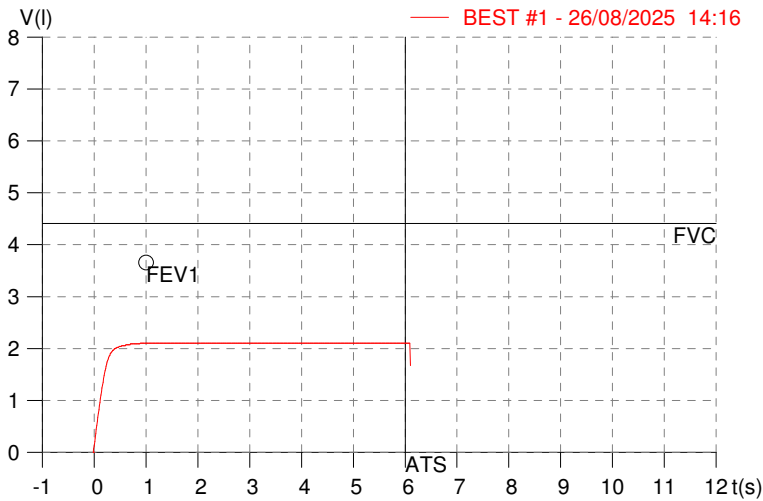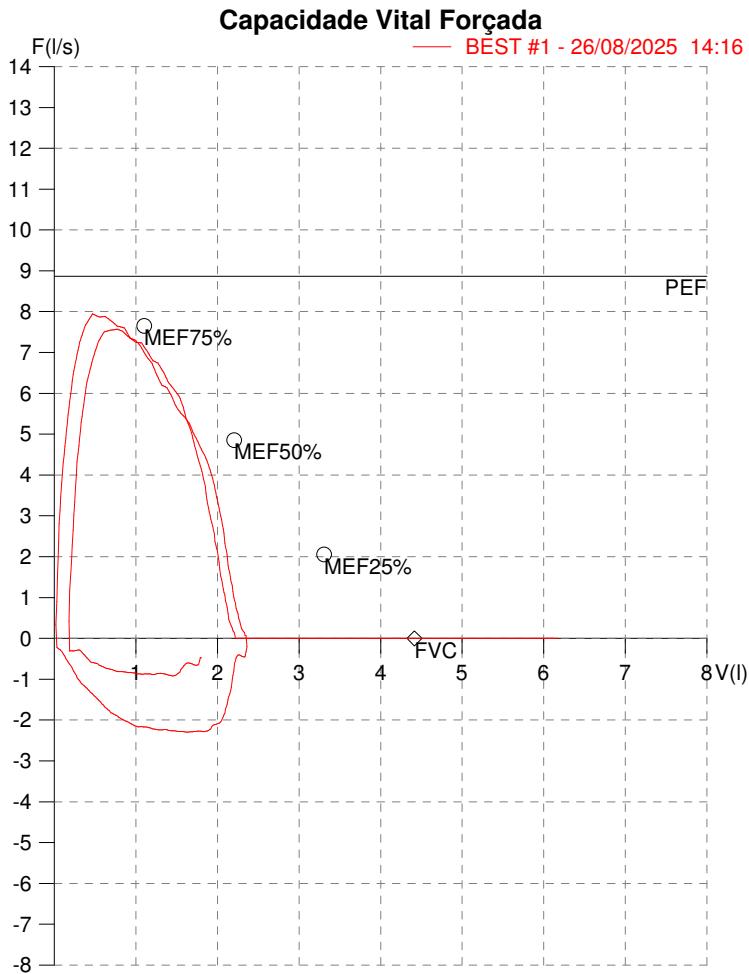

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.41	2.21	50.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.41	2.21	50.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.87	7.95	89.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.28	6.66	155.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.65	7.89	103.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.85	7.02	144.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	5.05	245.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
LungAge	years	Idade Pulmonar		153	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	532.1	476.8	89.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 26/08/2025