



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 762851

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.264.721/0001-86

Fantasia : BR PAVING

Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N

Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.108-000

### Funcionário

Nome : Geremias Gomes Dos Santos

Sector: CAMPO GERAL

CPF : 072.645.023-50

Cargo: AJUDANTE

RG : /

Nascimento: 14/07/1995

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco   | Agente                  | Cód eSocial | Risco      | Agente   |
|-------------|---------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| ---         | QUIMICO | POEIRA                  | ---         | ERGONÔMICO | POSTURAL |
| ---         | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES | 02.01.001   | FISICO     | RUÍDO    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                       |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 296          | 28/08/2025 | ACUIDADE VISUAL   | 295          | 28/08/2025 | EXAME CLINICO                   |
| 281          | 28/08/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075         | 28/08/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |
| 1057         | 28/08/2025 | ESPIROMETRIA      |              |            |                                 |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 28 de agosto de 2025

*Geremias Gomes Dos Santos*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=762851>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186

Fantasia : BR PAVING

Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Endereço : RODOVIA MT 402

N.º S/N

Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78108000

### Funcionário

Nome : Geremias Gomes Dos Santos

Setor: CAMPO GERAL

CPF : 07264502350

Cargo: AJUDANTE

RG : /

Nascimento: 14/07/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OD: /

OE: 20/10

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : F52B47B348B83DB230B4A84BBA9D072A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :762851

CPF :072.645.023-50  
CNPJ :15.264.721/0001-86  
Nascimento :14/07/1995  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 28/08/2025

Paciente :Geremias Gomes Dos Santos  
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
Idade : 30 anos  
Setor :CAMPO GERAL  
Função :AJUDANTE

RG :/

## Orelha Direita

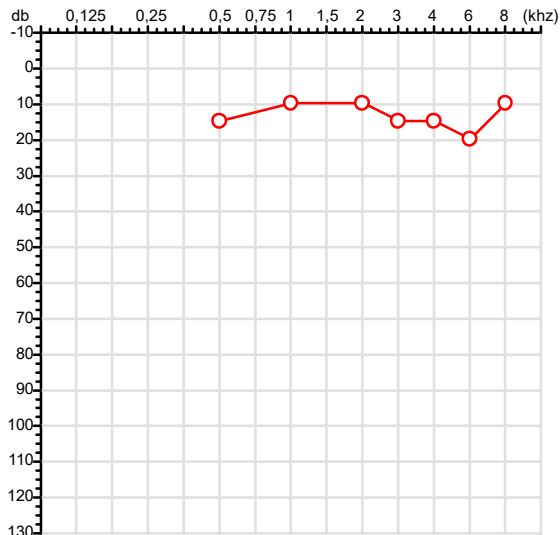

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

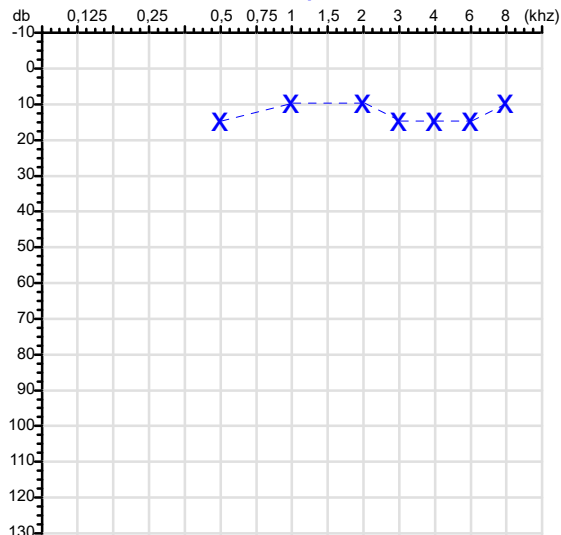

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4972E49DC2C5631A8EFD4DCD2E620FF8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Geremias Gomes Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                           |        |            |          |        |             |                         |         |      |                  |       |             |       |
|-------------|---------------------------|--------|------------|----------|--------|-------------|-------------------------|---------|------|------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | Geremias Gomes Dos Santos |        |            | ID1      | 762851 | Sexo        | Masculino               | Idade   | 30,1 | Peso (kg)        | 60,00 | Altura (cm) | 170,0 |
| Agrupamento | --                        | D.O.B. | 14/07/1995 | ID2      | --     | BMI (kg/m2) | 20,8                    | Fumante | Não  | Anos de Tabag... | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                        | Médico | --         | Classe 2 | --     | Etnia       | Outros/Não Especificado |         |      |                  |       |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:10



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|---|-------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L | 3,37  | 4,50 | 75     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 3,37  | 3,78 | 89     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 99,9  | 84,3 | 119    | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 99,9  | 84,3 | 119    | <div><div></div></div> |

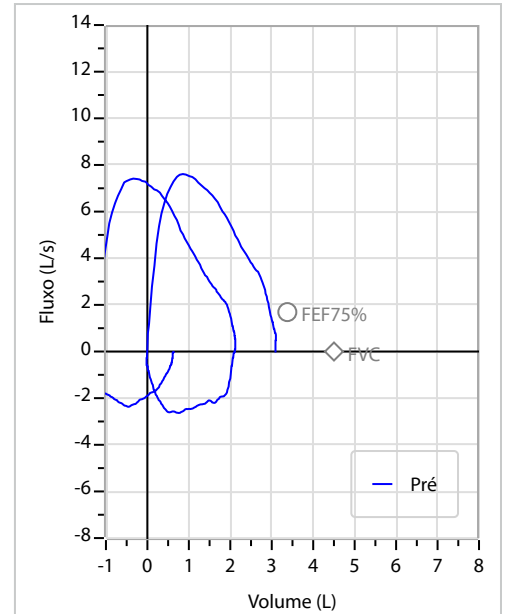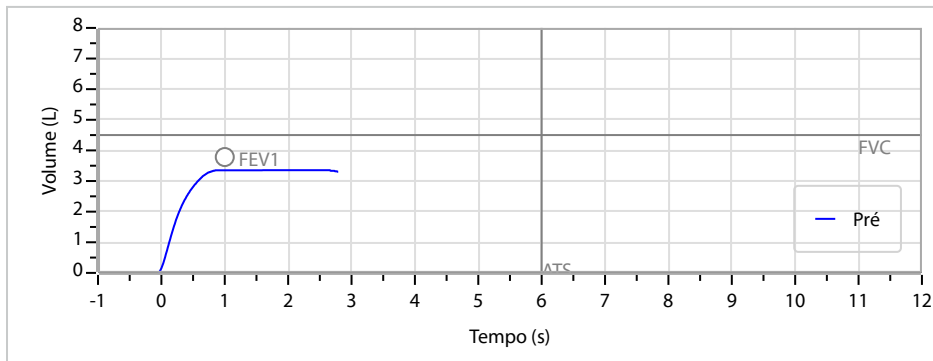

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,37 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 762851

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.264.721/0001-86

Fantasia : BR PAVING

Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N

Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.108-000

### Funcionário

Nome : Geremias Gomes Dos Santos

Sector: CAMPO GERAL

CPF : 072.645.023-50

Cargo: AJUDANTE

RG : /

Nascimento: 14/07/1995

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco   | Agente                  | Cód eSocial | Risco      | Agente   |
|-------------|---------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| ---         | QUIMICO | POEIRA                  | ---         | ERGONÔMICO | POSTURAL |
| ---         | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES | 02.01.001   | FISICO     | RUÍDO    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                       |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 296          | 28/08/2025 | ACUIDADE VISUAL   | 295          | 28/08/2025 | EXAME CLINICO                   |
| 281          | 28/08/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075         | 28/08/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |
| 1057         | 28/08/2025 | ESPIROMETRIA      |              |            |                                 |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 28 de agosto de 2025

*Geremias Gomes Dos Santos*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=762851>



Protocolo : 25082811022547

Data : 28/08/2025

Paciente : GEREMIAS GOMES DOS SANTOS

Nasc. : 14/07/1995 RG : -

CPF : 07264502350

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=366671913732855092870936460963>

