

Exame n.º :762983


CPF :103.269.034-88
CNPJ :60.665.879/0001-12
Nascimento :11/01/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/08/2025

Paciente :GLEIBSON IAGO DE CARVALHO
Razão :CW2 INFRALOG LTDA
Idade : 32 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE

RG :8849472/SDS PE

Audiometria

Orelha Direita

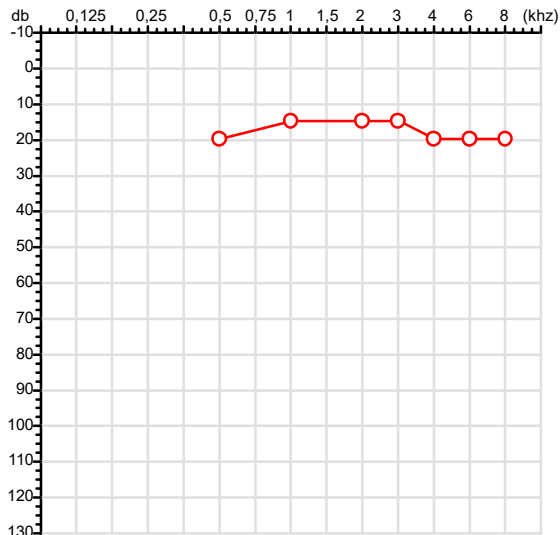

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

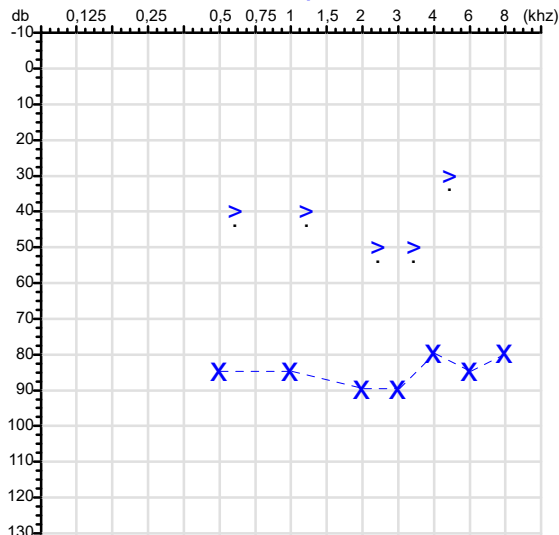

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	85	85	90	90	80	85	80

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	40	40	50	50	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	85	85	90	87	90	80	85	85

Laudo Clínico OE

Perda auditiva mista de grau severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8B82D584CA1BBC3C8FAAB8972151B740

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gleibson Iago de Carvalho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025