



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02078721000140 Fantasia : VAPORIZADORA SABIA REIS
Razão Social : VAPORIZADORA SABIA REIS LTDA
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 2430 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

Funcionário

Nome : Adilson da Silva Miranda Setor: CALDEIRA
CPF : 52297560125 Cargo: OPERADOR DE CALDEIRA
RG : / Nascimento: 06/12/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :8351F2157874D75D048F1C4320B35D56
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :763037

CPF :522.975.601-25
CNPJ :02.078.721/0001-40
Nascimento :06/12/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/08/2025

Paciente :Adilson da Silva Miranda
Razão :VAPORIZADORA SABIA REIS LTDA
Idade : 51 anos
Setor :CALDEIRA
Função :OPERADOR DE CALDEIRA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

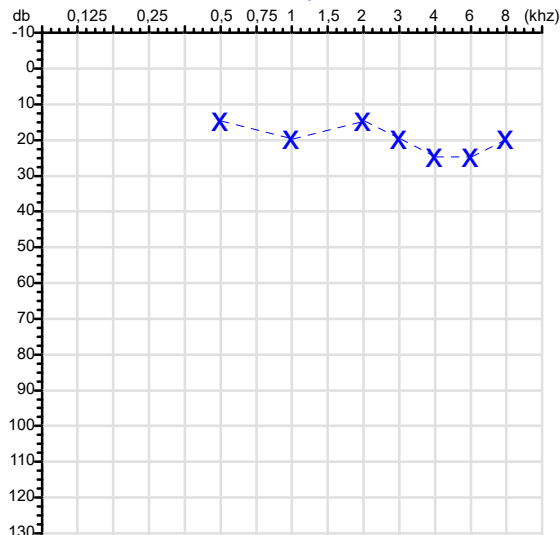

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4F30BE24F54A9530CB3ECA007E39A53A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adilson da Silva Miranda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:763037

Primeiro Nome:ADILSON DA SILVA

Sobrenome:MIRANDA


Data:29/08/2025

Data de nascimento:06/12/1973

Sexo :Macho

Peso (kg):108.0

Altura (cm):176.0

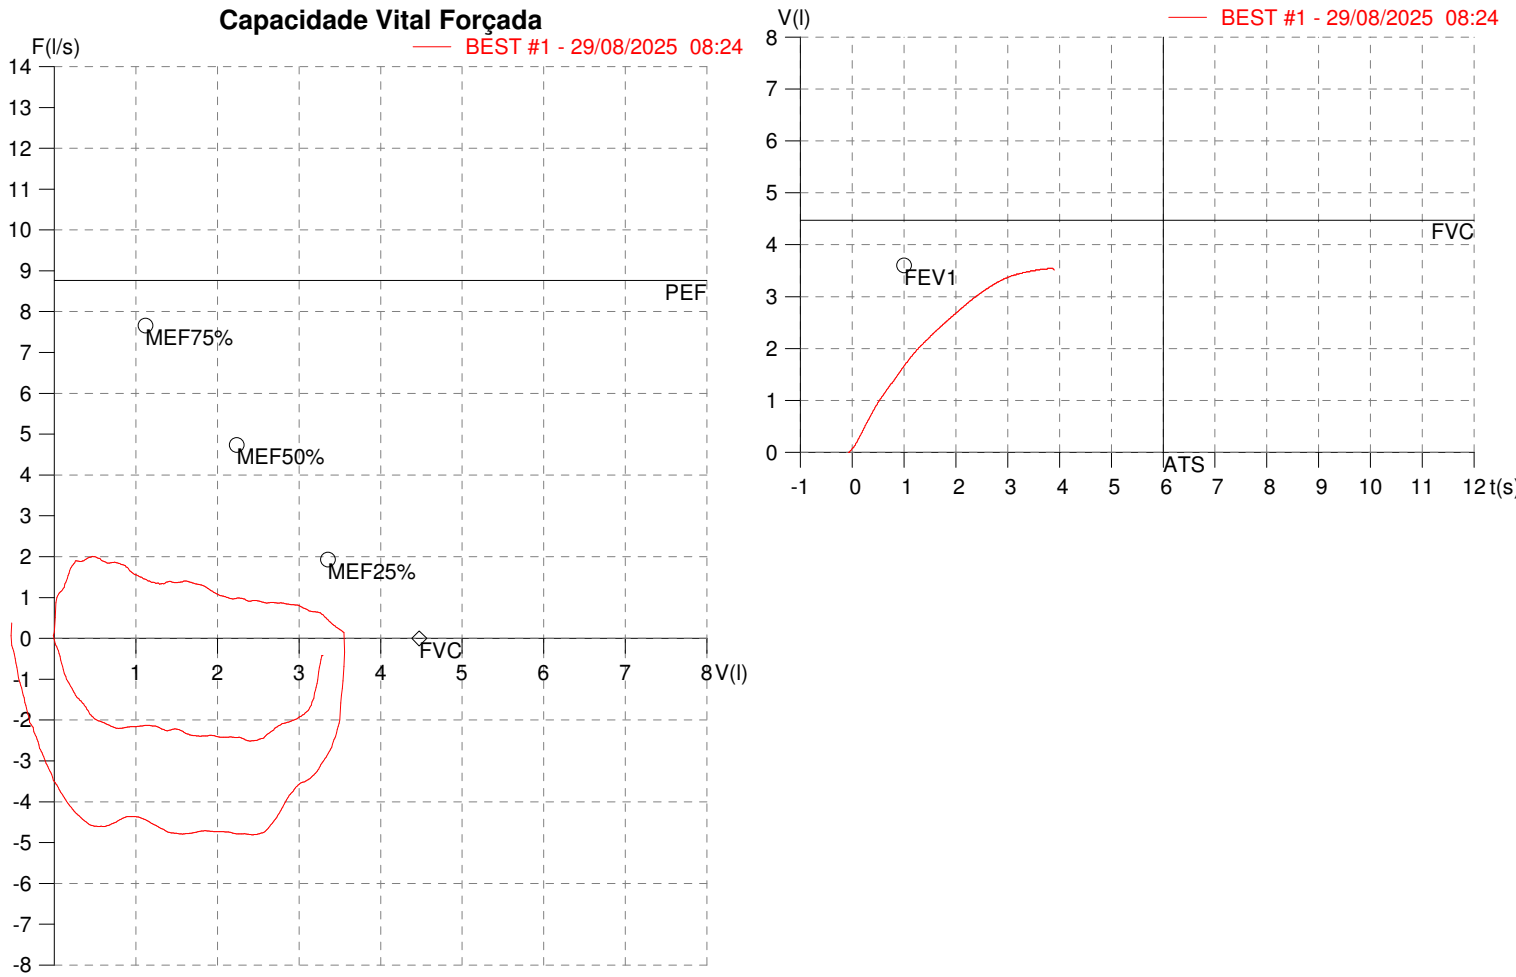

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.47	3.59	80.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.47	3.59	80.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.60	1.67	46.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.76	2.01	22.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.81	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.0	46.7	59.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.92	1.18	30.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.66	1.78	23.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.74	1.32	27.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	0.88	45.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		3.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	525.8	120.3	22.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 29/08/2025