

Exame n.º :763267


CPF :101.685.341-69
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :28/09/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/08/2025

Paciente :LUIZ FELIPE SILVA ARRUDA
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 19 anos
Setor :GERAL
Função :SERVENTE DE OBRA

RG :3238363-2/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

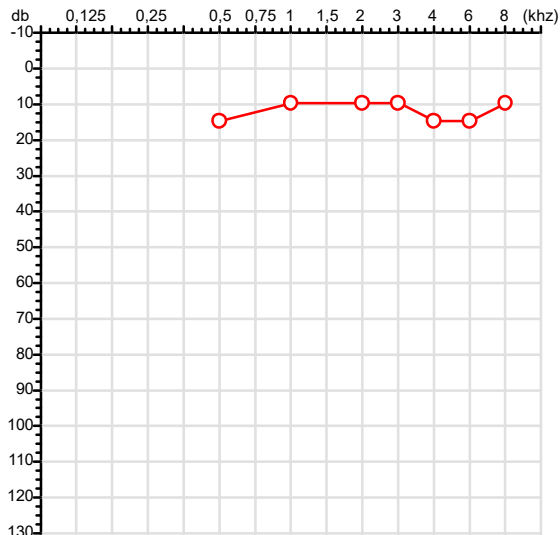

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

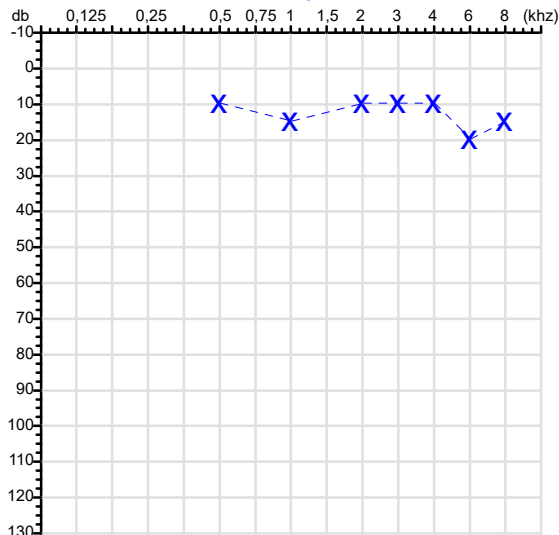

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	10	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	10	20	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EB1A1FFB2FD32EA4491ACC48715E517C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luiz Felipe Silva Arruda

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 763267
Primeiro Nome: Luiz Felipe Silva
Sobrenome: ARRUDA
Data: 29/08/2025

Data de nascimento: 28/09/2005
Sexo: Macho
Peso (kg): 60.0
Altura (cm): 160.0

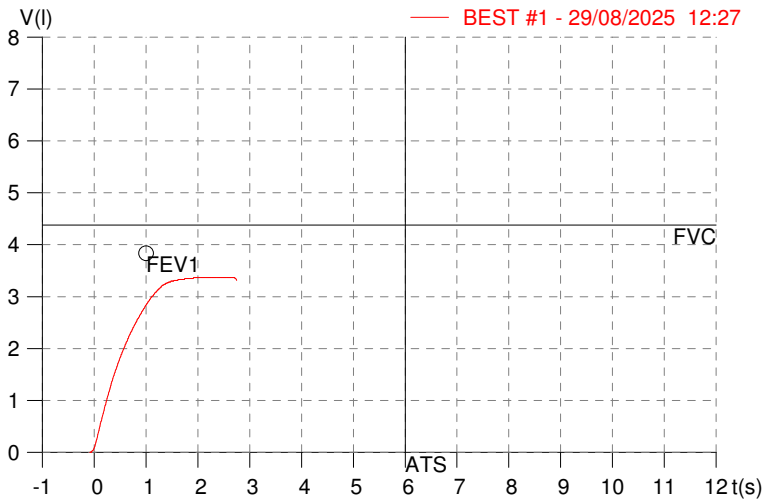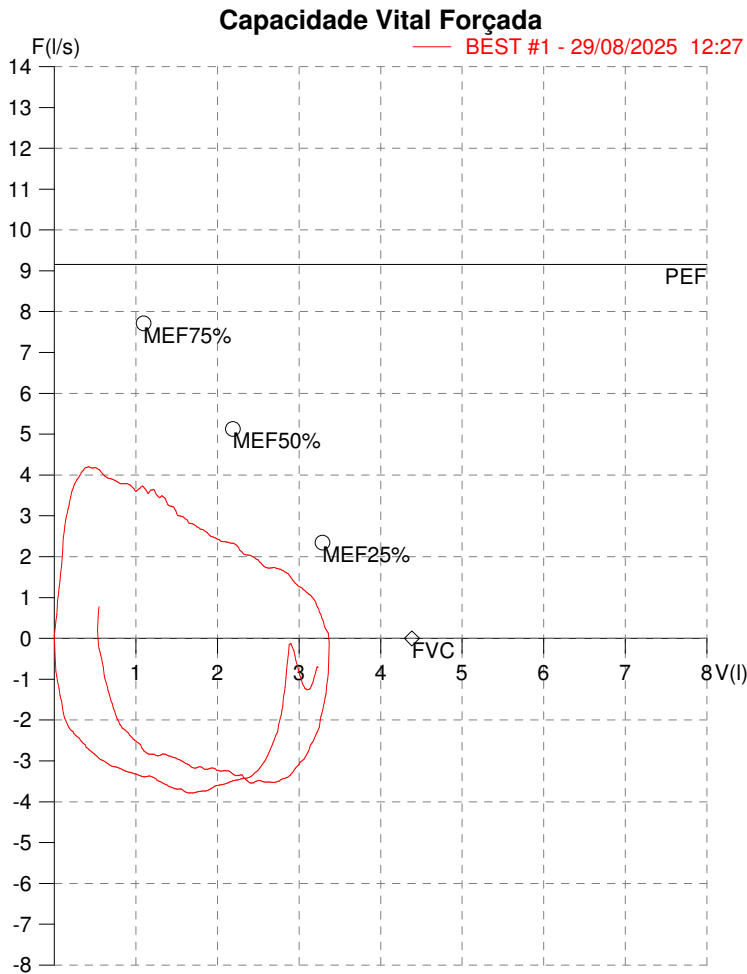

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.38	3.39	77.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.38	3.39	77.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.84	2.83	73.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.16	4.20	45.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.54	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	83.6	99.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.99	2.73	54.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.72	3.79	49.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.13	2.81	54.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	1.85	79.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	549.4	251.8	45.8

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 29/08/2025