



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Sergio Schneider Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 80448631253 Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
RG : / Nascimento: 24/03/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :E5006DECEF4F6D4C1494BF3A5FA9568C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :763375

CPF :804.486.312-53
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :24/03/1986
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/09/2025

Paciente :Sergio Schneider
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 39 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :OPERADOR DE MOTONIVELADORA

RG :/

Orelha Direita

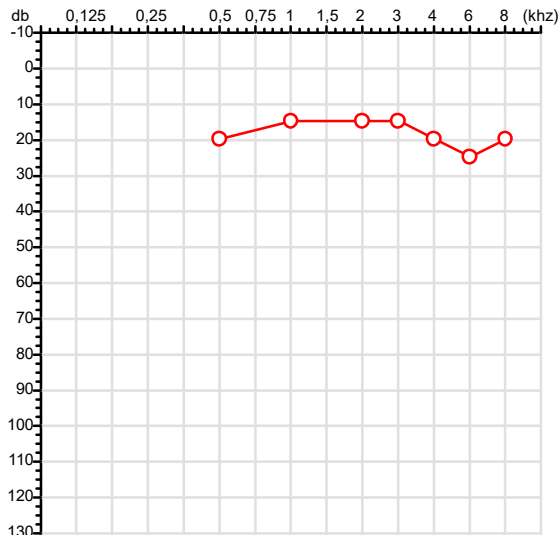

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

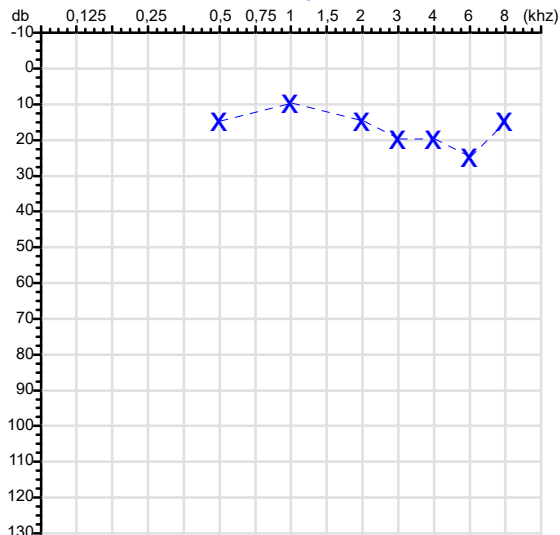

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	25	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8AA63E68DA9B997157EDA75B56EF446D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sergio Schneider


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:	763375	Data de nascimento	24/03/1986
Primeiro Nome	SERGIO	Sexo :	Macho
Sobrenome:	SCHNEIDER	Peso (kg):	84.0
Data:	01/09/2025	Altura (cm):	185.0

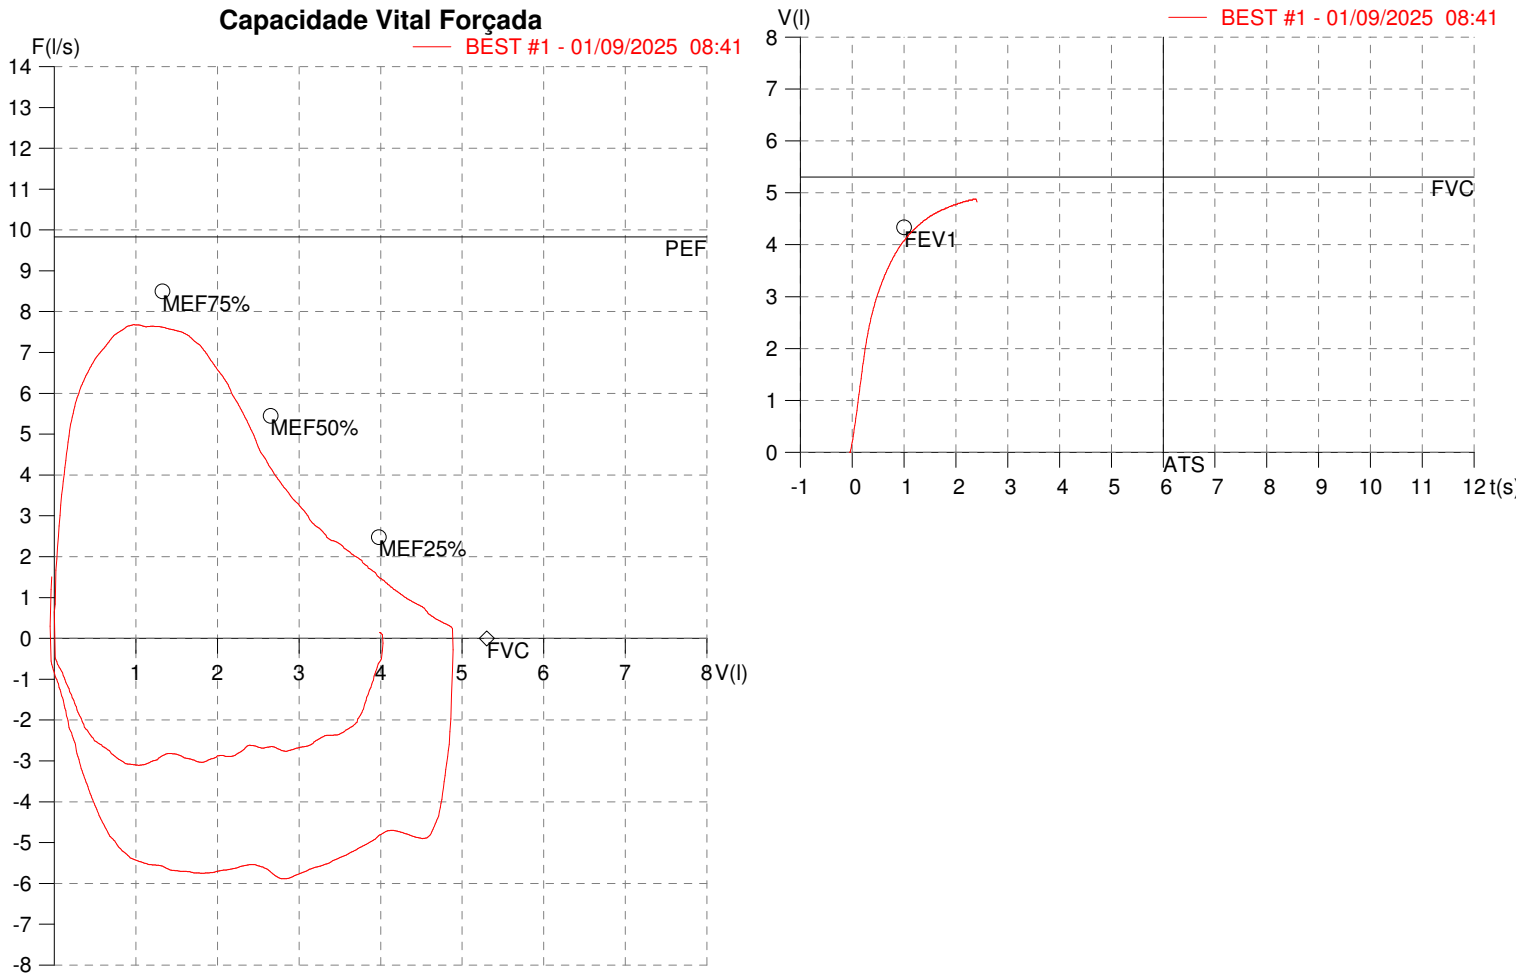

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.30	4.91	92.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.30	4.91	92.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.33	4.09	94.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.83	7.68	78.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.88	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.2	83.3	103.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.61	4.12	89.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.50	7.64	89.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.45	4.96	91.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	2.04	82.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	589.9	460.8	78.1

Diagnóstico:
Espirometria normal

Impresso 01/09/2025



Cod.: 547506	Paciente: Sergio Schneider	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 01/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 80448631253	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**84 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 12:08

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dLDra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 547506	Paciente: Sergio Schneider	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 01/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 80448631253	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 11:51

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.330/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,5%	3.956/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,5%	3.956/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	82/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	13/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	28,6%	1.810/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,4%	468/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	242.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,2	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612