


Exame n.º :763385

CPF :050.070.191-19 Paciente :David Maicon de Lima Oliveira
 CNPJ :03.819.157/0011-03 Razão :PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Nascimento :12/07/1993 Idade : 32 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :GERAL
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE MAQUINAS I
 Data do Exame : 01/09/2025

RG :23963980/SSPMT

Audiometria

Orelha Direita

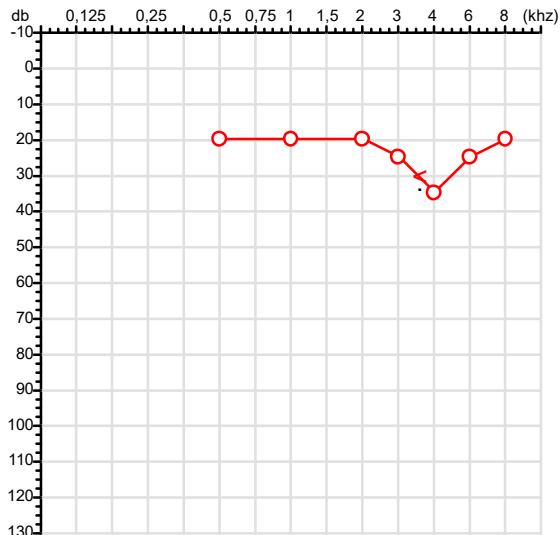

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

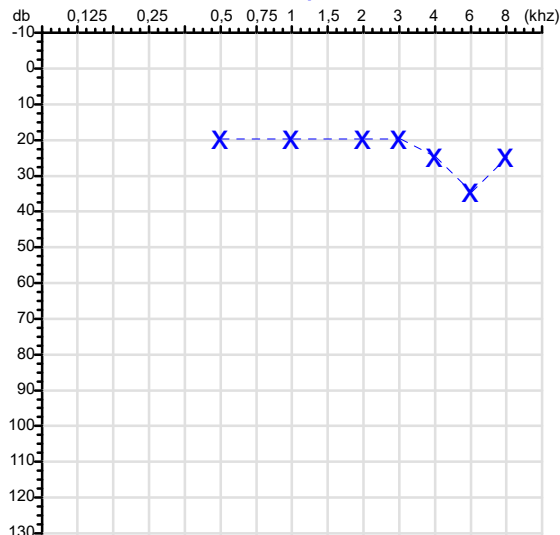

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CAC4C94CADDE9FB4AF257F64FF5FA20B
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

David Maicon de Lima Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025