

Cod.: 547596	Paciente: Rayane Evelyn Paiva de Assis	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 01/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03900646104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 18:33

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	3,92	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	9.550/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,2%	6.609/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,2%	6.609/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,3%	29/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	57/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,2%	2.311/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,7%	544/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	295.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Cod.: 547596	Paciente: Rayane Evelyn Paiva de Assis	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 01/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03900646104	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

1,2 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 18:47

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662


Exame n.º :763521

CPF :039.006.461-04
CNPJ :47.150.047/0001-03
Nascimento :10/10/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/09/2025

Paciente :Rayane Evelyn Paiva de Assis
Razão :VERDAO SERVICE LTDA
Idade : 33 anos
Setor :GERAL
Função :FRENTISTA

RG :22264892/SSP/MT

Orelha Direita

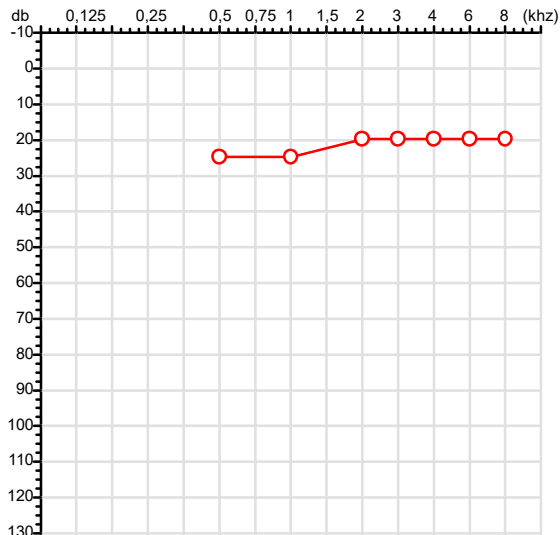

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	20	20	20

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silvermam - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

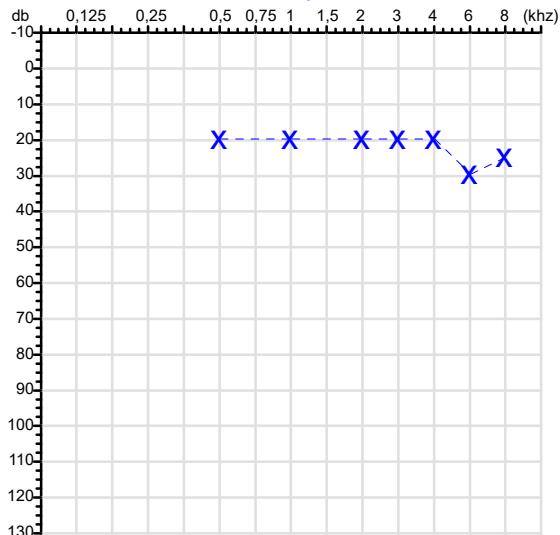

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	30	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	30	23

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silvermam - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :E5BAD319C01E8926BFF40F47D7FC7E2C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rayane Evelyn Paiva de Assis

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025