



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Vycor Fernando Gomes Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 07122648176 Cargo: ALIMENTADOR DE LINHA I
RG : / Nascimento: 14/08/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3


Autenticação Assinatura :B6FD3A74954006A096742B43AF17E8CF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :763700

CPF :071.226.481-76 Paciente :VYCTOR FERNANDO GOMES RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :14/08/2005 Idade : 20 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :ALIMENTADOR DE LINHA I
 Data do Exame : 02/09/2025

Audiometria

Orelha Direita

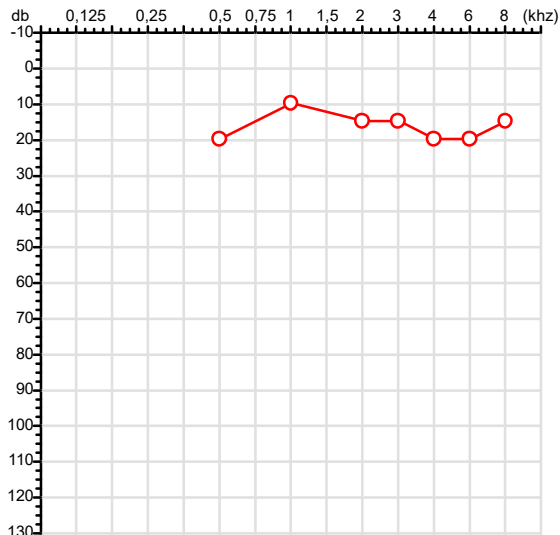

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

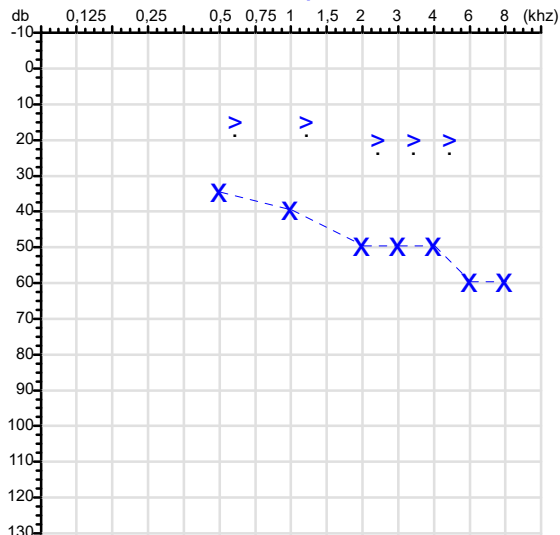

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	35	40	50	50	50	60	60

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	20	20	20	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	35	40	50	42	50	50	60	53

Laudo Clínico OE

Perda auditiva mista de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2A561D966C02E8A4EBF2AB4572D5A8FC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vyctor Fernando Gomes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo :25090209155047

Data :02/09/2025

Paciente:VYCTOR FERNANDO GOMES

Nasc.:14/08/2005 RG :-

CPF:07122648176

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leandro M. Colmanetti", is positioned above a horizontal line.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=837501601553301188347576724770>

