



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Jose Marcio Theodoro de Andrade Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 01090069170 Cargo: ALIMENTADOR DE LINHA I
RG : / Nascimento: 08/03/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075


Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :475021A80034CC8383818A2DA3F770FE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :010.900.691-70 Paciente :JOSE MARCIO THEODORO DE ANDRADE
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :08/03/1994 Idade : 31 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :ALIMENTADOR DE LINHA I
 Data do Exame : 02/09/2025

RG :/

Orelha Direita

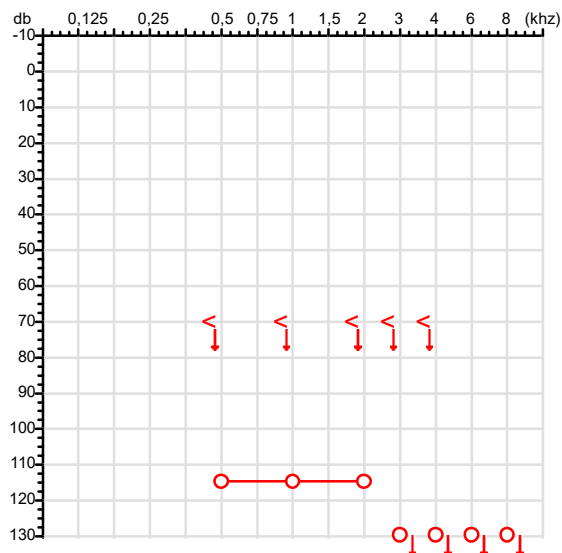

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	115	115	115	AUS	AUS	AUS	AUS

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	115	115	115	115	AUS	AUS	AUS	130


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

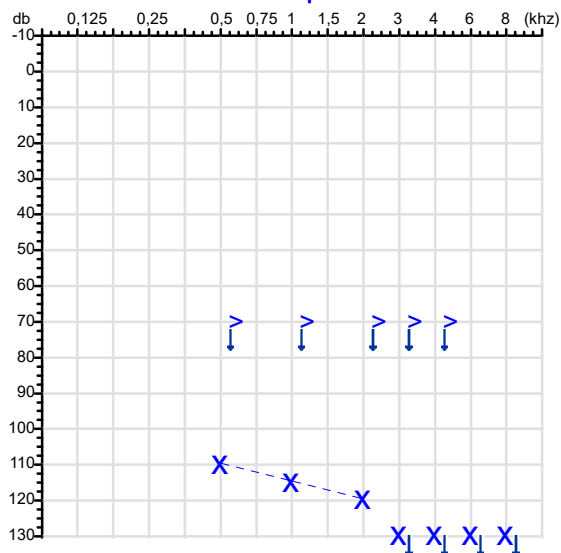

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	110	115	120	AUS	AUS	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	110	115	120	115	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5342D7832A8E44D01E62E2927432529C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Marcio Theodoro de Andrade

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25090209561047

Data:02/09/2025

Paciente:JOSE MARCIO THEODORO DE ANDRADE

Nasc.:08/03/1994 RG :-

CPF:01090069170

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=136615544258041252246734629199>

