


Exame n.º :764379

CPF :082.858.981-05
CNPJ :11.822.613/0001-20
Nascimento :25/06/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/09/2025

Paciente :EDUARDO ANTONIO SANTOS DA SILVA JUNIOR
Razão :ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA
Idade : 22 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :3183874-0/SESP MT

Orelha Direita

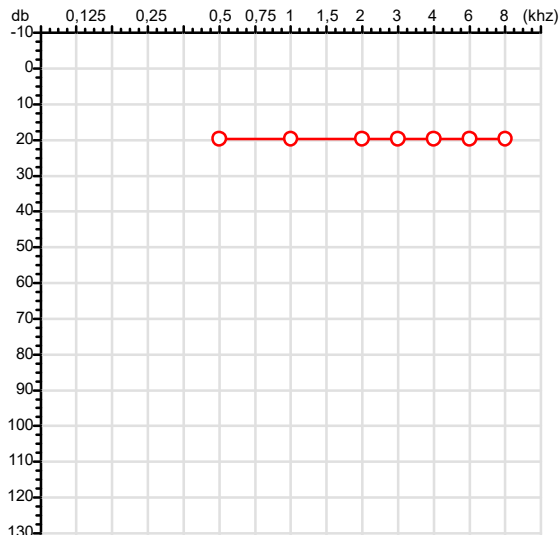

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

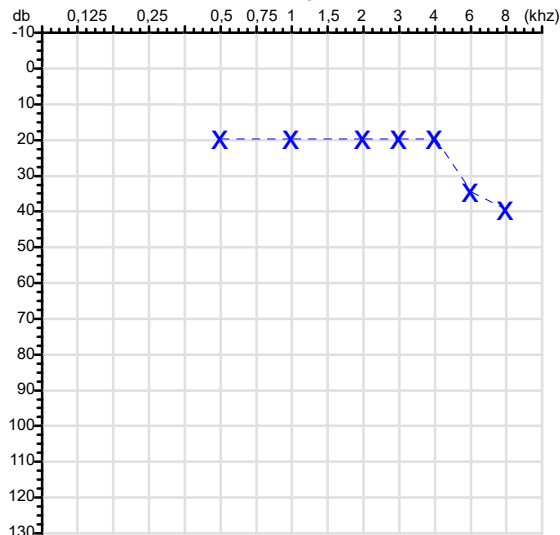

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	35	40

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	35	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :ECA100BBFD0F95290A1C65629AFC3864

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eduardo Antonio Santos da Silva Junior

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 04/09/2025
Primeiro Nome: EDUARDO ANTONIO S.
Sobrenome: DA SILVA JUNIOR
Altura (cm): 174.0
Peso (kg): 65.0

Data de nascimento: 25/06/2003
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

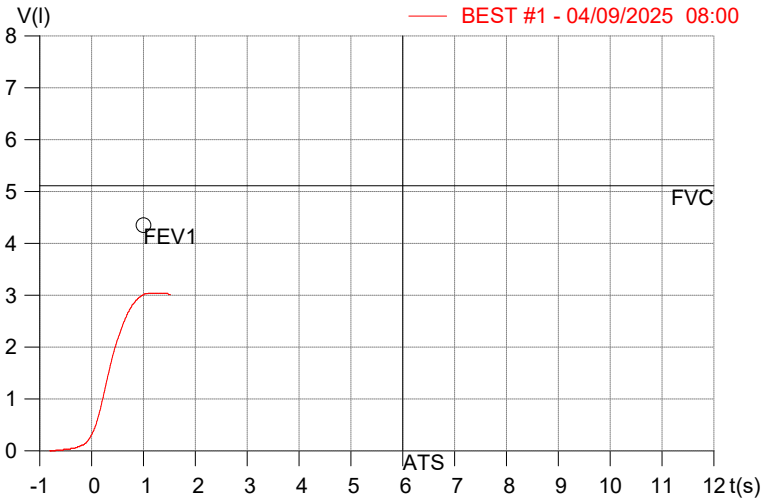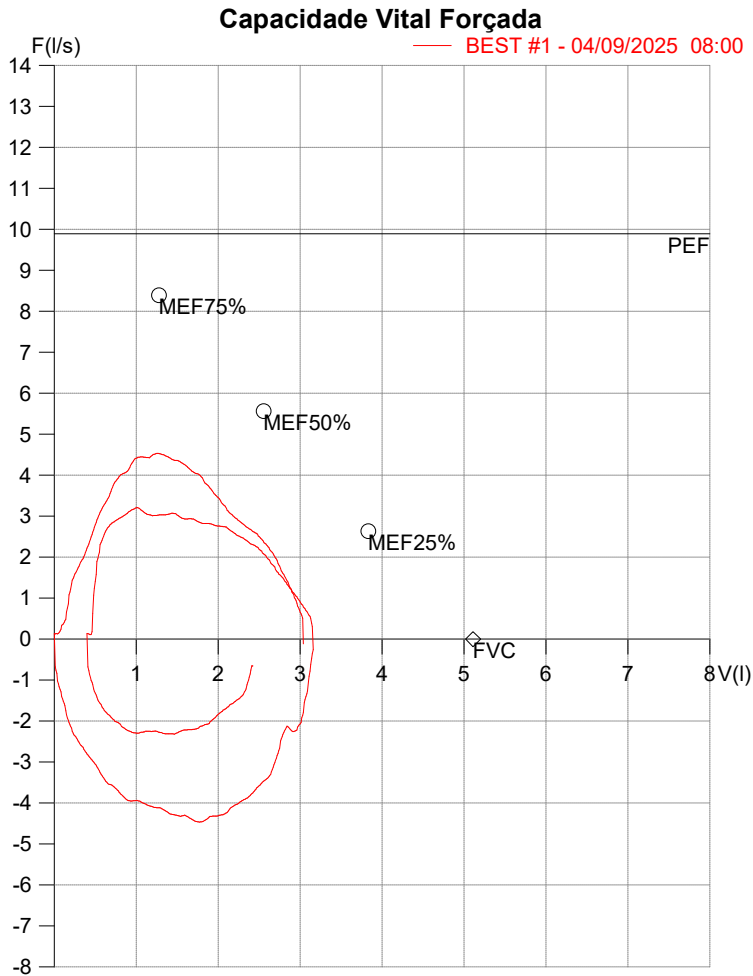

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.11	3.05	59.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.11	3.05	59.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.35	3.01	69.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.89	4.53	45.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	98.6	118.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.13	3.90	76.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.39	3.91	46.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.56	4.36	78.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.63	2.85	108.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	593.3	272.0	45.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado