



Cod.: 548084	Paciente: Cleitom Flavio de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 04/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00024009105	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,14 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAPHIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 04/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 07:45

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,26 g/g de creatinina

01/03/2023

0,09 g/g de creatinina

09/04/2024

0,14 g/g de creatinina

16/06/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 548084	Paciente: Cleiton Flavio de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 04/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00024009105	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA 0,02 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 04/09/2025
Liberado em: 09/09/2025 07:45

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,05 g/g de creatinina
01/03/2023

0,01 g/g de creatinina
09/04/2024

0,02 g/g de creatinina
16/06/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612


Exame n.º :764450

CPF :000.240.091-05
CNPJ :37.198.036/0001-31
Nascimento :13/02/1983
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/09/2025

Paciente :Cleiton Flavio de Oliveira
Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA
Idade : 42 anos
Setor :PINTURA
Função :PINTOR

RG :/

Orelha Direita

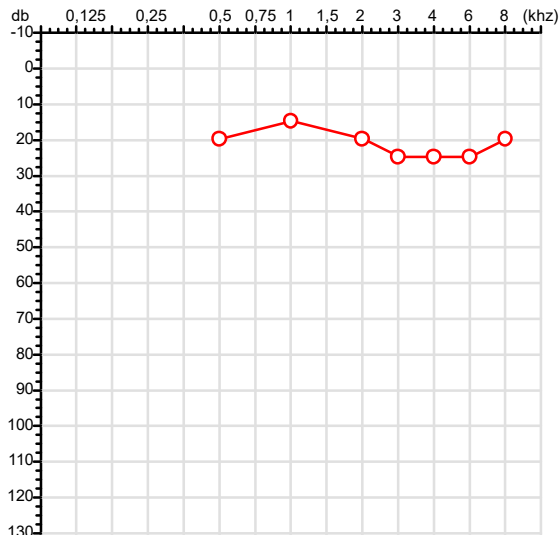

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

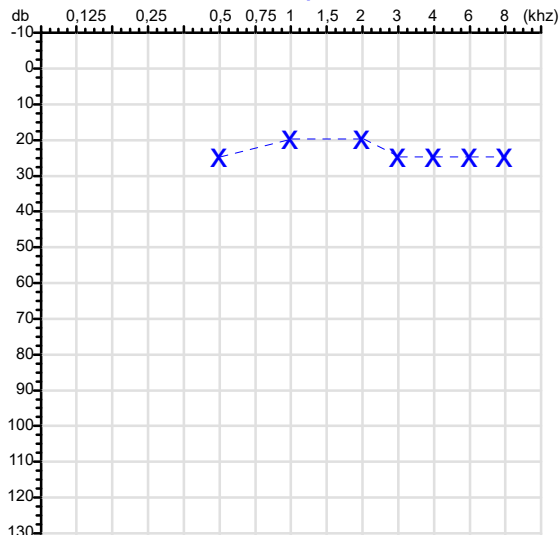

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :55539BDA701402F926DD0F869E490646

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Flavio de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	CLEITOM FLAVIO DE OLIVEIRA		ID1	764450	Sexo	Masculino	Idade	42,5	Peso (kg)	88,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/02/1983	--	BMI (kg/m2)	30,8	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
09:01	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,79	4,23	90	
FEV1	L 3,45	3,45	100	
FEV1/FVC%	% 91,1	81,8	111	
FEV1/Vcmax%	% 91,1	81,8	111	

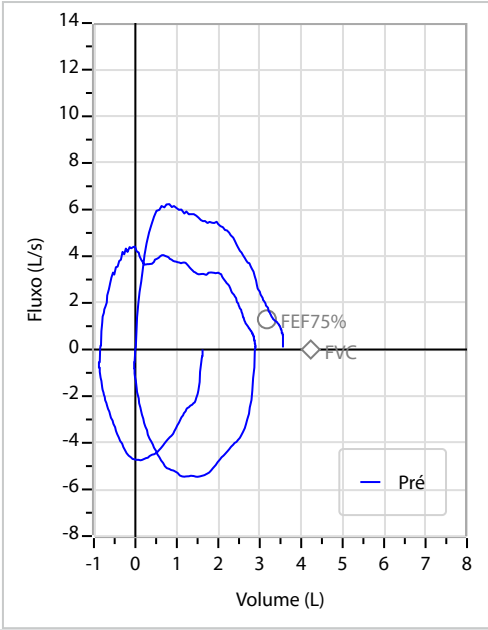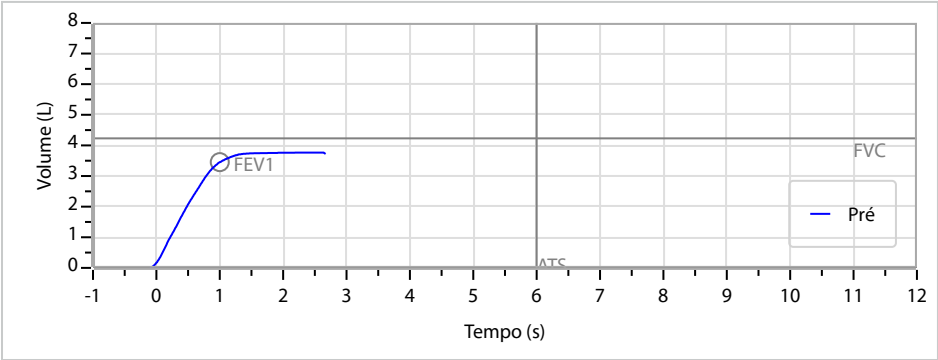

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,1% e um valor FVC de 3,79 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____