

# Exame n.º :764709


CPF :063.005.561-07  
CNPJ :07.210.221/0004-86  
Nascimento :07/10/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 05/09/2025

Paciente :Samira Miltes Dos Santos  
Razão :SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA.  
Idade : 21 anos  
Setor :GERAL  
Função :PORTEIRO (A)

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

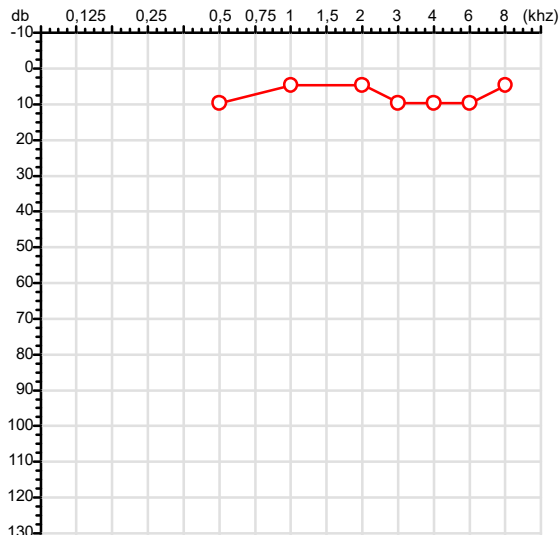

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

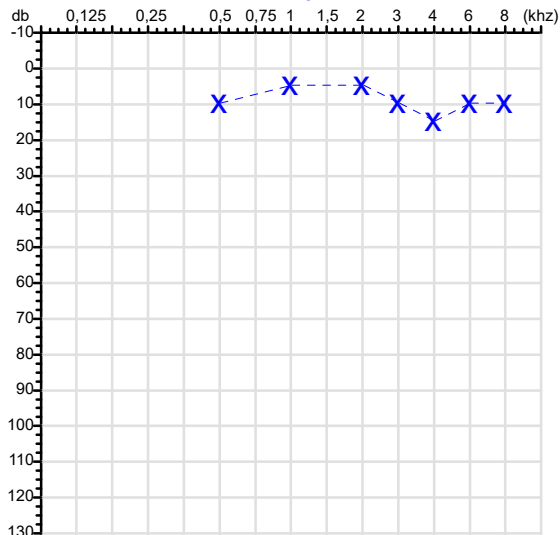

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 | 12 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A6835CF80E9ACB06D6F8A8B1E275A9BA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Samira Miltes Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025