



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 08983655000139 Fantasia : LAPOA MATO GROSSO
Razão Social : LABORATORIO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : R BENEDITA BERNARDINA CURVO N.º 82 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78115115

Funcionário

Nome : Patricia de Oliveira Moreira Setor: LABORATORIO FISICO QUIMICO
CPF : 03249761192 Cargo: ANALISTA DE LABORATORIO III NIVEL II
RG : 19992360 / SSP MT Nascimento: 31/08/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 8 de setembro de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :4222FBC426BA89CC3ABC18371A6F28D3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :765215


CPF :032.497.611-92
CNPJ :08.983.655/0001-39
Nascimento :31/08/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 08/09/2025

Paciente :Patricia de Oliveira Moreira
Razão :LABORATORIO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :LABORATORIO FISICO QUIMICO
Função :ANALISTA DE LABORATORIO III NIVEL II

RG :19992360/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

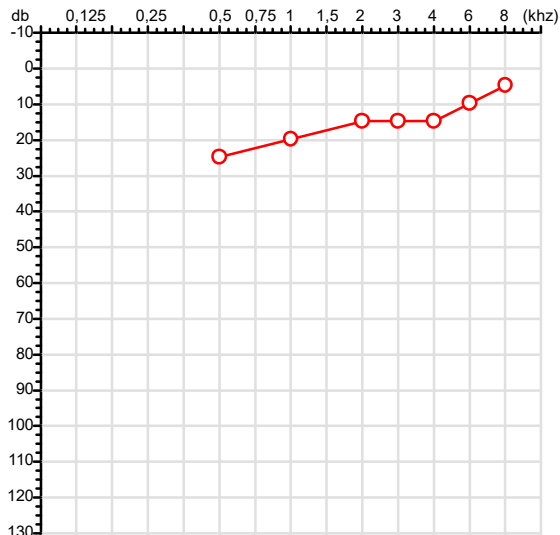

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	15	15	15	10	5

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	15	20	15	15	10	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :0E9F278708BB20F9039F14CB63A1CA20


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Patricia de Oliveira Moreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

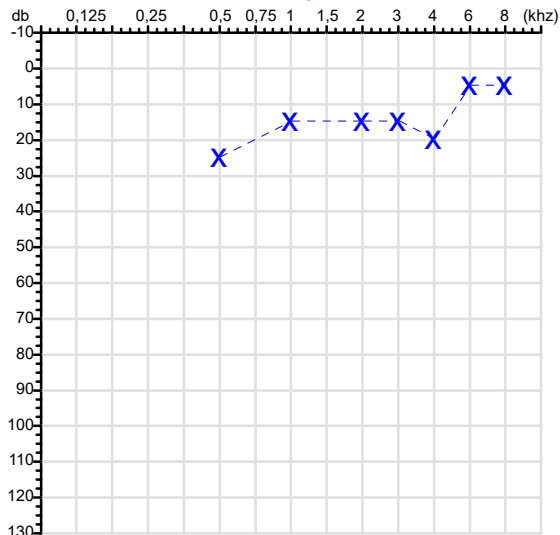

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	15	15	20	5	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	15	18	15	20	5	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 548589	Paciente: Patricia de Oliveira Moreira	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 08/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03249761192	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 17:40

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,08	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	34,7	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	10.840/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,9%	5.843/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,9%	5.843/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	195/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	33/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	38,4%	4.163/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,6%	607/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	271.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,29%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,0	15,0 a 17,9%



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

Cod.: 548589	Paciente: Patricia de Oliveira Moreira	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 08/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03249761192	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,53 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 15/09/2025 09:50

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963