

Cod.: 548631	Paciente: Vanderson Goncalves de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04441735103	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 11:31

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Exame n.º :765323


CPF :044.417.351-03
CNPJ :19.124.835/0001-81
Nascimento :12/01/1992
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2025

Paciente :Vanderson Goncalves de Almeida
Razão :JOSE ROBERTO GRIGIO
Idade : 33 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE MAQUINAS

RG :2339144-8/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita

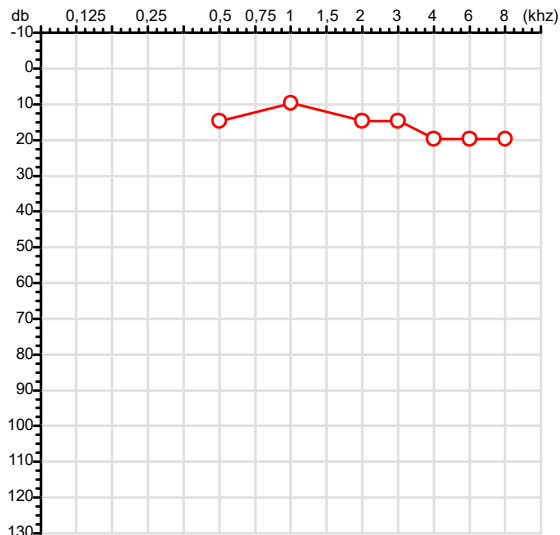

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

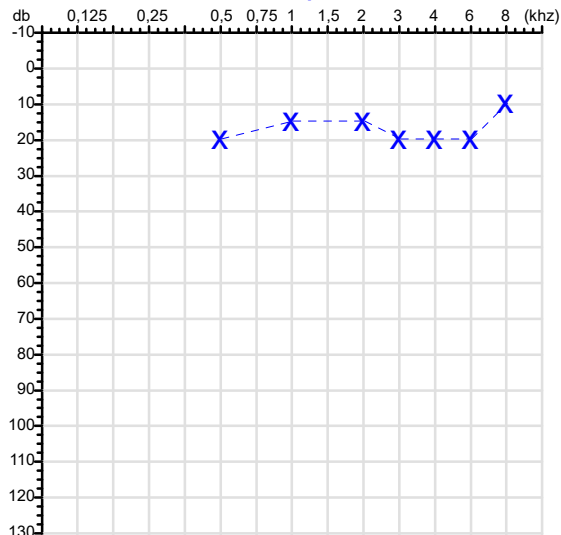

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9D422080E82788250BD9BFA7987711C2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderson Goncalves de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19124835000181 Fantasia : JOSE ROBERTO GRIGIO
Razão Social : JOSE ROBERTO GRIGIO
Endereço : RUA SANTOS DUMONT N.º 519 Complemento :
Cidade / UF : SANTO EXPEDITO / SP CEP : 19190000

Funcionário

Nome : Vanderson Goncalves de Almeida Setor: GERAL
CPF : 04441735103 Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
RG : 2339144-8 / SESP MT Nascimento: 12/01/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :24FC11492EC2948C4708FB8531B2D47E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25090909024132

Data : 09/09/2025

Paciente : VANDERSON GONCALVES DE ALMEIDA

Nasc. : 12/01/1992 RG : 2339144-8-SESP MT

CPF : 04441735103

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 79BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
76793043633050699766594

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=227932776793043633050699766594>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

