



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Joao da Cruz Vieira da Silva Setor: OPERACIONAL  
CPF : 61228484333 Cargo: MONTADOR DE ANDAIME  
RG : / Nascimento: 26/05/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :1D0F173A09AC6B665DD8E78D8BE6340A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :765679

CPF :612.284.843-33  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :26/05/1995  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 10/09/2025

Paciente :JOAO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 30 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :MONTADOR DE ANDAIME

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

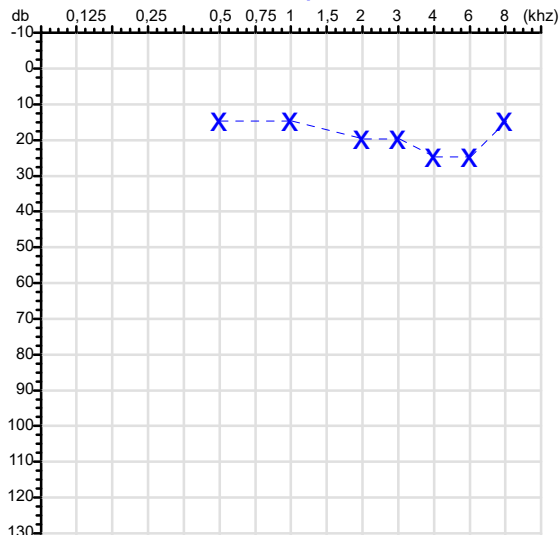

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7146E5F3AB1F0ABD0619CCD49F156015

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*João da Cruz Vieira da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 765679  
Primeiro Nome: JOAO DA CRUZ  
Sobrenome: SILVA  
Data: 10/09/2025

Data de nascimento: 26/05/1995  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 81.0  
Altura (cm): 172.0

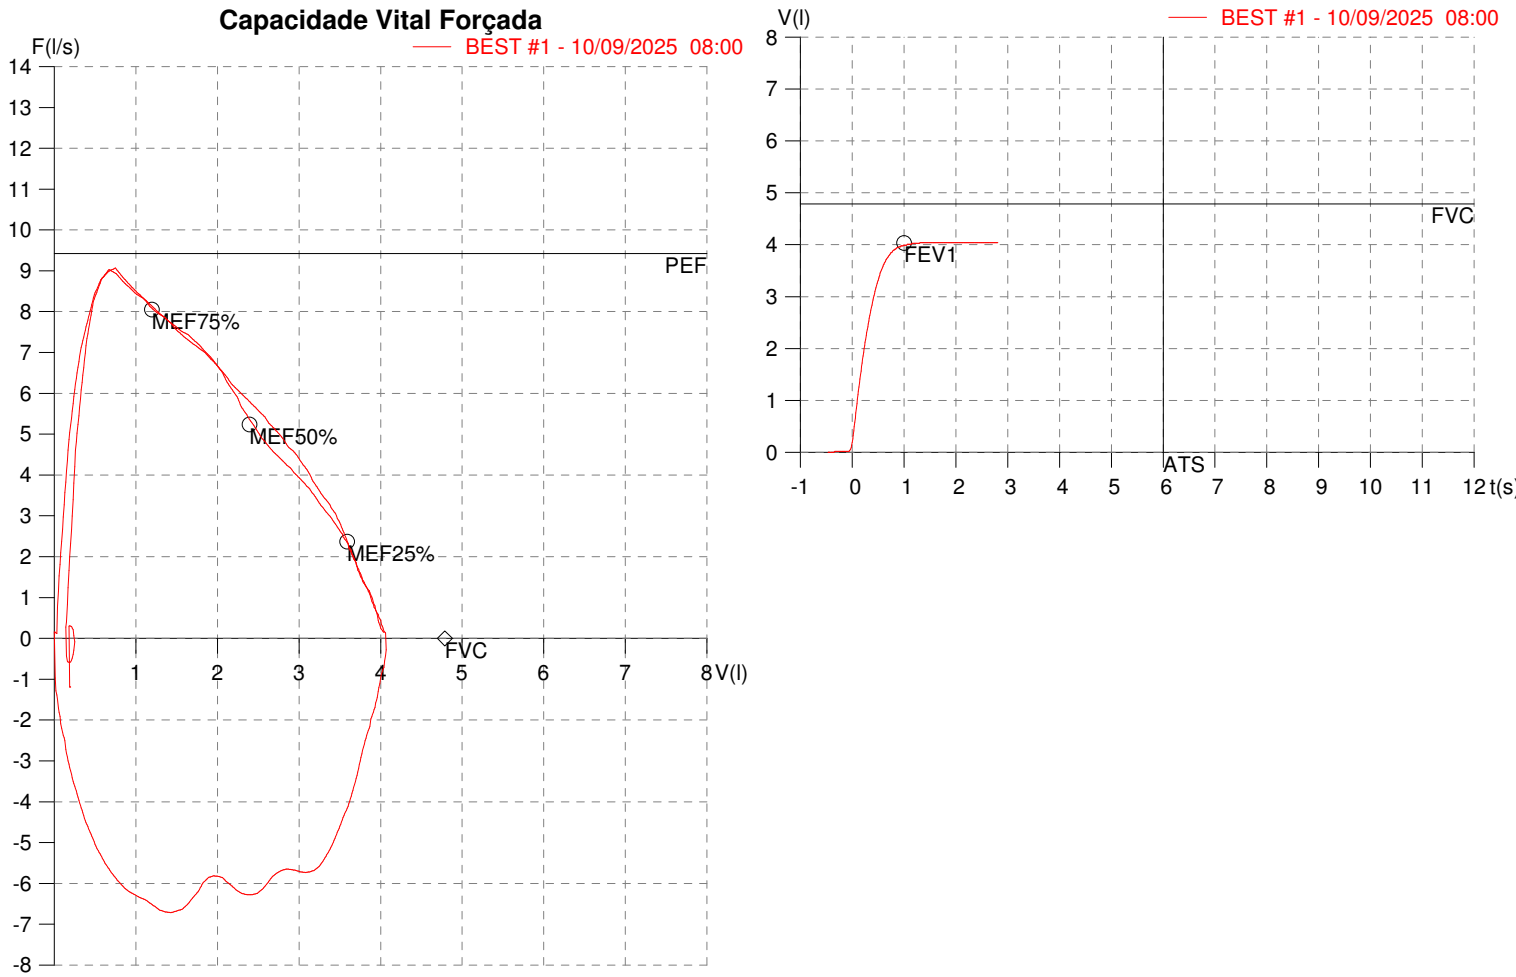

| Parâmetro       | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC        | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.79  | 4.06   | 84.8    |
| FVC             | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.79  | 4.06   | 84.8    |
| FEV1            | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.04  | 3.99   | 99.0    |
| PEF             | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.42  | 9.07   | 96.2    |
| FEV1/FVC% %     |         | FEV1 em % da FVC                  | 81.8  | 98.4   | 120.3   |
| FEF25-75% l/sec |         | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.75  | 6.23   | 131.3   |
| MEF75% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.05  | 8.47   | 105.1   |
| MEF50% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.24  | 6.55   | 125.1   |
| MEF25% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.37  | 4.25   | 179.5   |
| FET100% sec     |         | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.3    |         |
| PEFr l/min      |         | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 565.2 | 544.0  | 96.2    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 10/09/2025

Protocolo:2509100929509

Data:10/09/2025

Paciente:JOAO DA CRUZ VIEIRA DA SILVA

Nasc.:26/05/1995 RG :-

CPF:61228484333

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=780834588069311915100044034252>

