


Exame n.º :765811

CPF :069.376.551-85 Paciente :Lorrayne Letícia Rodrigues da Silva Rocha RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :26/11/1998 Idade : 26 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Cód. :SAC/SQ/GARANTIA
 Repouso :14h Função :ASSISTENTE DE SGI JUNIOR
 Data do Exame : 10/09/2025

Audiometria

Orelha Direita

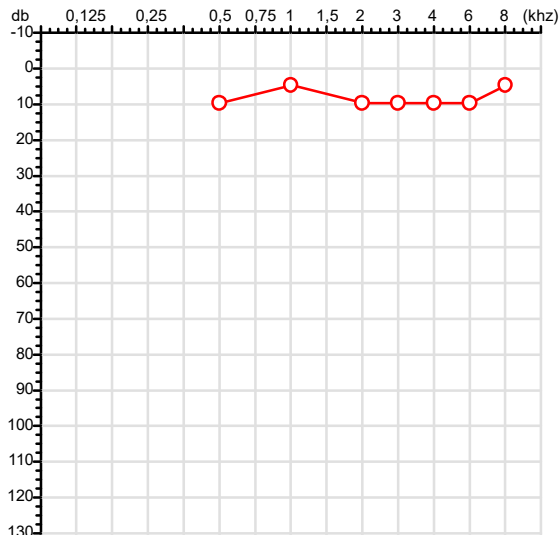

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

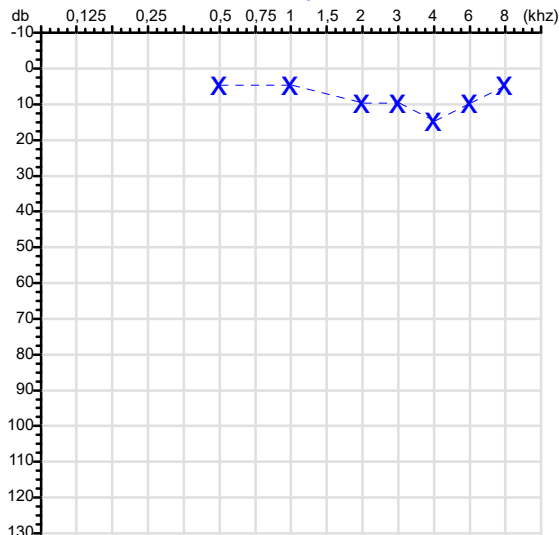

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	10	10	15	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	10	7	10	15	10	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EE16BB95D3CBBF13EEBEB0159D2D7E37

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lorrayne Letícia Rodrigues da Silva Rocha

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025